


| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom BANGOURA | Adresse |
| Prénom SOULEYMANE | Exposition |
| Né le 23/03/1989 | Profession FERRAILLEUR |
| Age 36 Ans | Entreprise GPC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 106 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 170 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 69 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

| | |
|---|------------------------------------|
| Version du logiciel embarqué : V01.02.00 | Température ambiante : 28 °C |
| Numéro de série : 253566 | Pression atmosphérique : 100,9 kPa |
| Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026 | Humidité : 49 % |

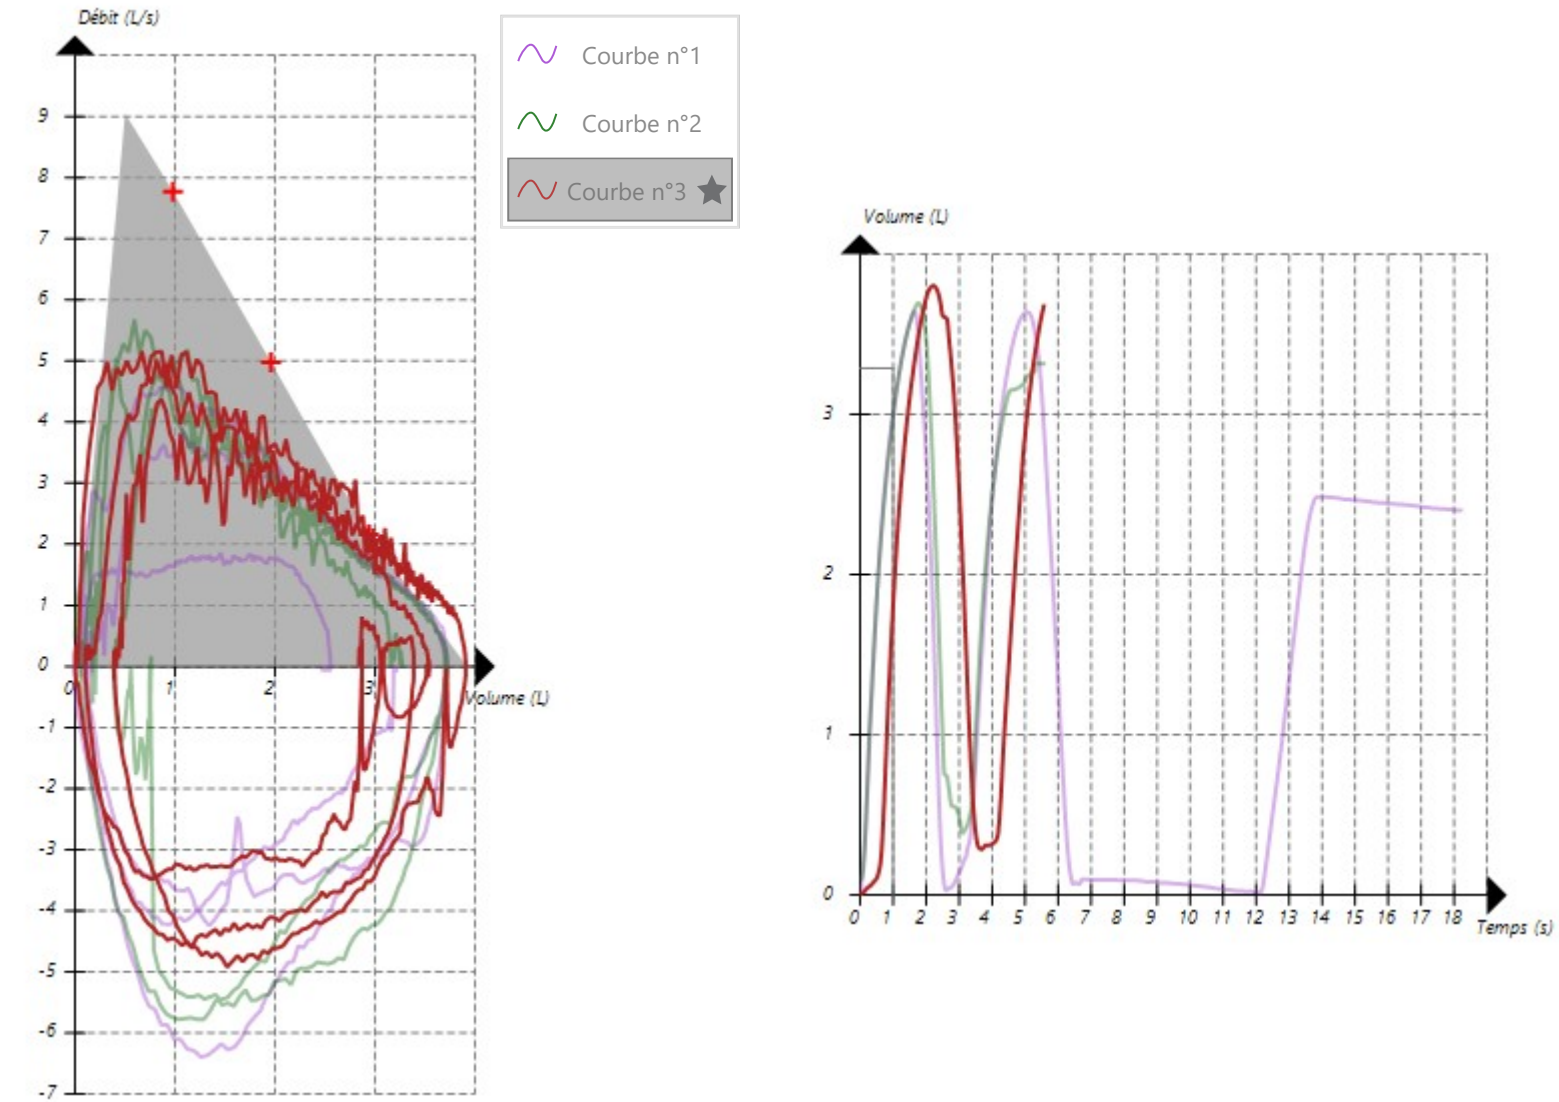

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,64 L | 3,65 L | 3,80 L | 3,92 L | 96,94 % |
| VEMS | 3,12 L | 3,09 L | 3,27 L | 3,29 L | 99,39 % |
| DEP | 4,76 L/s | 6,03 L/s | 5,62 L/s | 9,05 L/s | 62,10 % |
| VEMS/CVF | 85,71 % | 84,66 % | 86,05 % | 80,77 % | 106,54 % |
| Durée d'expiration | 1,80 s | 2,10 s | 2,23 s | - | |
| DEMM | 3,25 L/s | 2,96 L/s | 3,36 L/s | 4,46 L/s | 75,34 % |
| DEMM/CVF | 0,89 s-1 | 0,81 s-1 | 0,88 s-1 | 0,99 s-1 | 88,89 % |
| DE75 | 4,76 L/s | 5,15 L/s | 5,27 L/s | 7,77 L/s | 67,82 % |
| DE50 | 3,39 L/s | 3,29 L/s | 3,71 L/s | 4,98 L/s | 74,50 % |
| DE25 | 1,78 L/s | 1,87 L/s | 2,08 L/s | 2,16 L/s | 96,30 % |