



Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 01/01/1982	Profession OPERATEUR CAMION CITERNE A E...
Age 42 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 81	Fumeur Non fumeur
Taille 176 cm	Prescripteur:
Poids 95 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 29 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 46 %

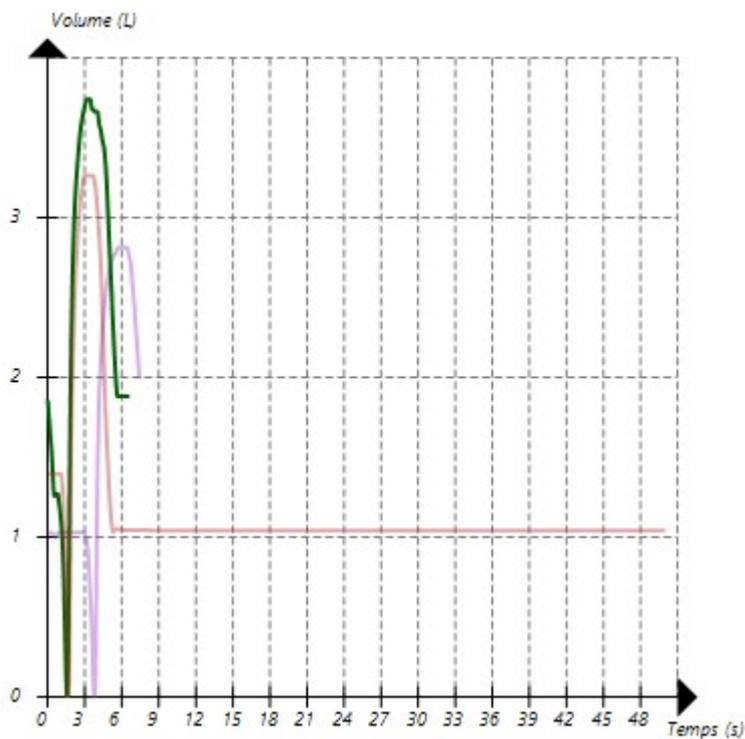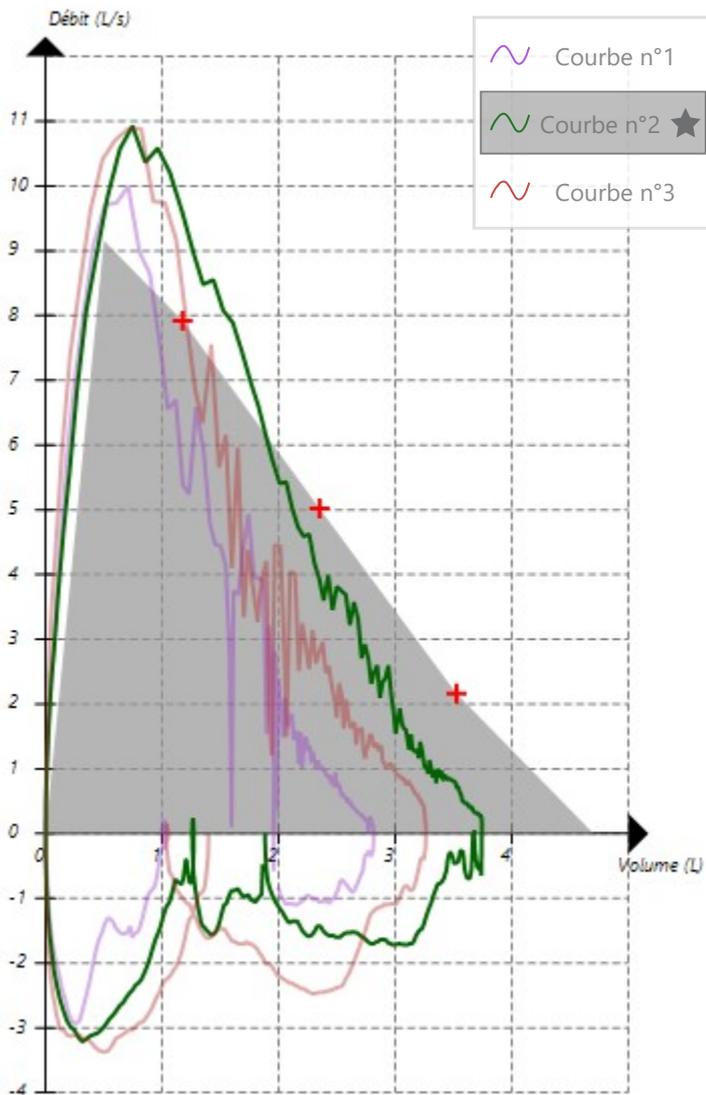

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,81 L	3,74 L	3,26 L	4,70 L	79,57 %
VEMS	2,62 L	3,54 L	3,16 L	3,86 L	91,71 %
DEP	10,29 L/s	11,17 L/s	11,32 L/s	9,16 L/s	121,94 %
VEMS/ CVF	93,24 %	94,65 %	96,93 %	79,69 %	118,77 %
Durée d'expiration	1,92 s	1,58 s	1,29 s	-	
DEMM	3,81 L/s	5,54 L/s	4,57 L/s	4,31 L/s	128,54 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,48 s-1	1,40 s-1	0,92 s-1	160,87 %
DE75	10,10 L/s	10,65 L/s	10,95 L/s	7,92 L/s	134,47 %
DE50	4,93 L/s	6,25 L/s	5,05 L/s	5,02 L/s	124,50 %
DE25	1,50 L/s	2,33 L/s	2,14 L/s	2,16 L/s	107,87 %