



Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOUSSA	Exposition
Né le 05/01/1989	Profession FERRAILLEUR
Age 35 Ans	Entreprise GPC
Genre Masculin	Service
ID 271	Fumeur Ancien fumeur
Taille 170 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 5
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 29,1 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 100,8 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 58 %

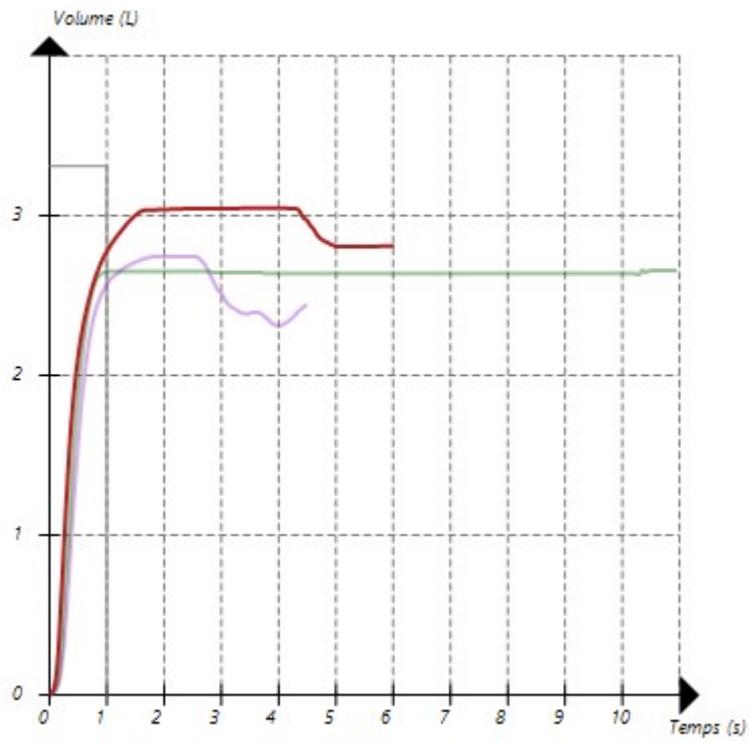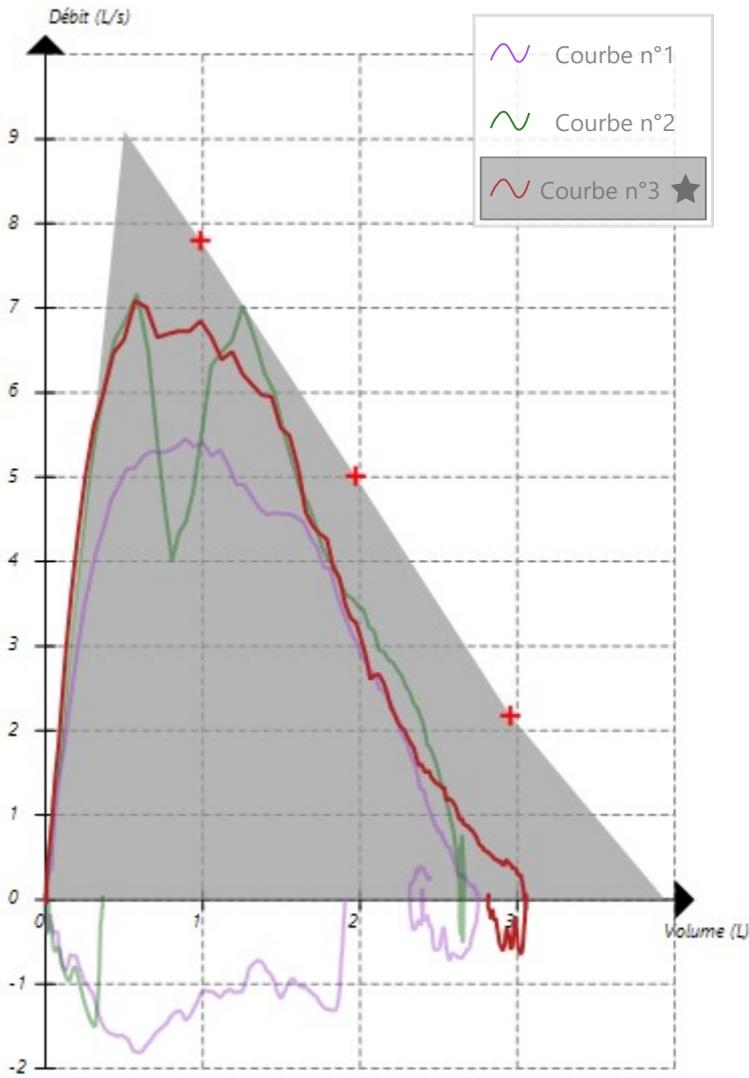

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,75 L	2,65 L	3,05 L	3,94 L	77,41 %
VEMS	2,64 L	2,65 L	2,84 L	3,31 L	85,80 %
DEP	5,51 L/s	7,26 L/s	7,19 L/s	9,10 L/s	79,01 %
VEMS/CVF	96,00 %	100,00 %	93,11 %	80,94 %	115,04 %
Durée d'expiration	2,48 s	1,01 s	4,14 s	-	
DEMM	4,49 L/s	5,14 L/s	4,39 L/s	4,50 L/s	97,56 %
DEMM/CVF	1,63 s-1	1,94 s-1	1,44 s-1	0,99 s-1	145,45 %
DE75	5,37 L/s	6,30 L/s	6,70 L/s	7,80 L/s	85,90 %
DE50	4,57 L/s	6,61 L/s	5,54 L/s	5,01 L/s	110,58 %
DE25	2,72 L/s	3,51 L/s	1,99 L/s	2,18 L/s	91,28 %