



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom DEMBA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/07/1985</b>	<b>Profession MENUISIER</b>
<b>Age 38 Ans</b>	<b>Entreprise GPC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 287</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 167 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 73 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un syndrome des petites voies aériennes.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 100,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 56 %

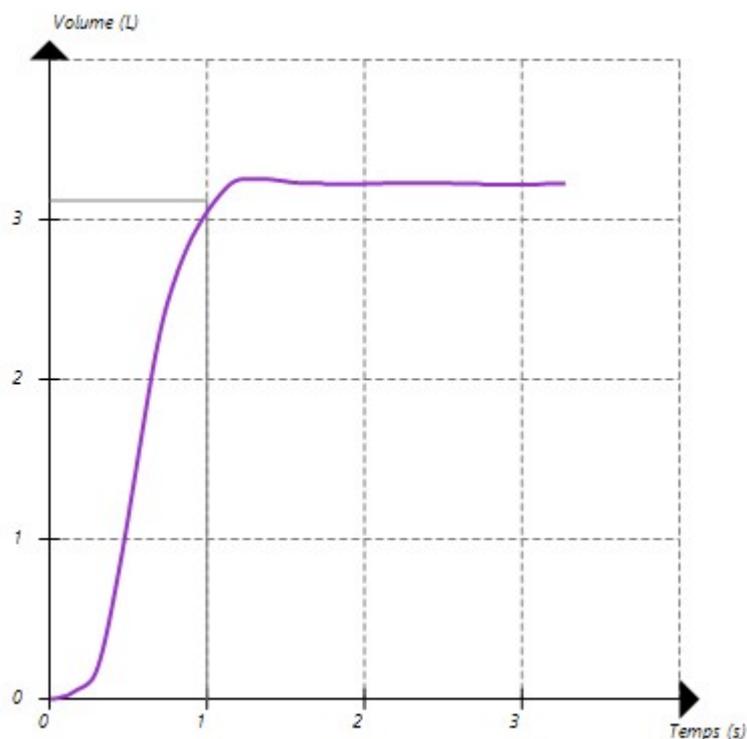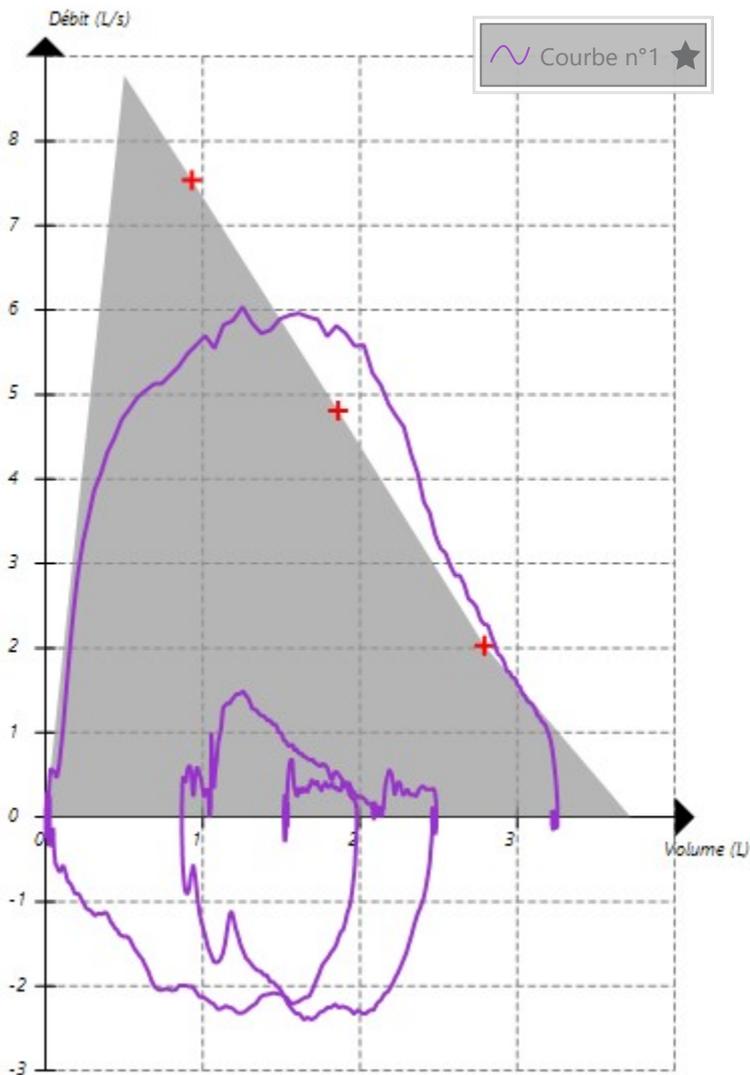

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,26 L	3,72 L	87,63 %
VEMS	3,26 L	3,12 L	104,49 %
DEP	6,16 L/s	8,78 L/s	70,16 %
VEMS/CVF	100,00 %	80,41 %	124,36 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	5,50 L/s	4,31 L/s	127,61 %
DEMM/CVF	1,69 s-1	1,01 s-1	167,33 %
DE75	5,31 L/s	7,54 L/s	70,42 %
DE50	6,00 L/s	4,81 L/s	124,74 %
DE25	3,57 L/s	2,03 L/s	175,86 %