

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDAFA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/04/2000	<b>Profession</b> CHAUFFEURS POIDS LOURDS
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> GPC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,6 °C  
 Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Humidité : 60 %

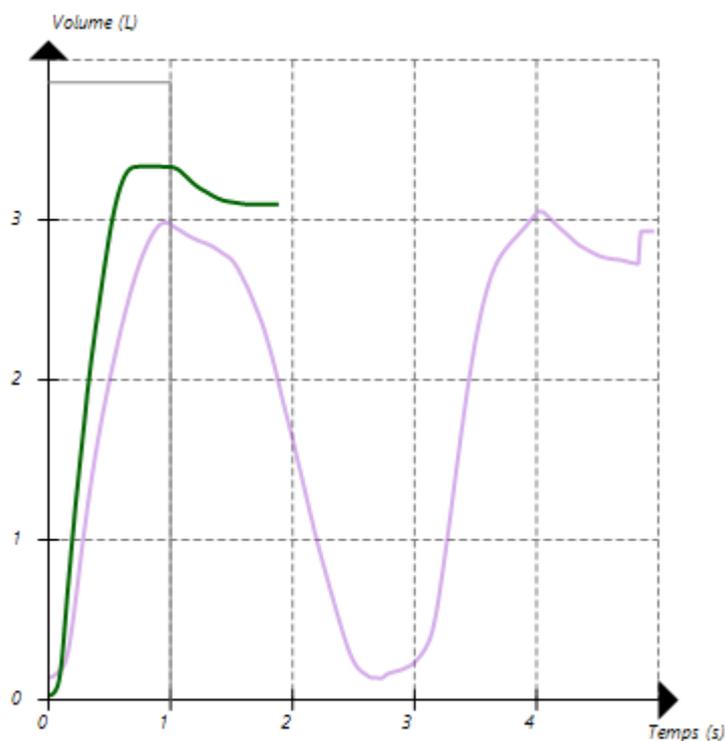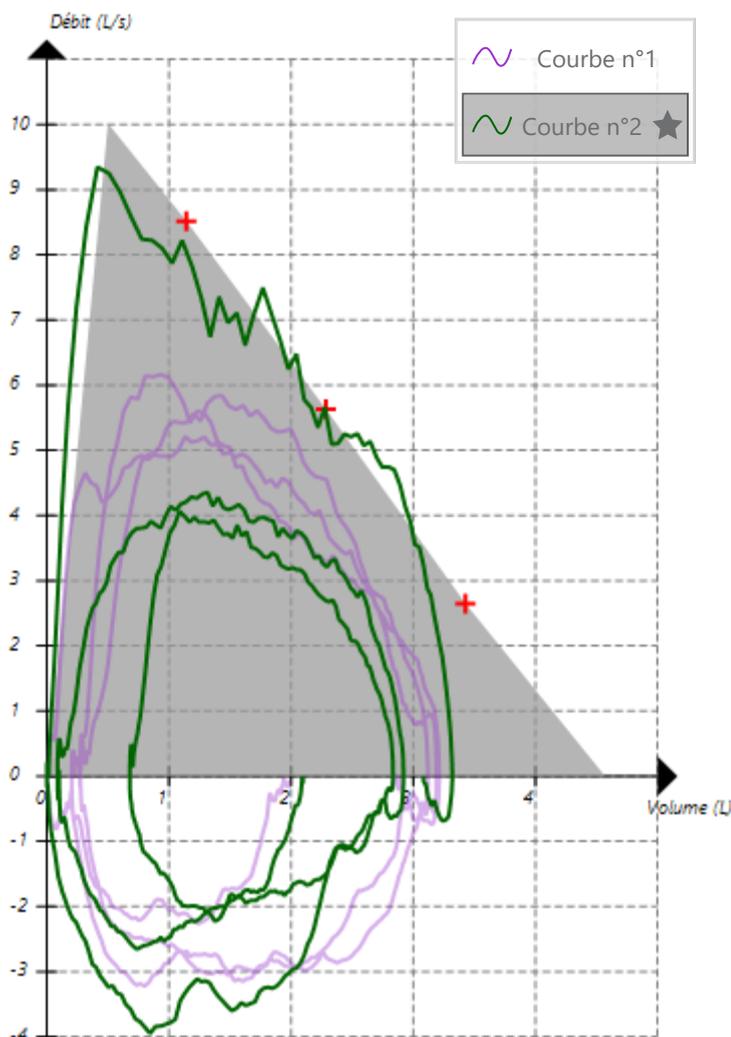

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	3,32 L	4,57 L	72,65 %
VEMS	2,92 L	3,32 L	3,86 L	86,01 %
DÉP	6,27 L/s	9,54 L/s	10,02 L/s	95,21 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,28 s	0,89 s	-	
DEMM	4,49 L/s	6,80 L/s	5,08 L/s	133,86 %
DEMM/ CVF	1,54 s-1	2,05 s-1	0,97 s-1	211,34 %
DE75	6,19 L/s	8,27 L/s	8,52 L/s	97,07 %
DE50	4,54 L/s	7,42 L/s	5,63 L/s	131,79 %
DE25	3,27 L/s	5,28 L/s	2,65 L/s	199,25 %