



| | |
|---------------------------------------|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom MOUSSA | Exposition |
| Né le 07/07/1994 | Profession HTM |
| Age 29 Ans | Entreprise WELHY-CIS |
| Genre Masculin | Service |
| ID 49 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 179 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 73 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Ecgs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 24,8 °C
 Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 47 %

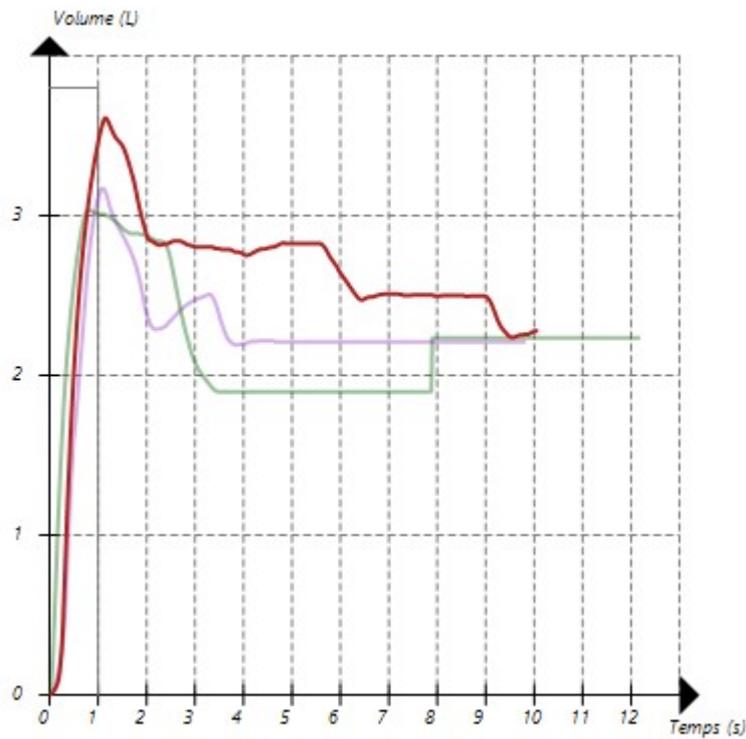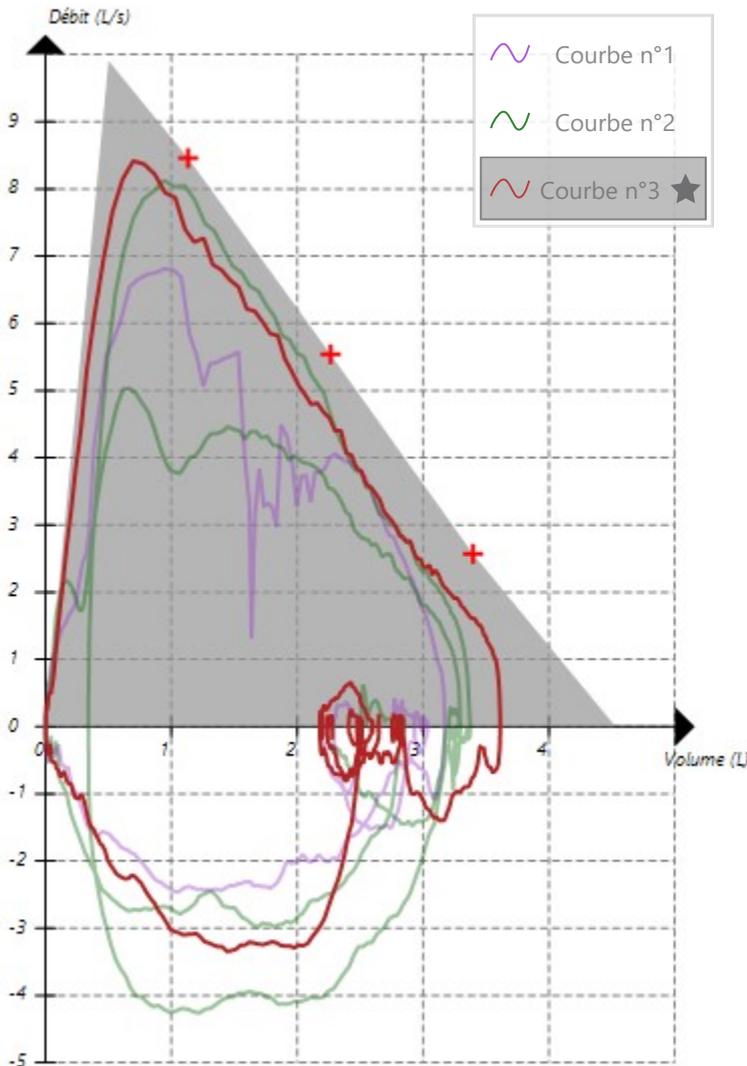

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,17 L | 3,03 L | 3,61 L | 4,53 L | 79,69 % |
| VEMS | 3,17 L | 3,03 L | 3,61 L | 3,80 L | 95,00 % |
| DEP | 7,05 L/s | 8,17 L/s | 8,66 L/s | 9,91 L/s | 87,39 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 82,02 % | 121,92 % |
| Durée d'expiration | 1,10 s | 0,81 s | 1,16 s | - | |
| DEMM | 4,53 L/s | 5,64 L/s | 5,42 L/s | 4,93 L/s | 109,94 % |
| DEMM/ CVF | 1,43 s-1 | 1,86 s-1 | 1,50 s-1 | 0,95 s-1 | 157,89 % |
| DE75 | 6,69 L/s | 8,06 L/s | 8,09 L/s | 8,46 L/s | 95,63 % |
| DE50 | 3,09 L/s | 5,95 L/s | 5,76 L/s | 5,54 L/s | 103,97 % |
| DE25 | 3,94 L/s | 3,41 L/s | 3,10 L/s | 2,57 L/s | 120,62 % |