



<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALHASSANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1988	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> AIDE CUISINIER
<b>ID</b> 249	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 61 %

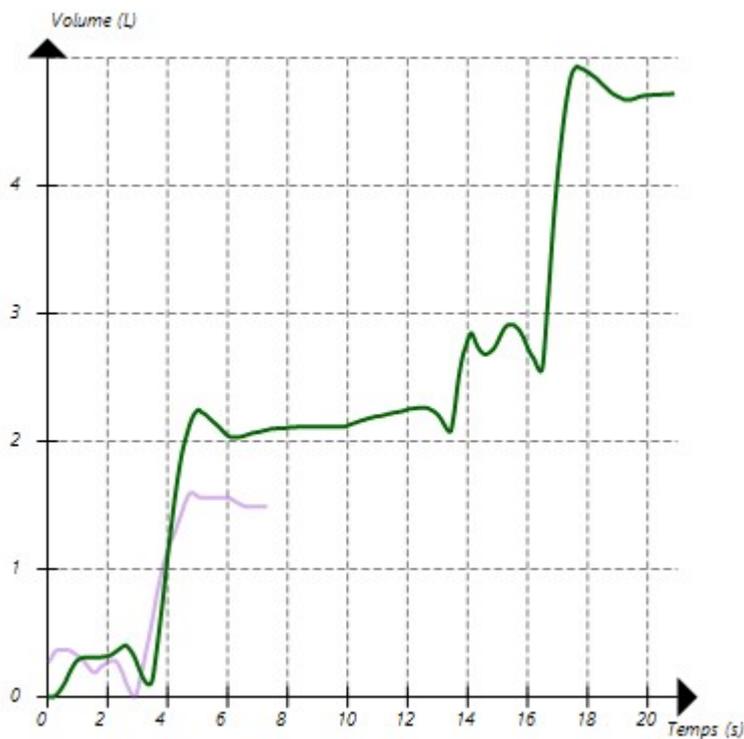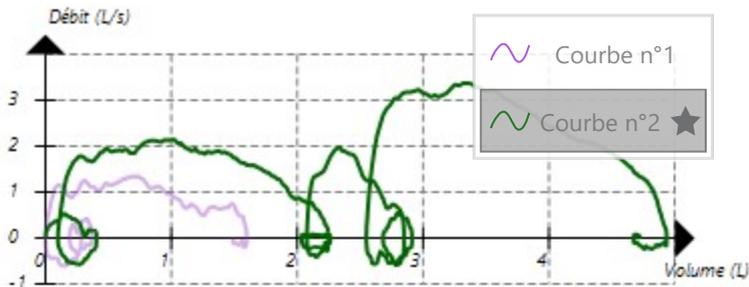

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,60 L	2,39 L	4,29 L	55,71 %
VEMS	1,18 L	2,35 L	3,55 L	66,20 %
DEP	1,38 L/s	3,42 L/s	9,13 L/s	37,46 %
VEMS/CVF	73,75 %	98,33 %	82,66 %	118,96 %
Durée d'expiration	1,92 s	1,23 s	-	
DEMM	1,05 L/s	2,81 L/s	3,83 L/s	73,37 %
DEMM/CVF	0,66 s-1	1,18 s-1	0,89 s-1	132,58 %
DE75	1,07 L/s	3,11 L/s	-	
DE50	1,20 L/s	2,89 L/s	-	
DE25	0,66 L/s	2,08 L/s	-	