

**Nom CONDE**  
**Prénom MOUSSA**  
**Né le** 01/07/1986  
**Age** 39 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 146  
**Taille** 174 cm  
**Poids** 93 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise** WELHY CIS  
**Service** ASSISTANT ELECTRICIEN  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

### Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,8 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 66 %

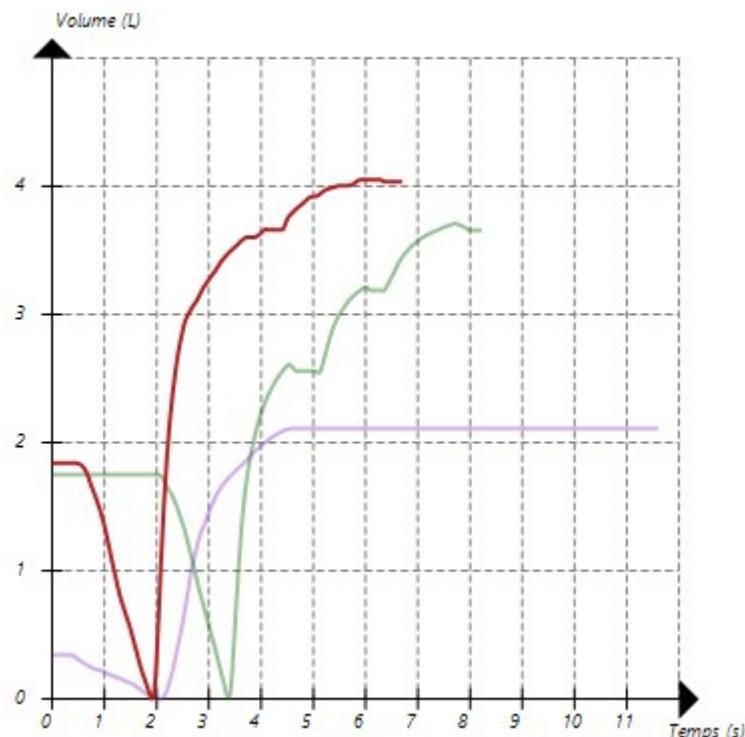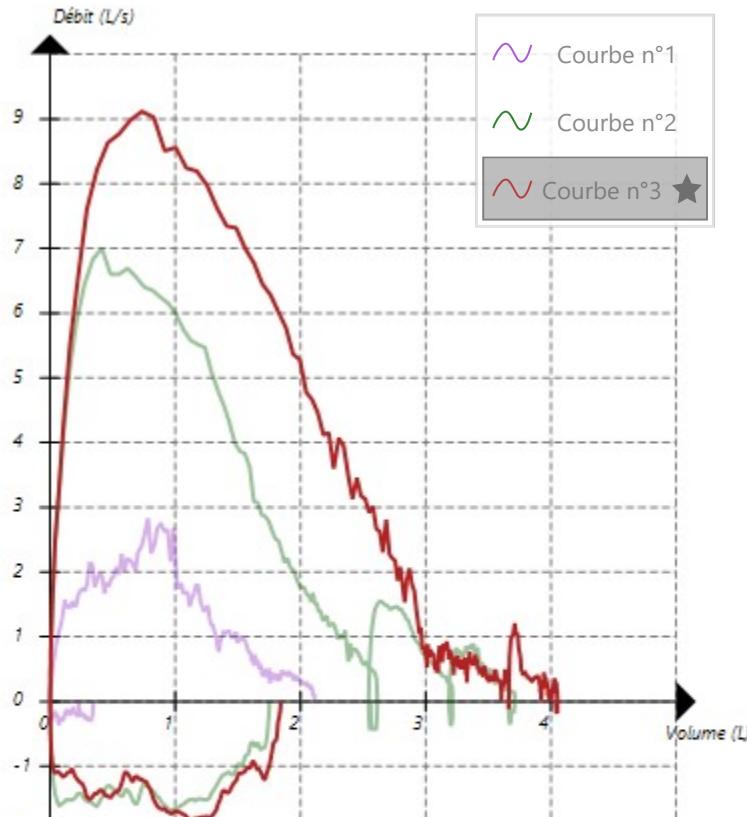

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,11 L	2,61 L	4,05 L	4,18 L	96,89 %
VEMS	1,66 L	2,56 L	3,25 L	3,44 L	94,48 %
DEP	3,29 L/s	7,07 L/s	9,33 L/s	8,91 L/s	104,71 %
VEMS/CVF	78,67 %	98,08 %	80,25 %	82,11 %	97,73 %
Durée d'expiration	2,52 s	1,16 s	4,00 s	-	
DEMM	1,58 L/s	4,13 L/s	3,49 L/s	3,66 L/s	95,36 %
DEMM/CVF	0,75 s <sup>-1</sup>	1,58 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	0,88 s <sup>-1</sup>	97,73 %
DE75	2,20 L/s	6,80 L/s	8,49 L/s	-	
DE50	1,87 L/s	4,86 L/s	4,95 L/s	-	
DE25	0,75 L/s	1,97 L/s	0,88 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: