

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOULEYMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/01/2004	<b>Profession</b> PLONGEUR
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 32	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %

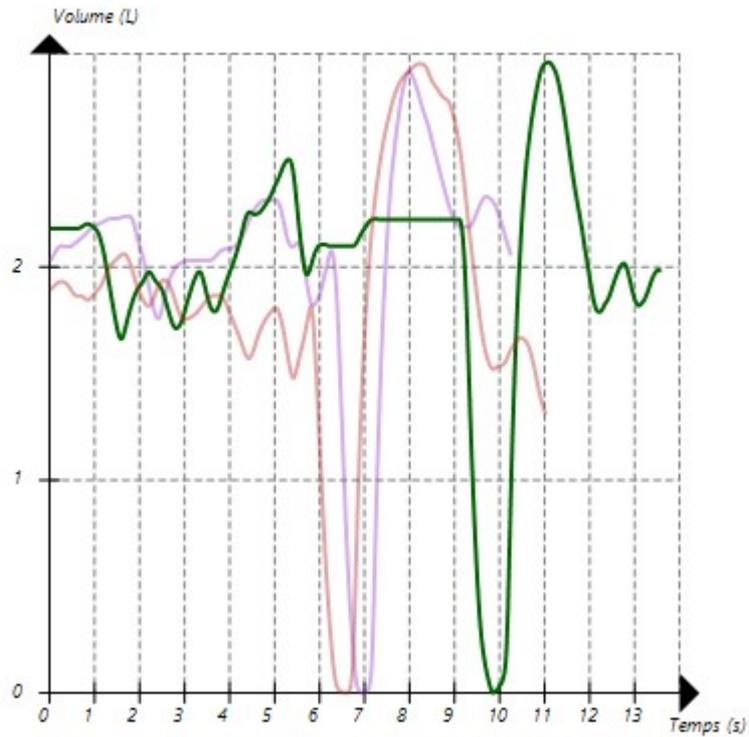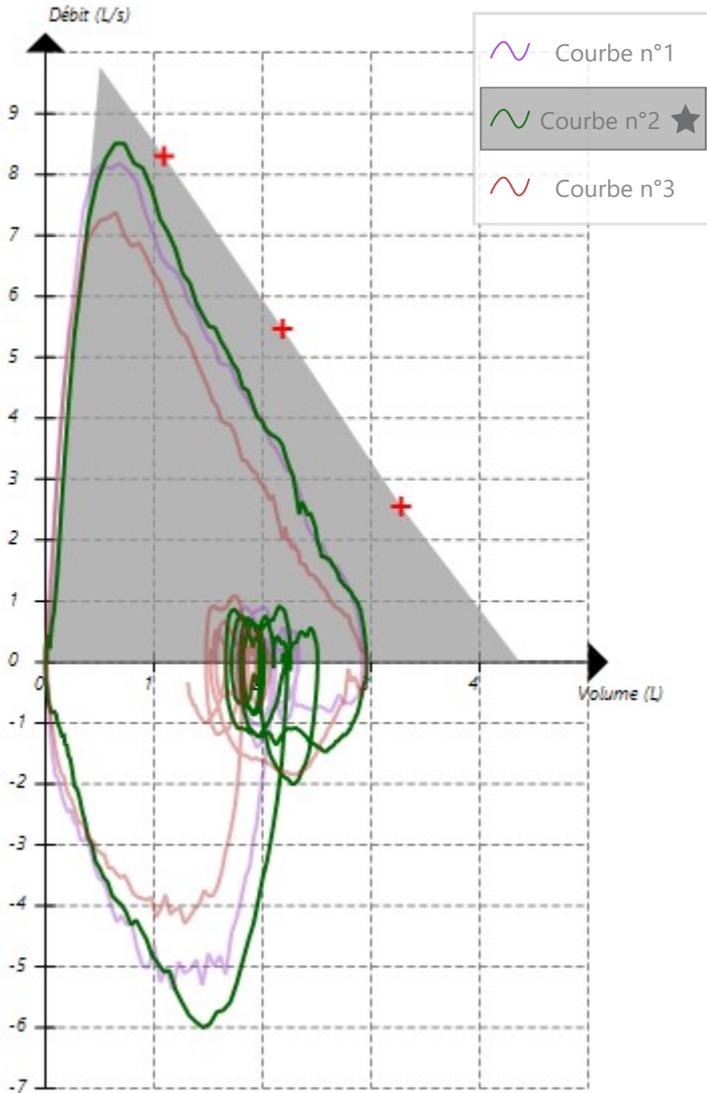

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,92 L	2,96 L	2,95 L	4,37 L	67,73 %
VEMS	2,92 L	2,96 L	2,84 L	3,71 L	79,78 %
DEP	8,29 L/s	8,65 L/s	7,63 L/s	9,77 L/s	88,54 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	96,27 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,01 s	1,20 s	1,59 s	-	
DEMM	5,32 L/s	5,46 L/s	4,20 L/s	5,01 L/s	108,98 %
DEMM/ CVF	1,82 s-1	1,84 s-1	1,42 s-1	1,00 s-1	184,00 %
DE75	7,98 L/s	8,39 L/s	7,02 L/s	8,30 L/s	101,08 %
DE50	5,23 L/s	5,67 L/s	4,69 L/s	5,47 L/s	103,66 %
DE25	3,27 L/s	3,30 L/s	2,04 L/s	2,55 L/s	129,41 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: