

**Nom** DIALLO  
**Prénom** BOUBAR  
**Né le** 01/11/1981  
**Age** 42 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 232  
**Taille** 182 cm  
**Poids** 89 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** admin admin

**Adresse** KAPORO  
**Exposition**  
**Profession** DIRECTEUR DES OPERATION  
**Entreprise** WELHY  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 27,7 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 58 %

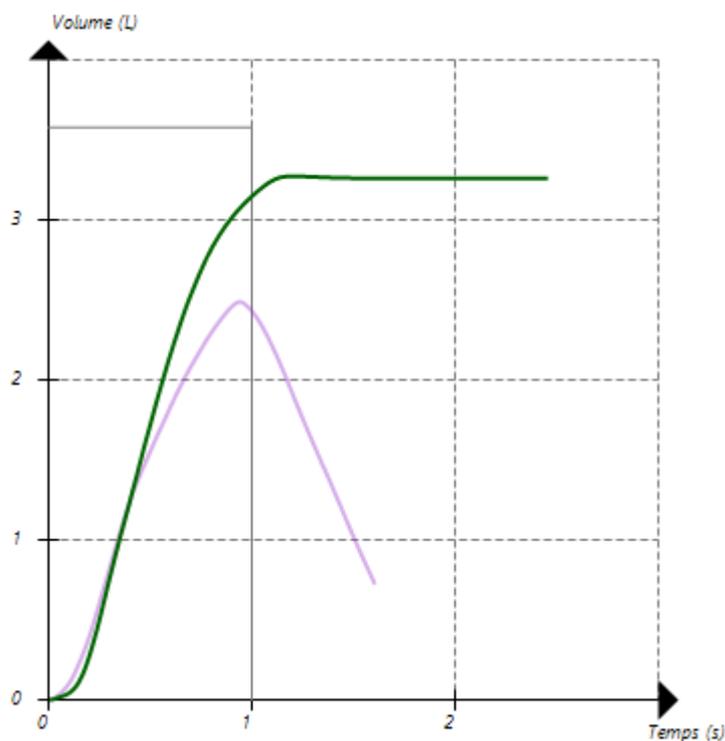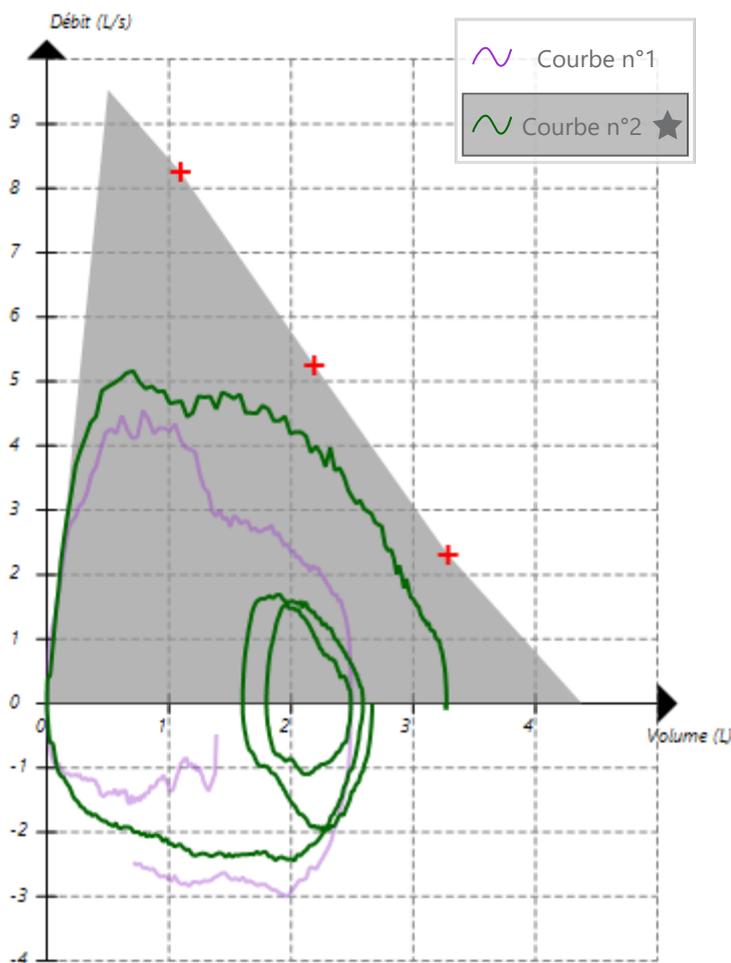

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,49 L	3,27 L	4,38 L	74,66 %
VEMS	2,49 L	3,27 L	3,58 L	91,34 %
DÉP	4,73 L/s	5,30 L/s	9,53 L/s	55,61 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	79,69 %	125,49 %
Durée d'expiration	0,94 s	1,19 s	-	
DEMM	3,48 L/s	4,50 L/s	4,43 L/s	101,58 %
DEMM/ CVF	1,40 s <sup>-1</sup>	1,38 s <sup>-1</sup>	0,88 s <sup>-1</sup>	156,82 %
DE75	4,43 L/s	4,85 L/s	8,25 L/s	58,79 %
DE50	3,49 L/s	4,50 L/s	5,25 L/s	85,71 %
DE25	2,60 L/s	3,52 L/s	2,31 L/s	152,38 %