



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> CHAUFFEUR
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 215	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 58 %

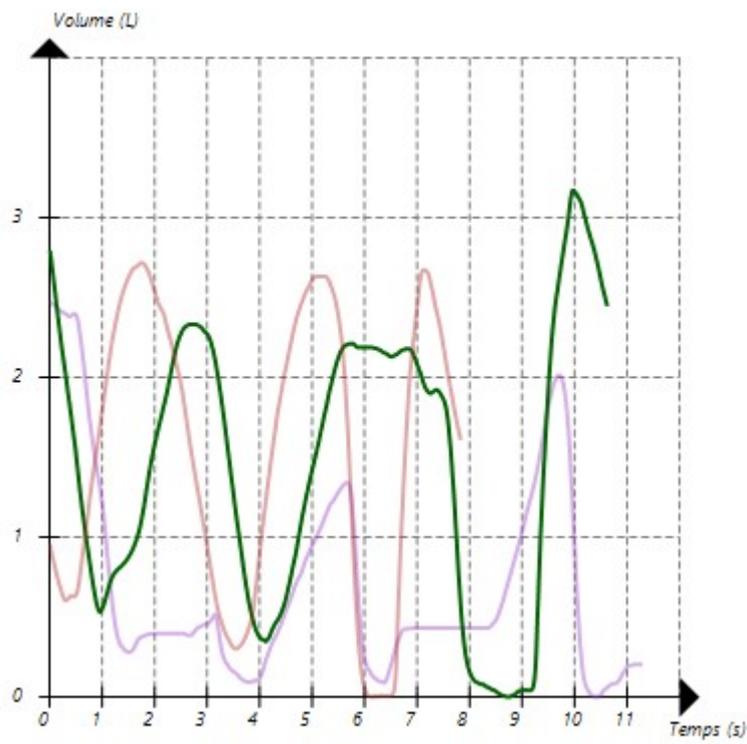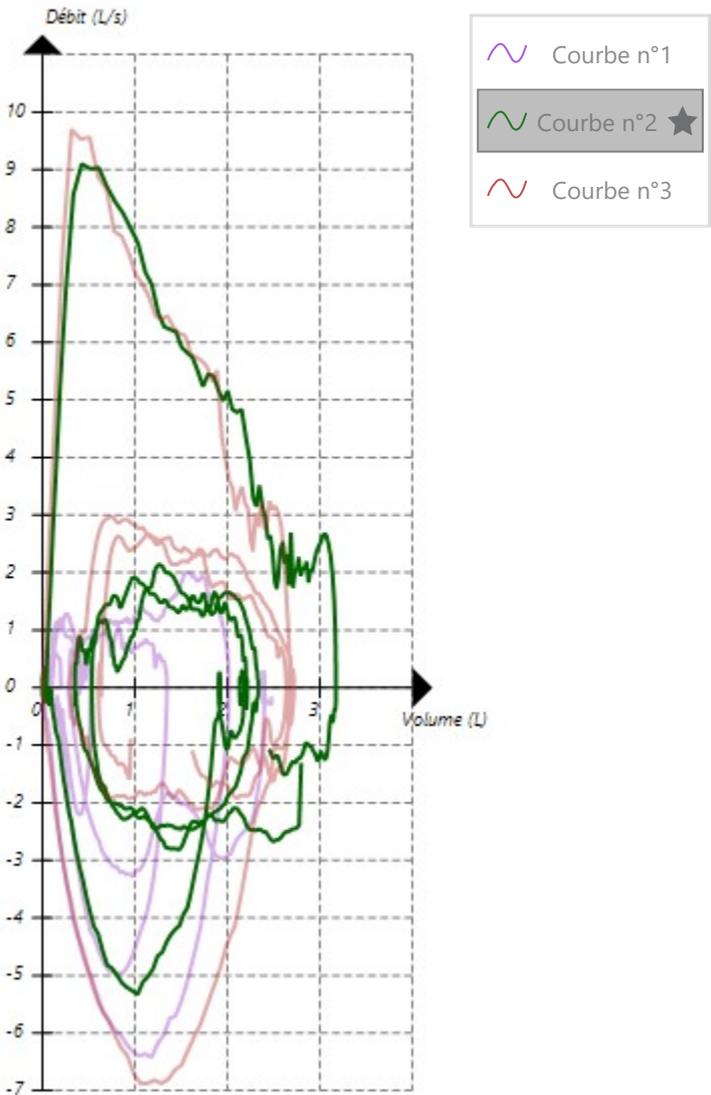

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,93 L	3,13 L	2,67 L	4,23 L	74,00 %
VEMS	1,85 L	3,13 L	2,67 L	3,50 L	89,43 %
DEP	2,04 L/s	9,19 L/s	10,25 L/s	9,03 L/s	101,77 %
VEMS/ CVF	95,85 %	100,00 %	100,00 %	82,66 %	120,98 %
Durée d'expiration	3,33 s	0,86 s	0,66 s	-	
DEMM	1,29 L/s	5,61 L/s	6,39 L/s	3,79 L/s	148,02 %
DEMM/ CVF	0,67 s-1	1,79 s-1	2,39 s-1	0,90 s-1	198,89 %
DE75	1,02 L/s	8,19 L/s	8,60 L/s	-	
DE50	1,40 L/s	5,82 L/s	6,44 L/s	-	
DE25	1,96 L/s	2,65 L/s	3,36 L/s	-	