



<b>Nom</b> HUANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YING CHUN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/07/1979	<b>Profession</b> COORDINATEUR
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> WELHY-CIS
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 671	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,3 °C  
 Numéro de série : 253562      Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026      Humidité : 57 %

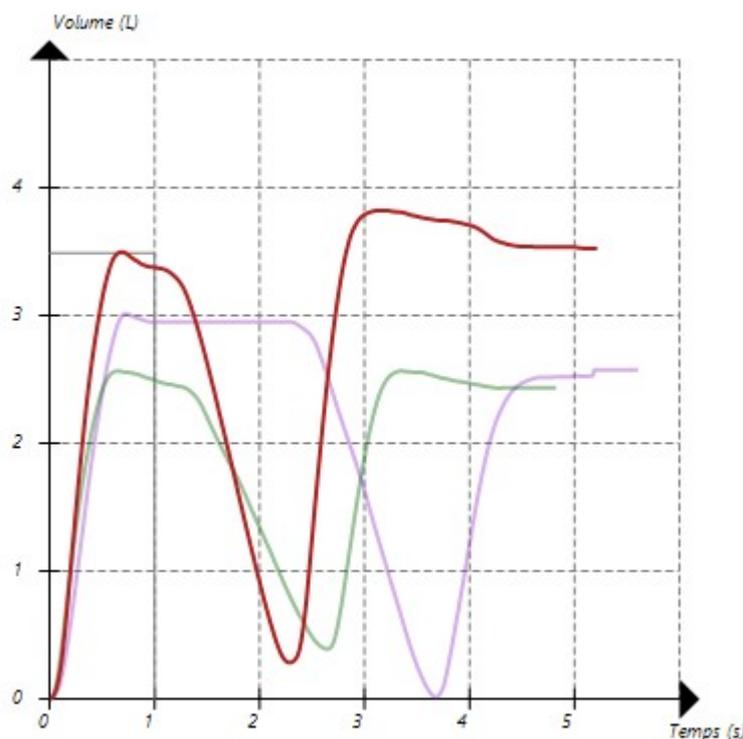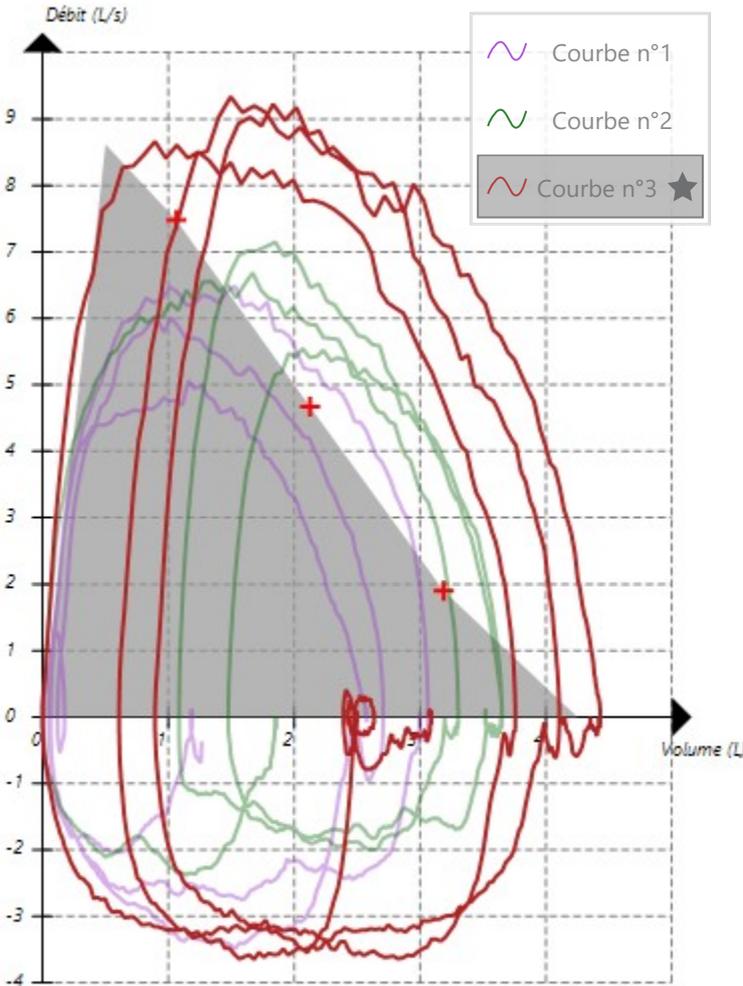

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,02 L	2,57 L	3,50 L	4,25 L	82,35 %
VEMS	3,02 L	2,57 L	3,50 L	3,49 L	100,29 %
DEP	6,71 L/s	7,23 L/s	9,51 L/s	8,62 L/s	110,32 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	78,98 %	126,61 %
Durée d'expiration	0,72 s	0,64 s	0,68 s	-	
DEMM	6,08 L/s	6,02 L/s	8,17 L/s	4,03 L/s	202,73 %
DEMM/CVF	2,01 s-1	2,34 s-1	2,33 s-1	0,95 s-1	245,26 %
DE75	6,29 L/s	7,02 L/s	9,31 L/s	7,48 L/s	124,47 %
DE50	6,34 L/s	5,97 L/s	8,36 L/s	4,67 L/s	179,01 %
DE25	5,01 L/s	4,55 L/s	6,04 L/s	1,90 L/s	317,89 %