



<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LASSO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3718	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 36 %

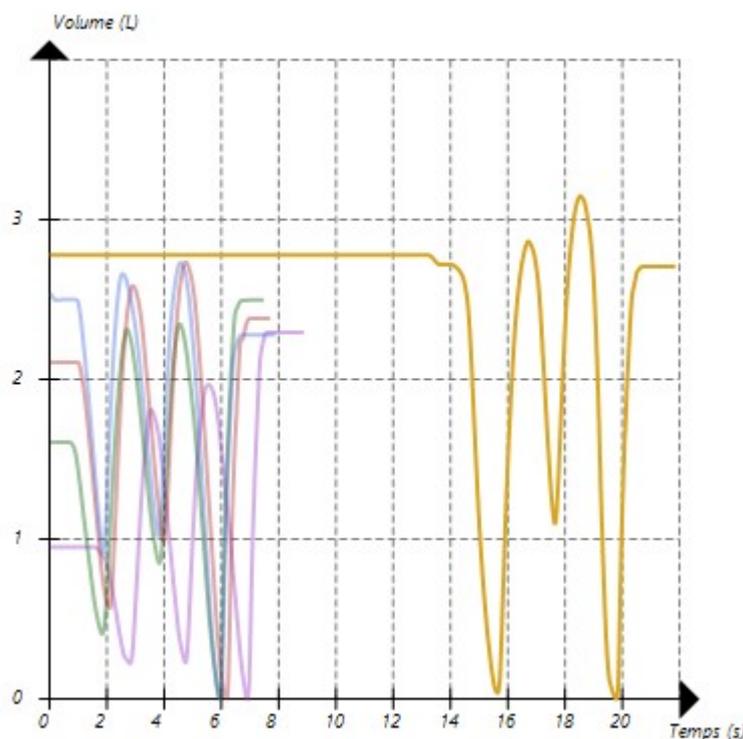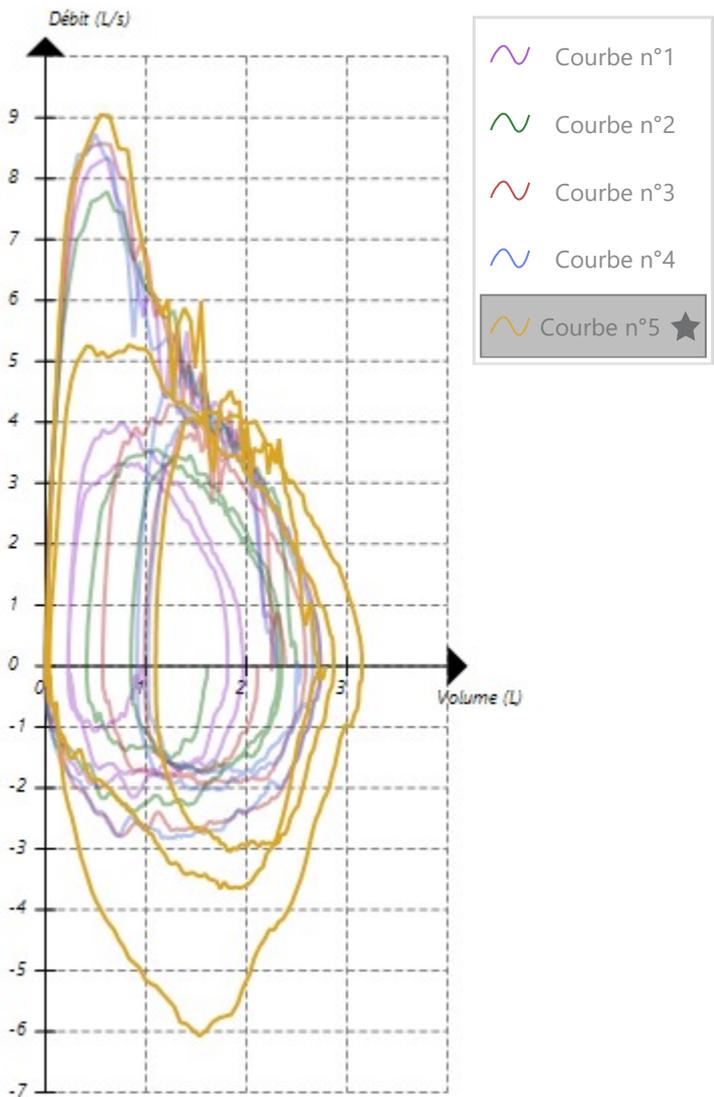

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4	Courbe n°5 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,29 L	2,50 L	2,38 L	2,28 L	2,71 L	3,60 L	75,28 %
VEMS	2,29 L	2,50 L	2,38 L	2,28 L	2,71 L	3,05 L	88,85 %
DEP	8,49 L/s	7,96 L/s	8,80 L/s	9,15 L/s	9,48 L/s	8,05 L/s	117,76 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,69 s	1,09 s	0,81 s	0,76 s	1,01 s	-	
DEMM	5,60 L/s	5,36 L/s	5,32 L/s	5,32 L/s	5,35 L/s	3,55 L/s	150,70 %
DEMM/CVF	2,45 s-1	2,14 s-1	2,24 s-1	2,33 s-1	1,97 s-1	0,99 s-1	198,99 %
DE75	8,06 L/s	7,63 L/s	8,72 L/s	8,53 L/s	8,78 L/s	-	
DE50	4,62 L/s	5,92 L/s	5,47 L/s	5,38 L/s	6,17 L/s	-	
DE25	3,97 L/s	3,62 L/s	3,46 L/s	4,38 L/s	3,86 L/s	-	