

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 753	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 29,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Humidité : 58 %

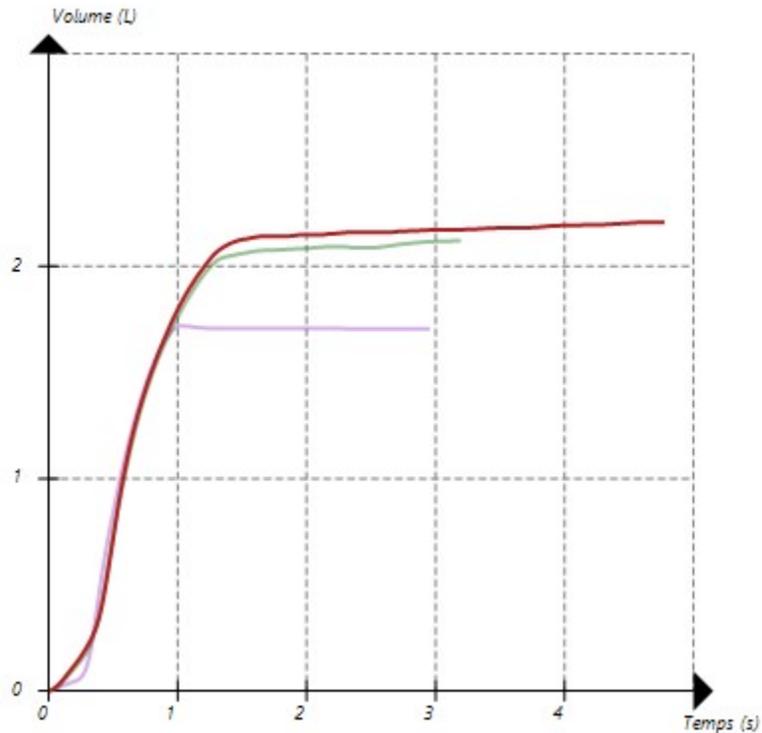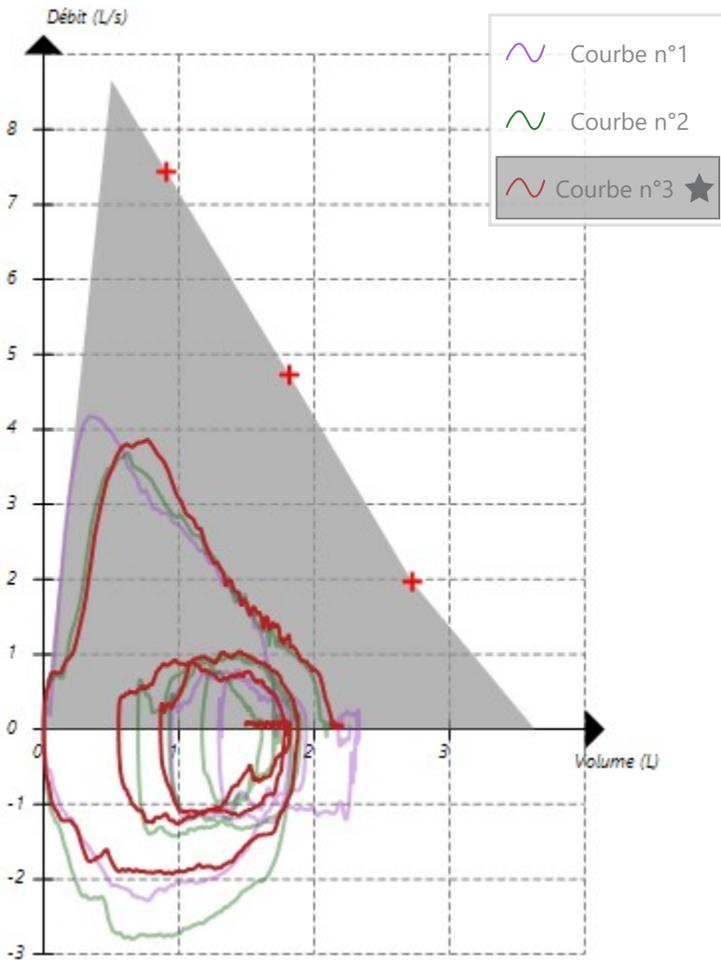

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,72 L	2,12 L	2,21 L	3,63 L	60,88 %
VEMS	1,72 L	2,02 L	2,07 L	3,04 L	68,09 %
DEP	4,23 L/s	3,77 L/s	3,91 L/s	8,66 L/s	45,15 %
VEMS/ CVF	100,00 %	95,28 %	93,67 %	80,41 %	116,49 %
Durée d'expiration	1,04 s	3,20 s	4,78 s	-	
DEMM	2,97 L/s	2,52 L/s	2,52 L/s	4,27 L/s	59,02 %
DEMM/ CVF	1,73 s-1	1,19 s-1	1,14 s-1	1,02 s-1	111,76 %
DE75	4,11 L/s	3,55 L/s	3,73 L/s	7,44 L/s	50,13 %
DE50	2,89 L/s	2,65 L/s	2,84 L/s	4,73 L/s	60,04 %
DE25	2,11 L/s	1,34 L/s	1,50 L/s	1,97 L/s	76,14 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: