

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/07/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01311	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 85 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

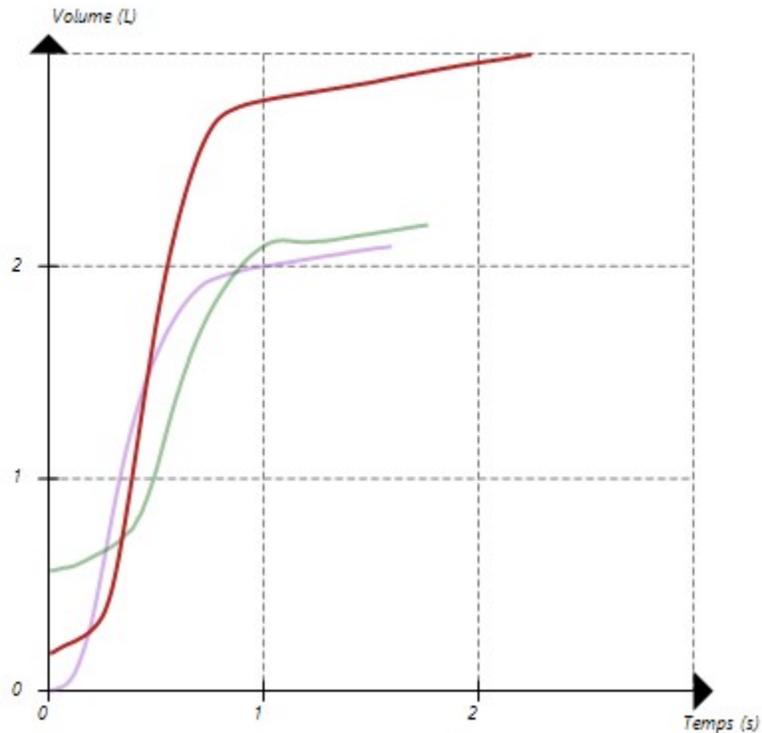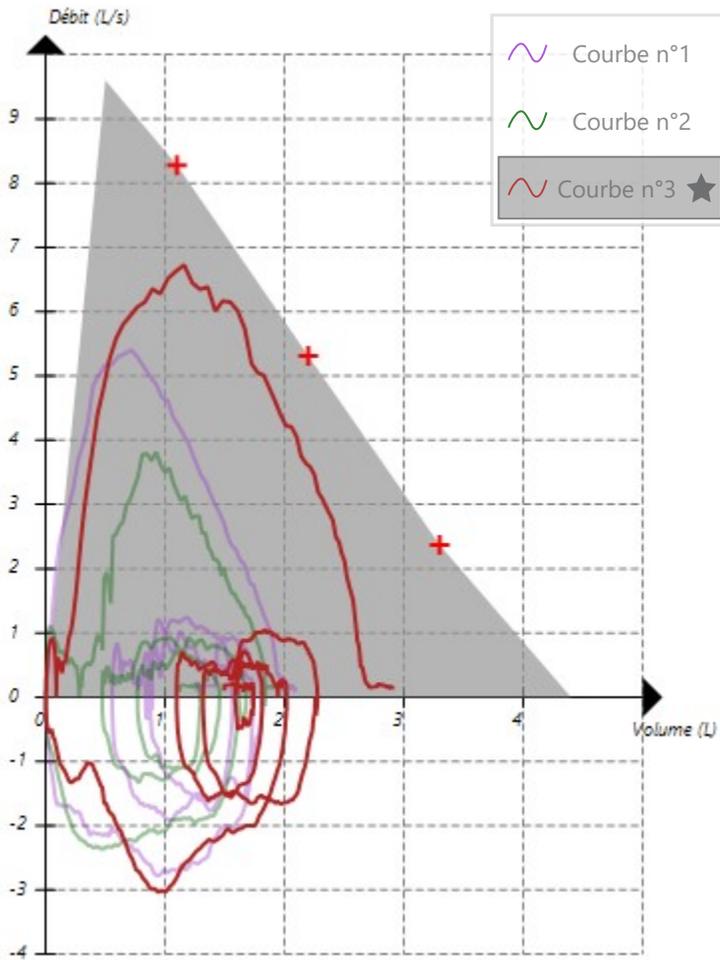

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,10 L	1,84 L	2,91 L	4,40 L	66,14 %
VEMS	2,02 L	1,84 L	2,73 L	3,62 L	75,41 %
DEP	5,49 L/s	3,90 L/s	6,78 L/s	9,60 L/s	70,62 %
VEMS/CVF	96,19 %	100,00 %	93,81 %	80,23 %	116,93 %
Durée d'expiration	1,61 s	1,57 s	2,45 s	-	
DEMM	4,08 L/s	2,81 L/s	5,64 L/s	4,54 L/s	124,23 %
DEMM/CVF	1,94 s-1	1,53 s-1	1,94 s-1	0,90 s-1	215,56 %
DE75	5,18 L/s	0,86 L/s	5,99 L/s	8,28 L/s	72,34 %
DE50	4,51 L/s	3,84 L/s	6,09 L/s	5,31 L/s	114,69 %
DE25	2,32 L/s	2,18 L/s	3,69 L/s	2,37 L/s	155,70 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: