



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9295	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 63 %

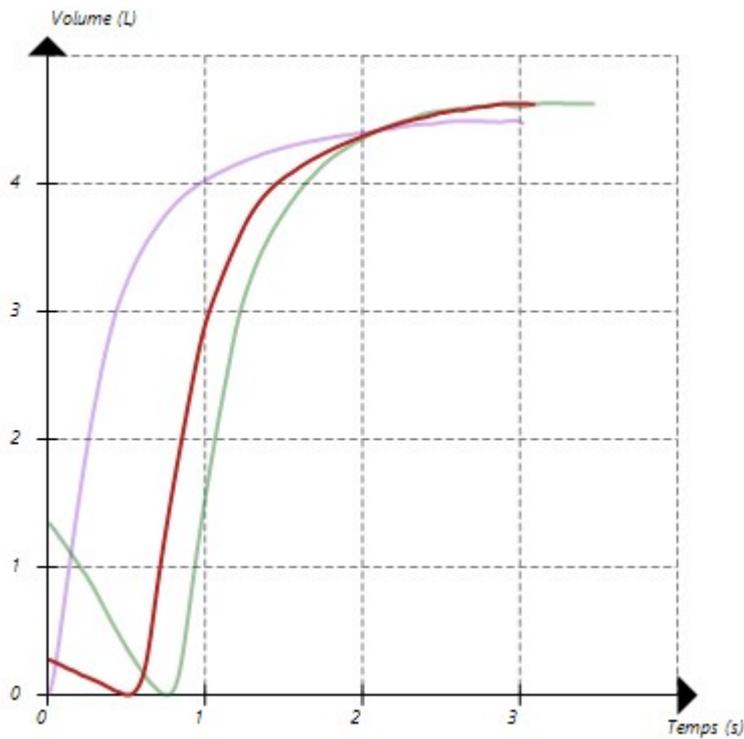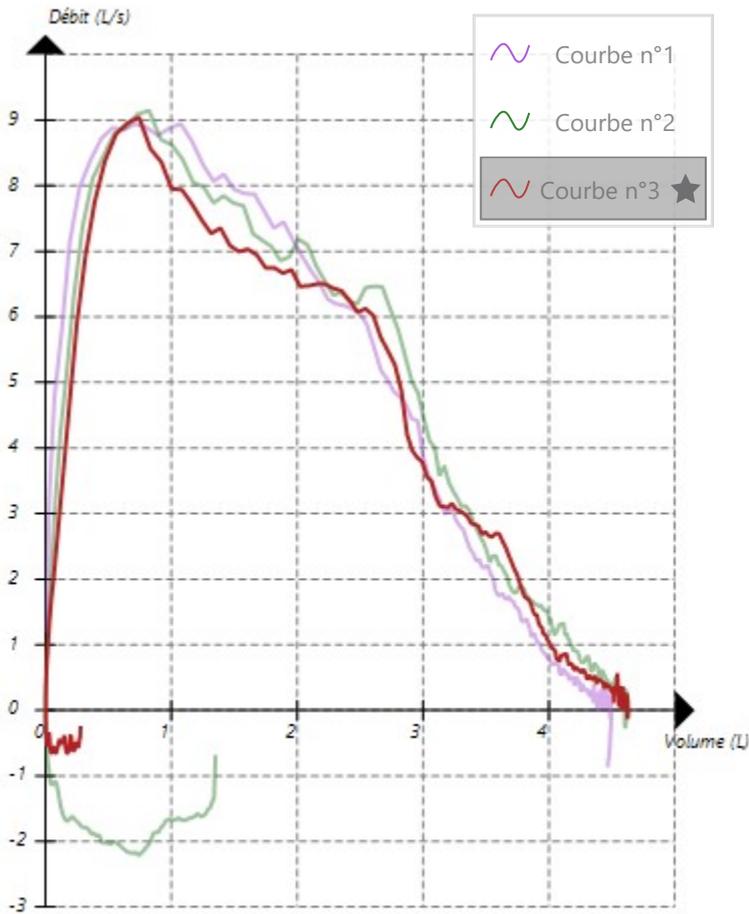

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,50 L	4,62 L	4,63 L	4,50 L	102,89 %
VEMS	4,04 L	4,22 L	4,13 L	3,76 L	109,84 %
DEP	9,08 L/s	9,23 L/s	9,12 L/s	9,52 L/s	95,80 %
VEMS/CVF	89,78 %	91,34 %	89,20 %	83,57 %	106,74 %
Durée d'expiration	2,96 s	2,10 s	2,42 s	-	
DEMM	5,56 L/s	5,69 L/s	5,23 L/s	4,11 L/s	127,25 %
DEMM/CVF	1,24 s-1	1,23 s-1	1,13 s-1	0,91 s-1	124,18 %
DE75	8,69 L/s	8,00 L/s	7,66 L/s	-	
DE50	6,28 L/s	6,41 L/s	6,30 L/s	-	
DE25	2,46 L/s	2,64 L/s	2,66 L/s	-	