

**Nom DIABATE**  
**Prénom LANCINE**  
**Né le** 01/01/1974  
**Age** 51 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 14710  
**Taille** 157 cm  
**Poids** 55 kg  
**Valeurs prédictes** NHANES III  
**Opérateur** BARRY MARIAMA THIOUTO

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** MANOEUVRE  
**Entreprise** G4S  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years :** 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,4 °C

Numéro de série : 253565

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : samedi 11 avril 2026

Humidité : 43 %

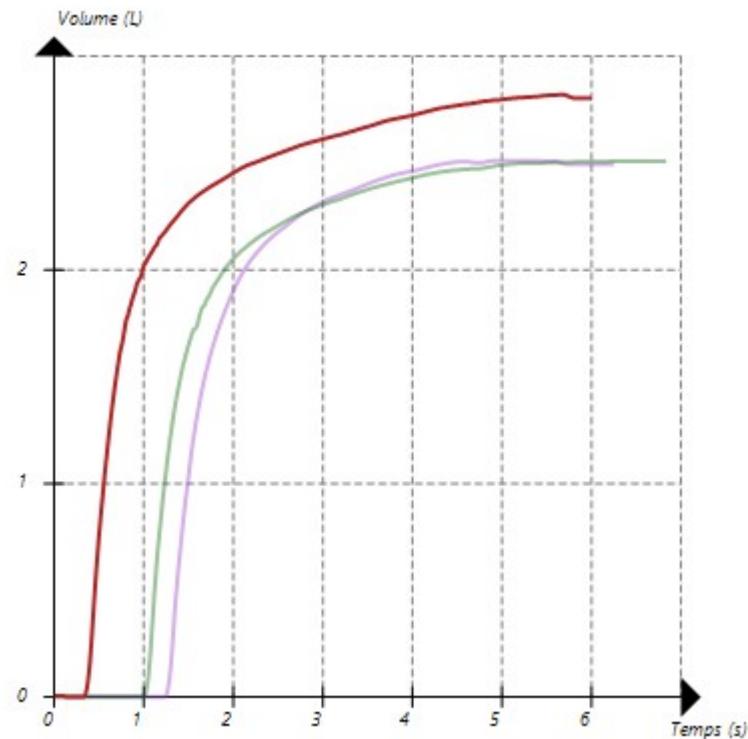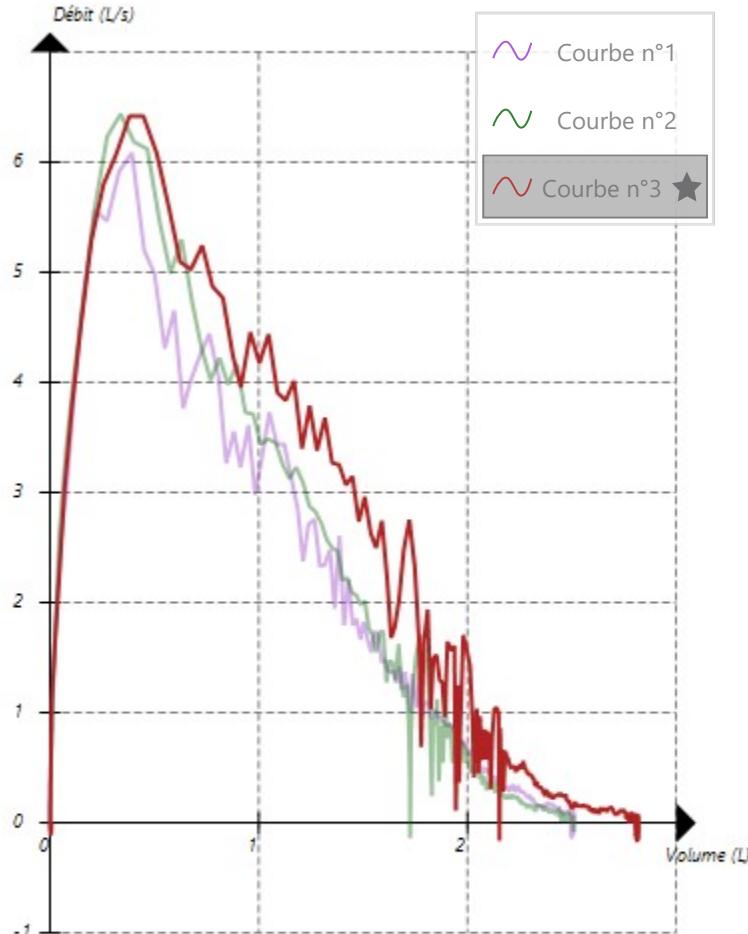

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,51 L	2,51 L	2,82 L	3,02 L	93,38 %
VEMS	2,09 L	2,07 L	2,25 L	2,42 L	92,98 %
DEP	6,21 L/s	6,86 L/s	6,67 L/s	6,88 L/s	96,95 %
VEMS/CVF	83,27 %	82,47 %	79,79 %	79,92 %	99,84 %
Durée d'expiration	3,68 s	6,13 s	5,48 s	-	
DEMM	2,13 L/s	2,12 L/s	2,17 L/s	2,56 L/s	84,77 %
DEMM/CVF	0,85 s <sup>-1</sup>	0,84 s <sup>-1</sup>	0,77 s <sup>-1</sup>	0,85 s <sup>-1</sup>	90,59 %
DE75	3,83 L/s	5,37 L/s	5,47 L/s	-	
DE50	2,82 L/s	2,92 L/s	3,06 L/s	-	
DE25	0,93 L/s	0,45 L/s	0,82 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: