

<b>Nom</b> MARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FACELY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1979	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1129	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,8 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

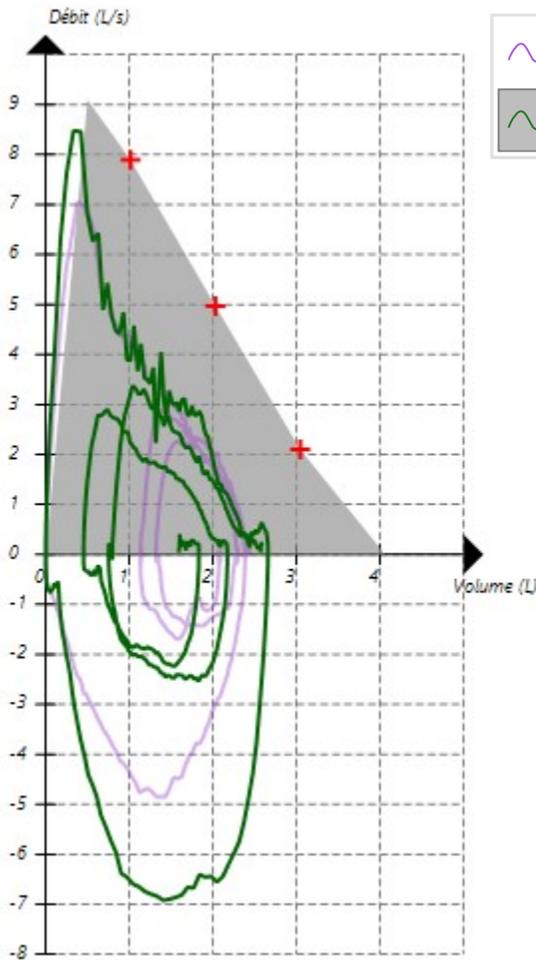

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

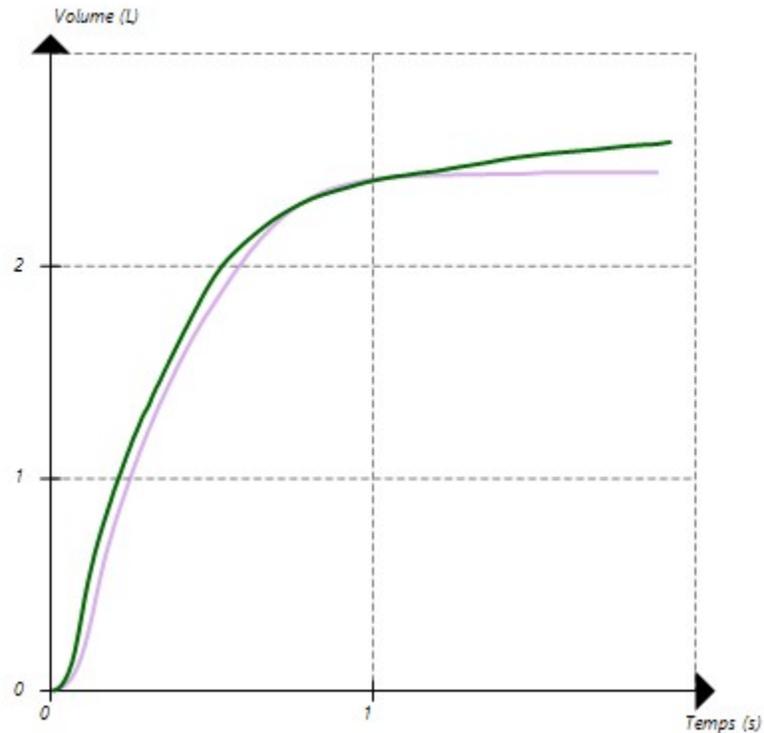

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,44 L	2,59 L	4,06 L	63,79 %
VEMS	2,42 L	2,41 L	3,32 L	72,59 %
DEP	7,16 L/s	8,77 L/s	9,10 L/s	96,37 %
VEMS/ CVF	99,18 %	93,05 %	79,16 %	117,55 %
Durée d'expiration	1,53 s	1,94 s	-	
DEMM	3,56 L/s	3,53 L/s	4,20 L/s	84,05 %
DEMM/ CVF	1,46 s-1	1,36 s-1	0,90 s-1	151,11 %
DE75	6,09 L/s	6,36 L/s	7,89 L/s	80,61 %
DE50	3,45 L/s	3,62 L/s	4,97 L/s	72,84 %
DE25	2,28 L/s	2,42 L/s	2,10 L/s	115,24 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: