

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1310	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 56 %

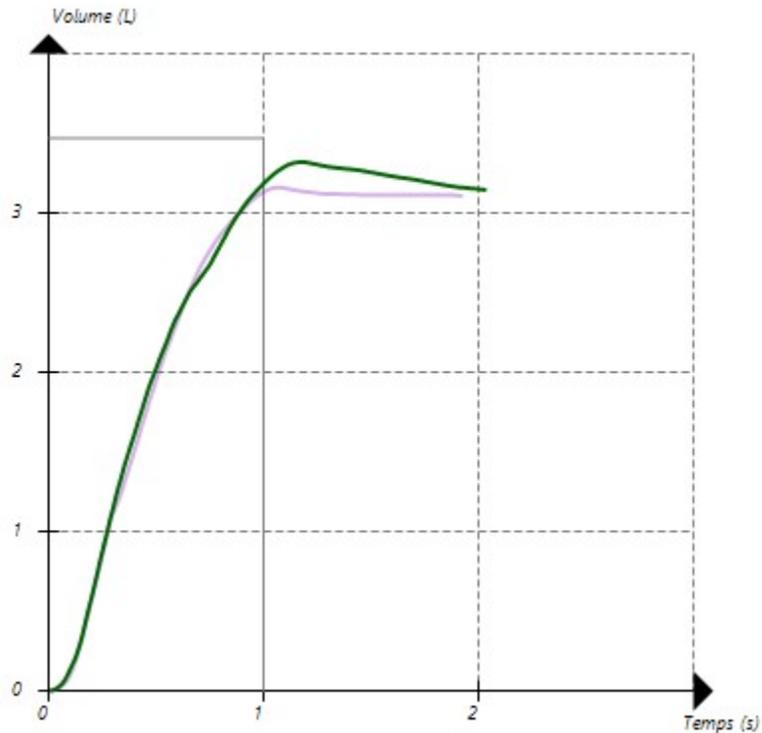

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,32 L	4,17 L	79,62 %
VEMS	3,16 L	3,28 L	3,47 L	94,52 %
DEP	6,06 L/s	6,29 L/s	9,36 L/s	67,20 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,80 %	80,77 %	122,32 %
Durée d'expiration	1,09 s	1,17 s	-	
DEMM	4,23 L/s	4,06 L/s	4,55 L/s	89,23 %
DEMM/ CVF	1,34 s-1	1,22 s-1	0,95 s-1	128,42 %
DE75	5,81 L/s	5,13 L/s	8,04 L/s	63,81 %
DE50	5,01 L/s	4,67 L/s	5,17 L/s	90,33 %
DE25	3,45 L/s	2,82 L/s	2,29 L/s	123,14 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: