

<b>Nom LIN</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom YANSONG</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 07/09/1989</b>	<b>Profession OPERATEUR EXCAVATEUR</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 831</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 176 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 92 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

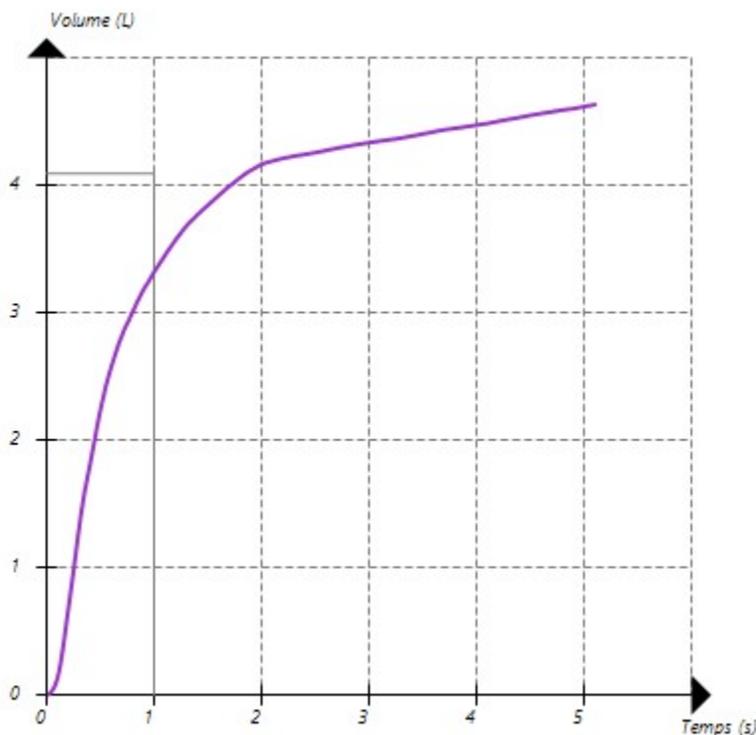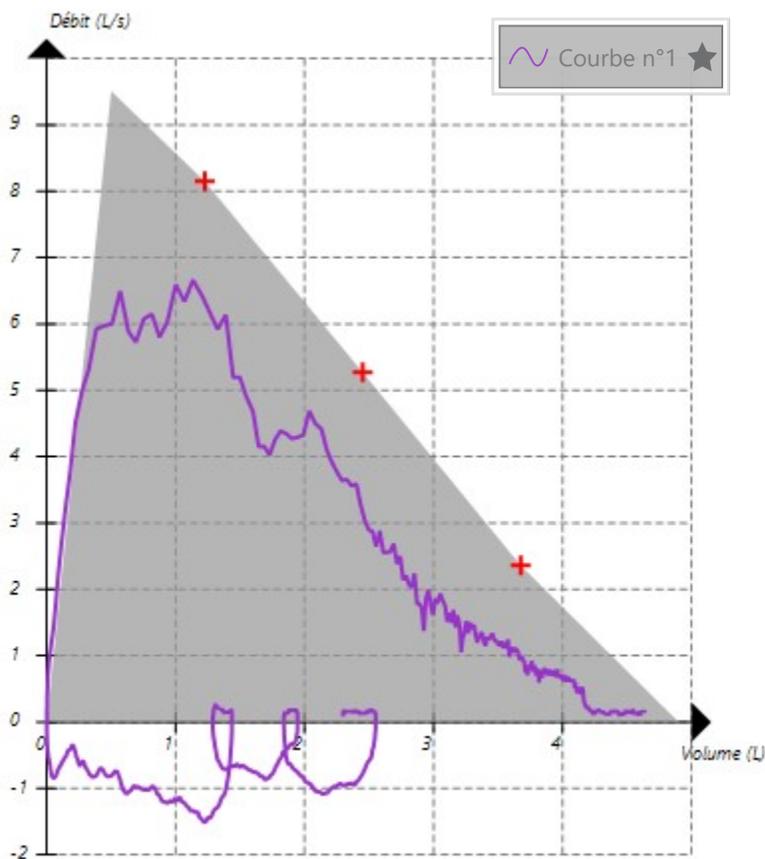

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,64 L	4,90 L	94,69 %
VEMS	3,44 L	4,09 L	84,11 %
DEP	6,79 L/s	9,51 L/s	71,40 %
VEMS/ CVF	74,14 %	81,12 %	91,40 %
Durée d'expiration	5,13 s	-	
DEMM	2,75 L/s	4,66 L/s	59,01 %
DEMM/ CVF	0,59 s-1	0,95 s-1	62,11 %
DE75	6,52 L/s	8,15 L/s	80,00 %
DE50	3,72 L/s	5,27 L/s	70,59 %
DE25	1,34 L/s	2,36 L/s	56,78 %