

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ABOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1980</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 44 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1071</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 163 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 50 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 10</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 61 %

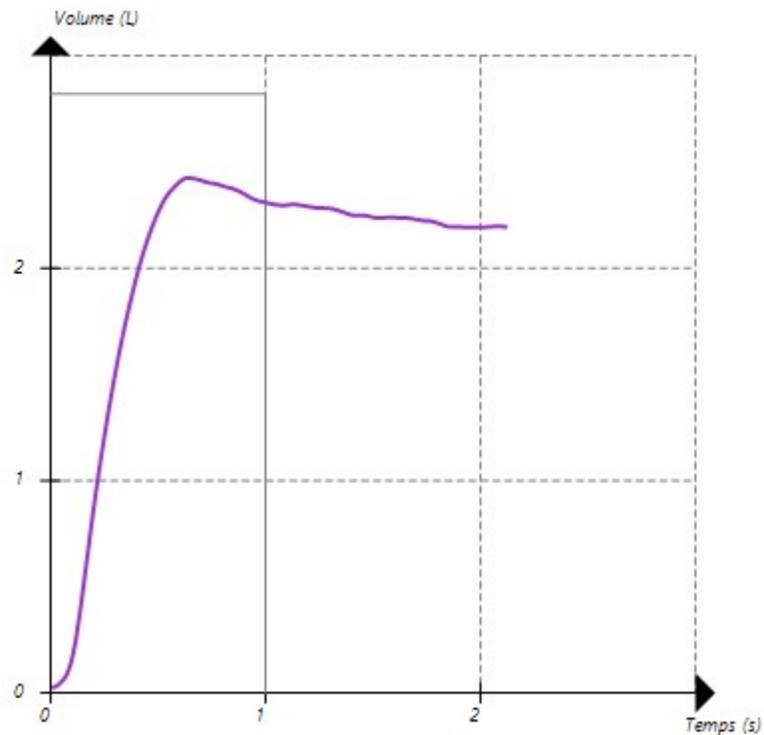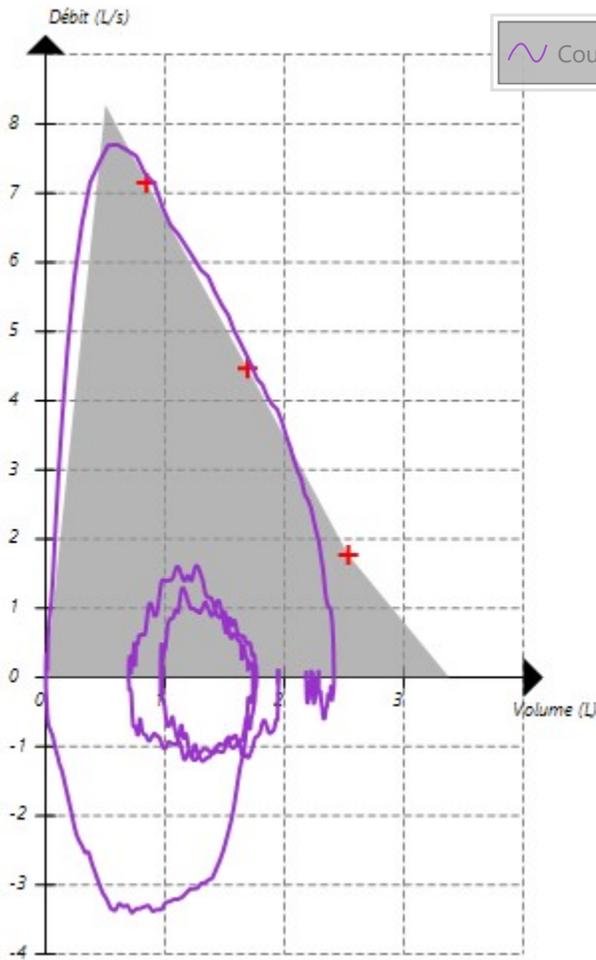

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,41 L	3,38 L	71,30 %
VEMS	2,41 L	2,82 L	85,46 %
DEP	7,81 L/s	8,28 L/s	94,32 %
VEMS/ CVF	100,00 %	79,33 %	126,06 %
Durée d'expiration	0,69 s	-	
DEMM	6,06 L/s	3,98 L/s	152,26 %
DEMM/ CVF	2,51 s-1	1,02 s-1	246,08 %
DE75	7,67 L/s	7,15 L/s	107,27 %
DE50	6,19 L/s	4,47 L/s	138,48 %
DE25	4,28 L/s	1,77 L/s	241,81 %