



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOUMAILA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/03/2004	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5757	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 57 %

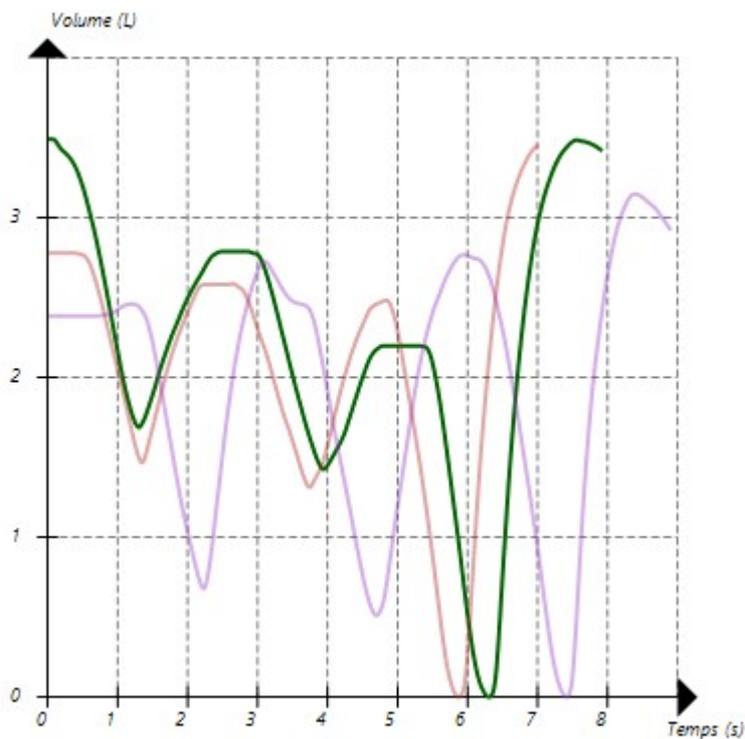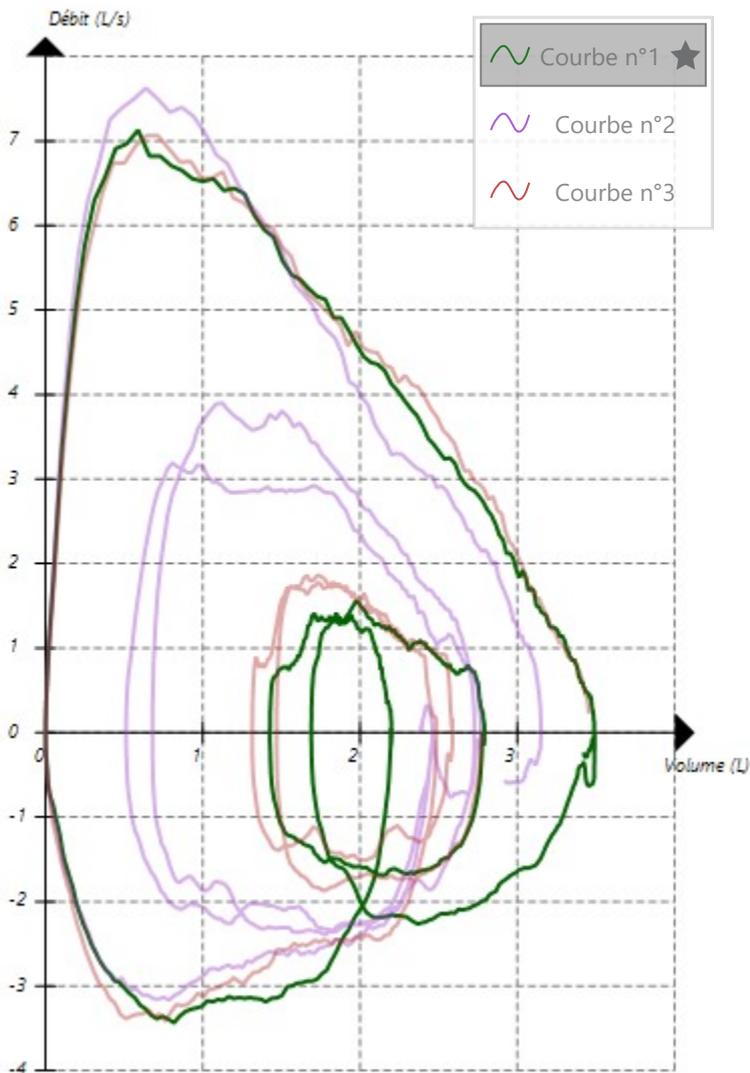

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,49 L	3,15 L	3,46 L	4,62 L	75,54 %
VEMS	3,43 L	3,15 L	3,44 L	3,94 L	87,06 %
DEP	7,18 L/s	7,70 L/s	7,22 L/s	9,84 L/s	72,97 %
VEMS/ CVF	98,28 %	100,00 %	99,42 %	85,40 %	115,08 %
Durée d'expiration	1,25 s	0,96 s	1,14 s	-	
DEMM	4,94 L/s	5,08 L/s	5,13 L/s	4,50 L/s	109,78 %
DEMM/ CVF	1,42 s-1	1,61 s-1	1,48 s-1	0,97 s-1	146,39 %
DE75	6,63 L/s	7,31 L/s	6,83 L/s	-	
DE50	5,13 L/s	5,33 L/s	5,16 L/s	-	
DE25	3,12 L/s	3,14 L/s	3,43 L/s	-	