

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/10/1990	<b>Profession</b> DUMP TRUCK DRIVER
<b>Age</b> 33 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1378	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 54 %

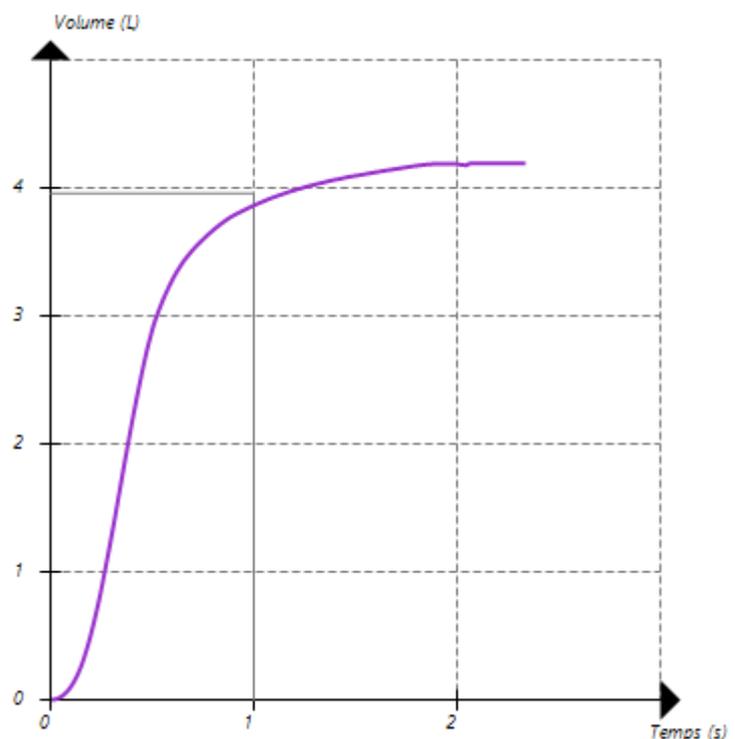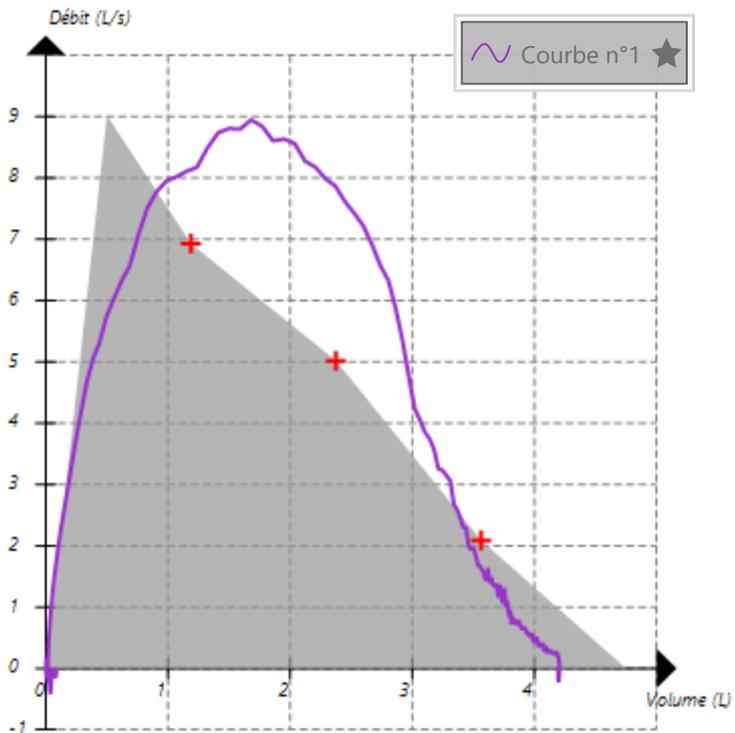

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,19 L	4,75 L	88,21 %
VEMS	3,96 L	3,96 L	100,00 %
DÉP	9,01 L/s	9,02 L/s	99,89 %
VEMS/CVF	94,51 %	83,24 %	113,54 %
Durée d'expiration	1,92 s	-	
DEMM	7,35 L/s	4,24 L/s	173,35 %
DEMM/CVF	1,75 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	196,63 %
DE75	7,98 L/s	6,93 L/s	115,15 %
DE50	8,29 L/s	5,02 L/s	165,14 %
DE25	3,64 L/s	2,09 L/s	174,16 %