

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom LANCINE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1983</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 41 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1032</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 171 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

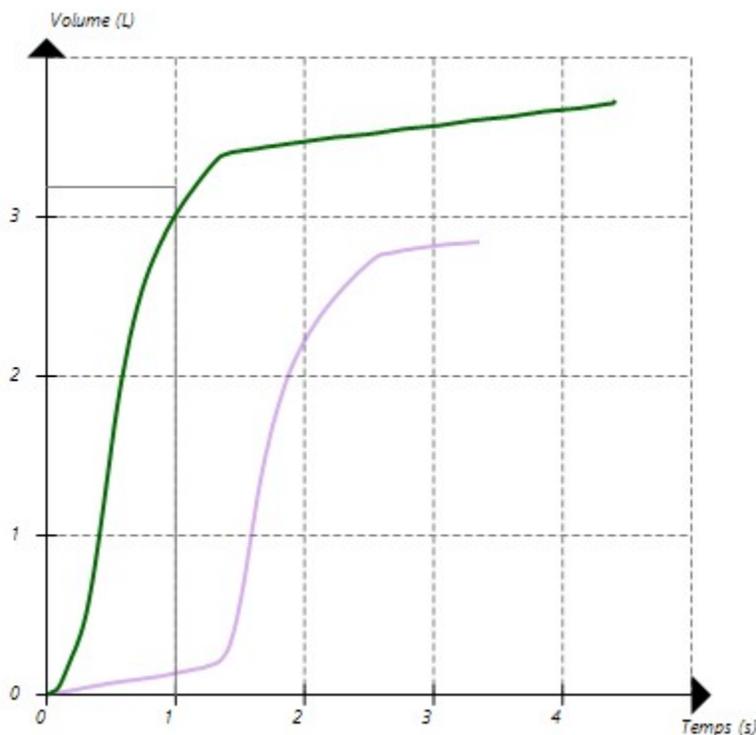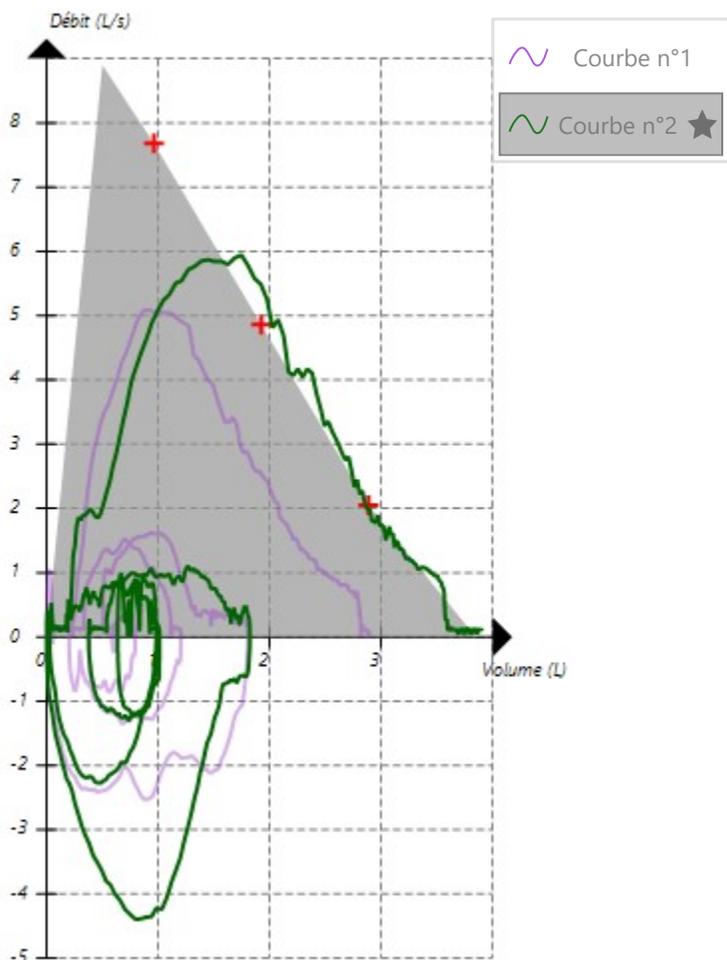

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	3,72 L	3,85 L	96,62 %
VEMS	2,62 L	3,29 L	3,19 L	103,13 %
DEP	5,15 L/s	5,98 L/s	8,90 L/s	67,19 %
VEMS/ CVF	91,93 %	88,44 %	79,87 %	110,73 %
Durée d'expiration	3,37 s	4,41 s	-	
DEMM	3,45 L/s	4,05 L/s	4,26 L/s	95,07 %
DEMM/ CVF	1,21 s-1	1,09 s-1	0,96 s-1	113,54 %
DE75	4,66 L/s	5,39 L/s	7,68 L/s	70,18 %
DE50	4,14 L/s	4,74 L/s	4,86 L/s	97,53 %
DE25	1,64 L/s	2,00 L/s	2,05 L/s	97,56 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: