

<b>Nom</b> GUO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZIHAO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/04/2001	<b>Profession</b> INGENIEUR
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 788	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 29,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 59 %

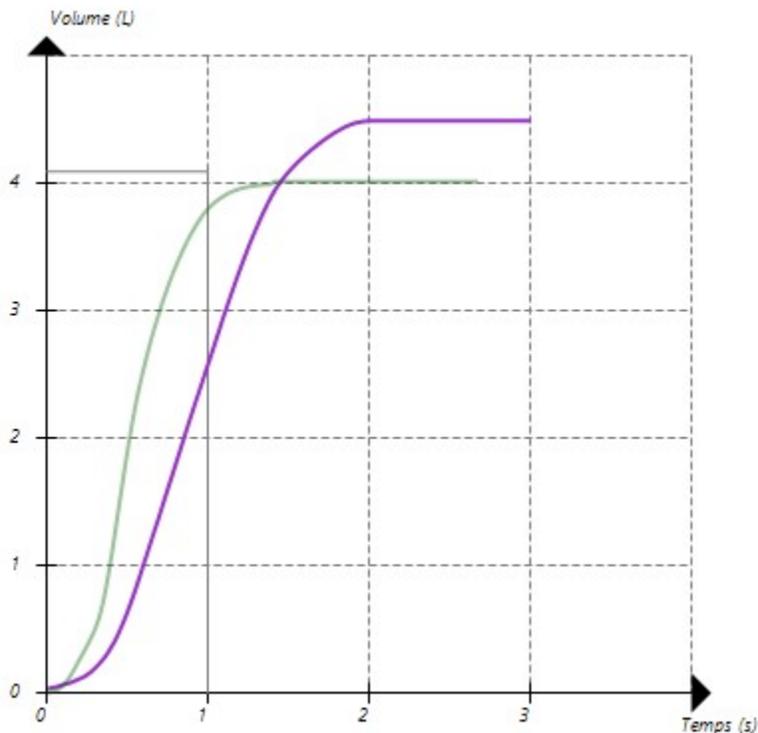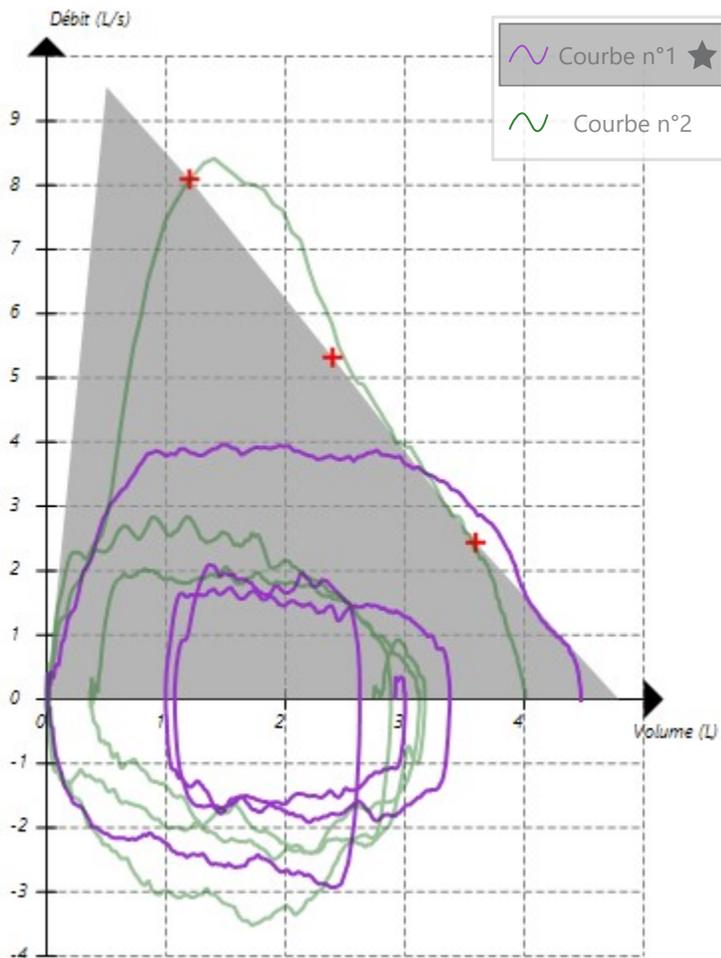

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	4,47 L	3,99 L	4,79 L	93,32 %
VEMS	3,78 L	3,98 L	4,09 L	92,42 %
DEP	4,01 L/s	8,45 L/s	9,53 L/s	42,08 %
VEMS/ CVF	84,56 %	99,75 %	82,74 %	102,20 %
Durée d'expiration	2,11 s	1,40 s	-	
DEMM	3,86 L/s	6,46 L/s	4,93 L/s	78,30 %
DEMM/ CVF	0,86 s-1	1,62 s-1	1,03 s-1	83,50 %
DE75	3,88 L/s	7,60 L/s	8,09 L/s	47,96 %
DE50	3,75 L/s	7,43 L/s	5,32 L/s	70,49 %
DE25	3,38 L/s	3,88 L/s	2,44 L/s	138,52 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: