

<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 740	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 190 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 69 %

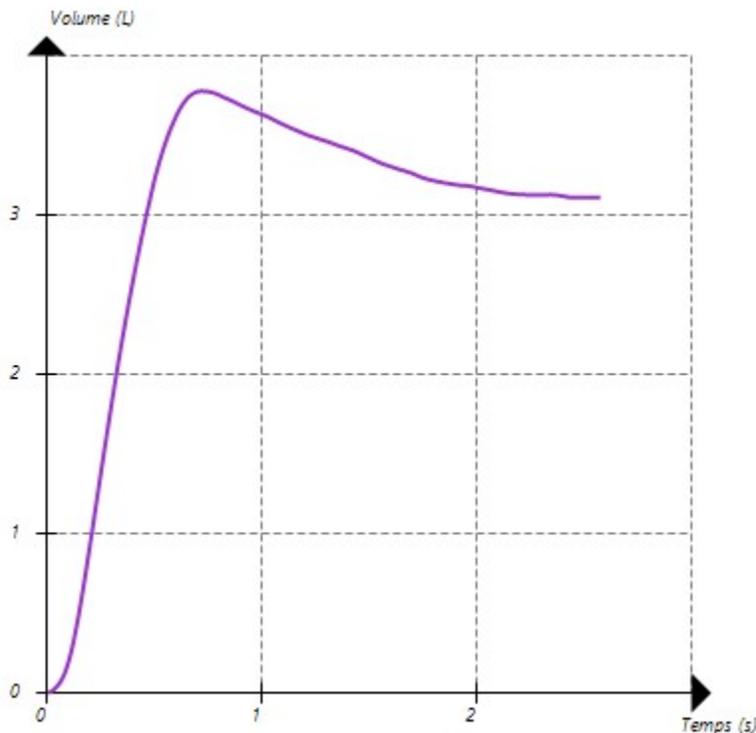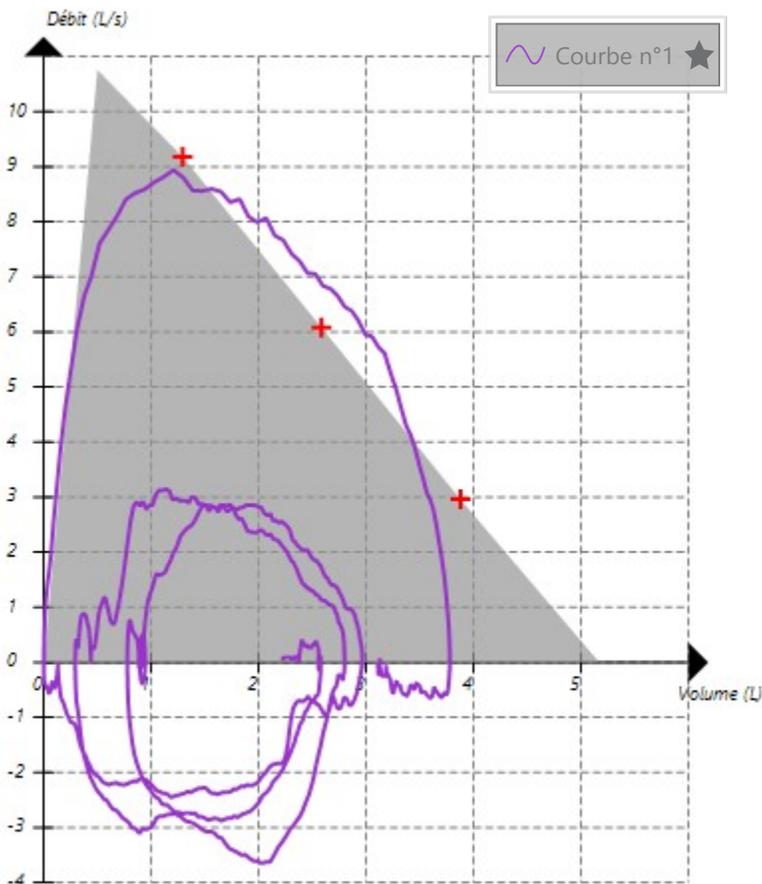

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,78 L	5,17 L	73,11 %
VEMS	3,78 L	4,31 L	87,70 %
DEP	8,99 L/s	10,76 L/s	83,55 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,72 s	-	
DEMM	8,07 L/s	5,32 L/s	151,69 %
DEMM/ CVF	2,13 s-1	0,90 s-1	236,67 %
DE75	8,79 L/s	9,18 L/s	95,75 %
DE50	8,13 L/s	6,08 L/s	133,72 %
DE25	6,54 L/s	2,96 L/s	220,95 %