



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KABA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/06/1995	<b>Profession</b> MECHANIC
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1556	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

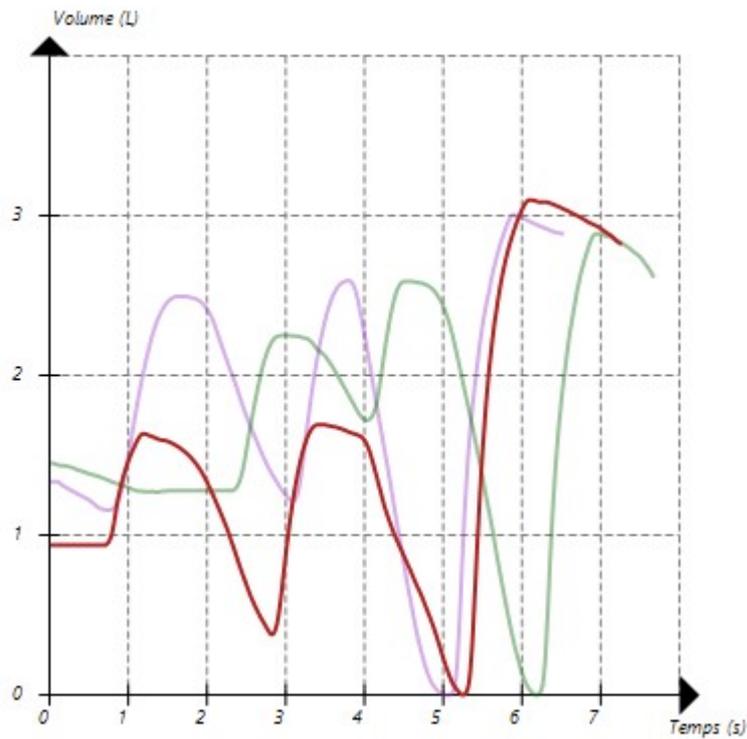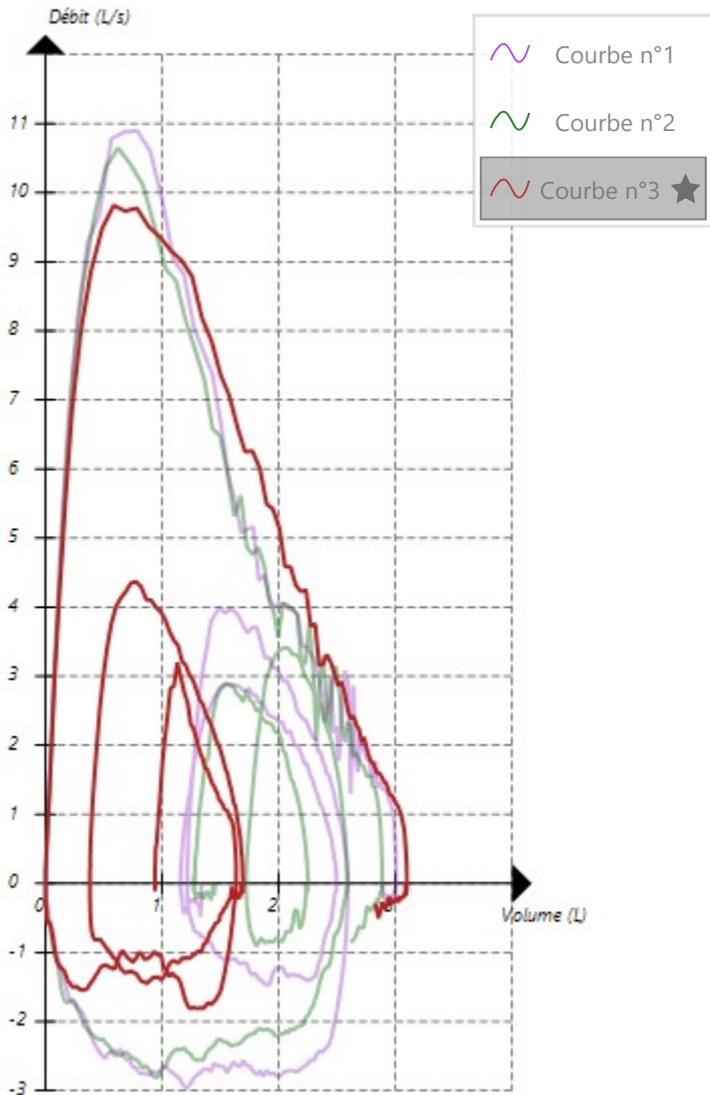

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	2,89 L	3,10 L	4,24 L	73,11 %
VEMS	3,01 L	2,89 L	3,10 L	3,57 L	86,83 %
DEP	11,06 L/s	10,71 L/s	10,07 L/s	9,13 L/s	110,30 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,94 %	119,13 %
Durée d'expiration	0,87 s	0,76 s	0,85 s	-	
DEMM	6,06 L/s	6,20 L/s	6,62 L/s	4,01 L/s	165,09 %
DEMM/ CVF	2,01 s-1	2,15 s-1	2,14 s-1	0,95 s-1	225,26 %
DE75	10,85 L/s	10,49 L/s	9,79 L/s	-	
DE50	6,53 L/s	6,36 L/s	7,25 L/s	-	
DE25	3,58 L/s	4,09 L/s	3,58 L/s	-	