

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/02/2004	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 20 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3865	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,8 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 31 %

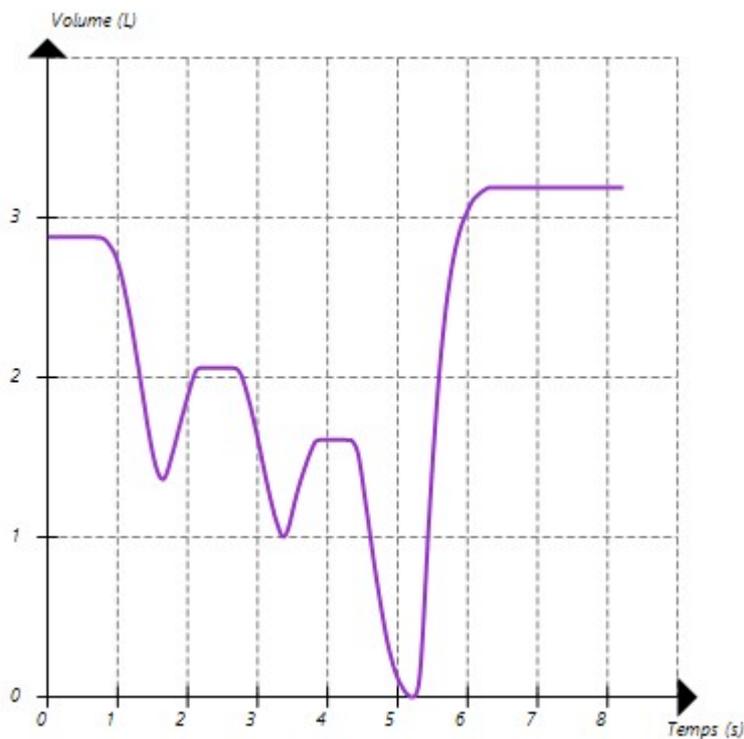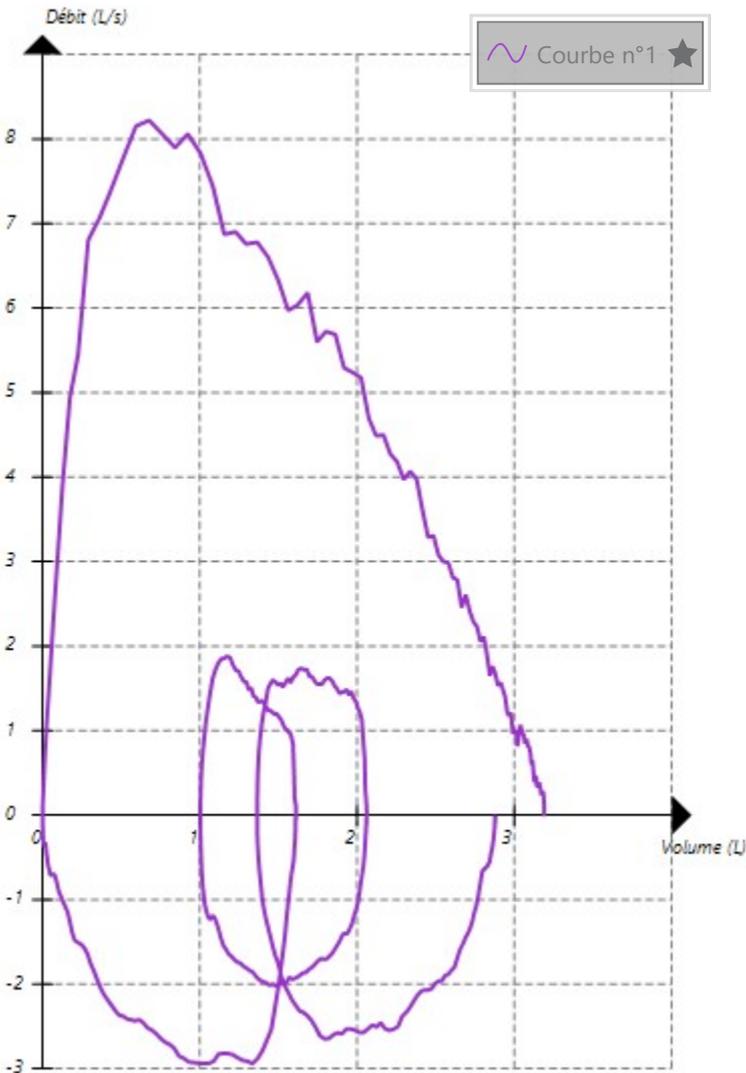

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,19 L	3,85 L	82,86 %
VEMS	3,19 L	3,34 L	95,51 %
DEP	8,35 L/s	8,58 L/s	97,32 %
VEMS/CVF	100,00 %	85,58 %	116,85 %
Durée d'expiration	1,11 s	-	
DEMM	5,93 L/s	4,05 L/s	146,42 %
DEMM/CVF	1,86 s-1	1,05 s-1	177,14 %
DE75	7,88 L/s	-	
DE50	6,08 L/s	-	
DE25	3,96 L/s	-	