



<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HUILAI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/03/1993	<b>Profession</b> STEELWOKER
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4274	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 43 %

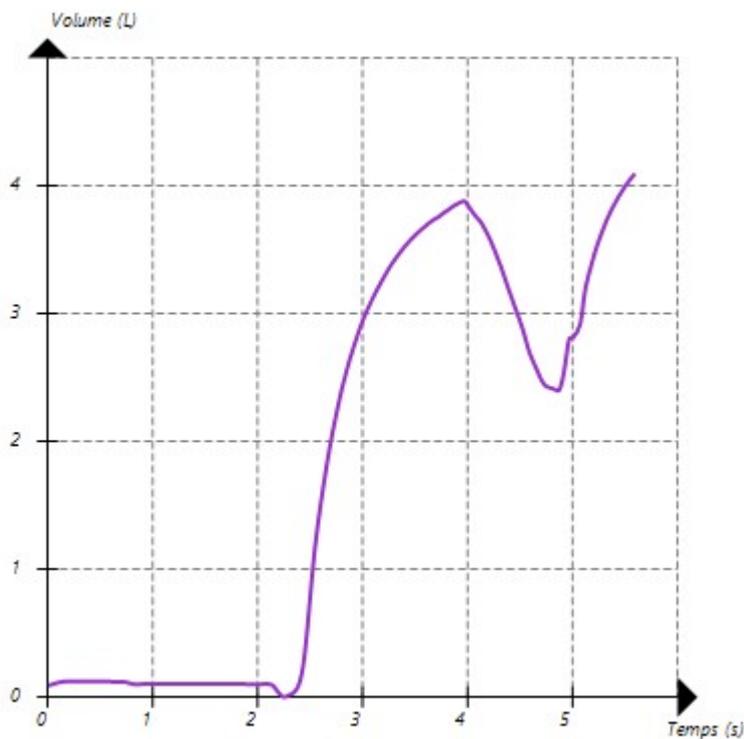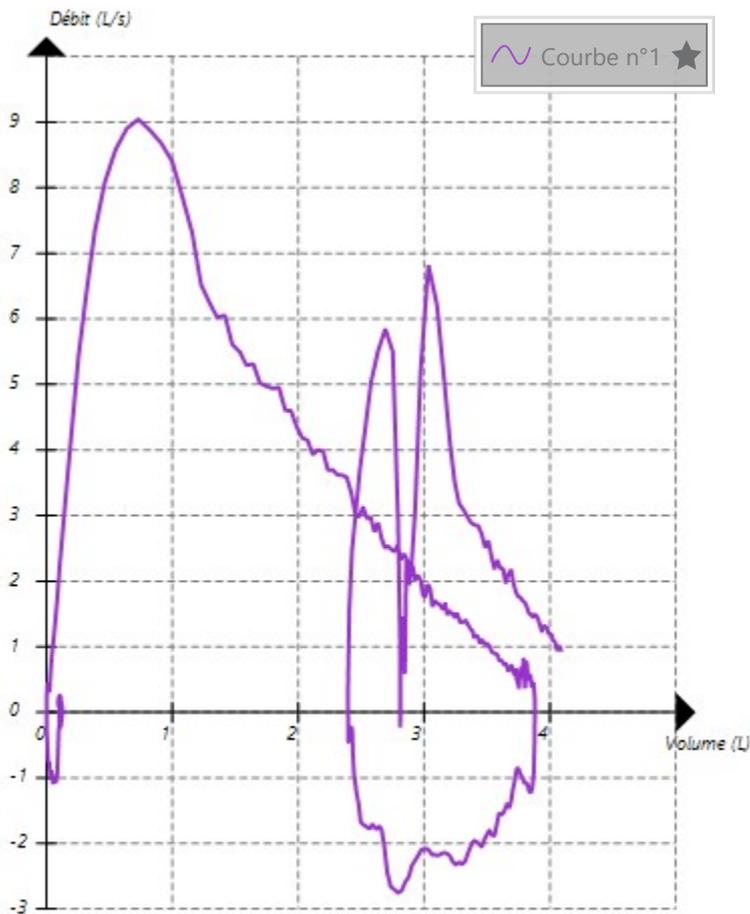

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,88 L	5,41 L	71,72 %
VEMS	3,53 L	4,40 L	80,23 %
DEP	9,19 L/s	10,19 L/s	90,19 %
VEMS/CVF	90,98 %	81,66 %	111,41 %
Durée d'expiration	1,71 s	-	
DEMM	4,19 L/s	4,39 L/s	95,44 %
DEMM/CVF	1,08 s-1	0,81 s-1	133,33 %
DE75	8,61 L/s	-	
DE50	4,69 L/s	-	
DE25	2,30 L/s	-	