

<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/04/2002	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5873	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 31,7 °C  
 Pression atmosphérique : 95 kPa  
 Humidité : 59 %

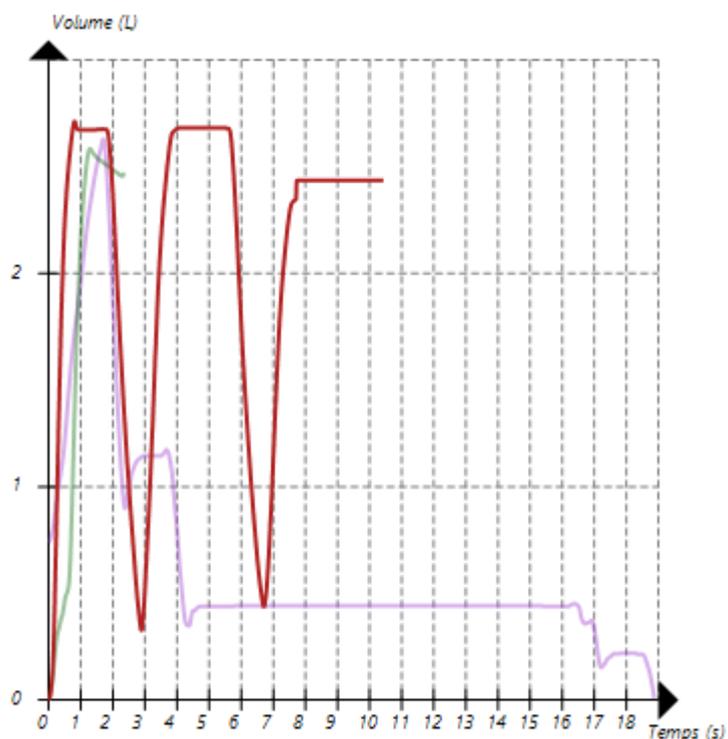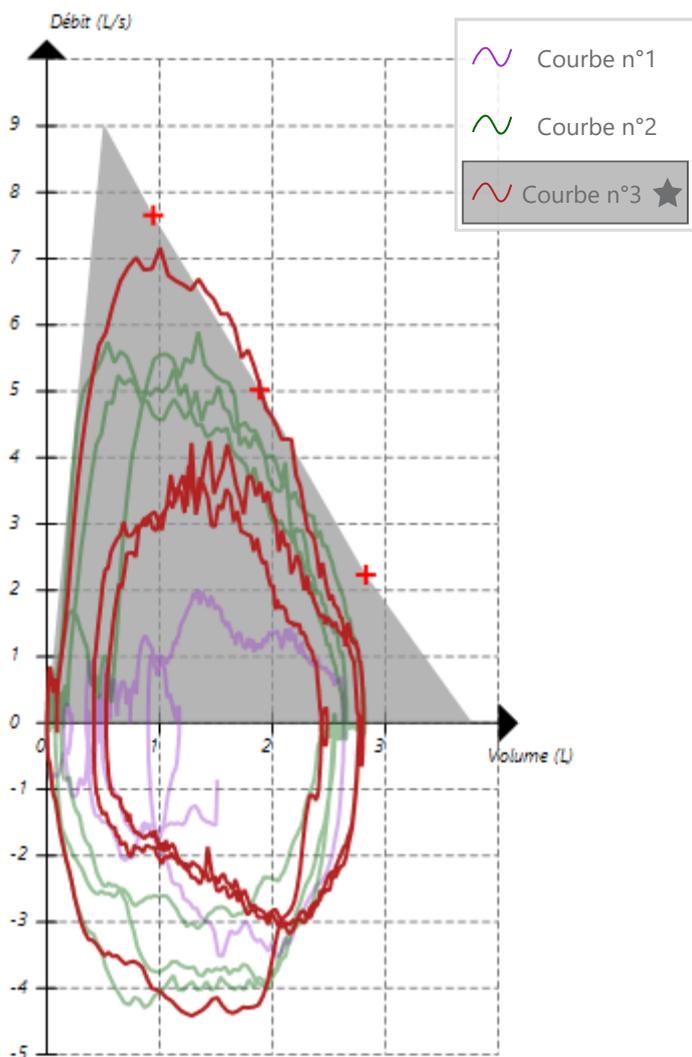

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,17 L	2,58 L	2,71 L	3,77 L	71,88 %
VEMS	1,61 L	2,58 L	2,71 L	3,26 L	83,13 %
DÉP	2,11 L/s	6,17 L/s	7,26 L/s	9,04 L/s	80,31 %
VEMS/CVF	74,19 %	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	2,42 s	1,28 s	0,81 s	-	
DEMM	1,39 L/s	4,95 L/s	6,08 L/s	4,77 L/s	127,46 %
DEMM/CVF	0,64 s <sup>-1</sup>	1,92 s <sup>-1</sup>	2,24 s <sup>-1</sup>	1,10 s <sup>-1</sup>	203,64 %
DE75	1,00 L/s	3,53 L/s	6,81 L/s	7,65 L/s	89,02 %
DE50	1,72 L/s	5,59 L/s	6,20 L/s	5,02 L/s	123,51 %
DE25	1,17 L/s	3,50 L/s	4,22 L/s	2,23 L/s	189,24 %