

<b>Nom</b> KOIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PEMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1978	<b>Profession</b> PICK UP DRIVER
<b>Age</b> 47 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 10145	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 6
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51


**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,2 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 78 %

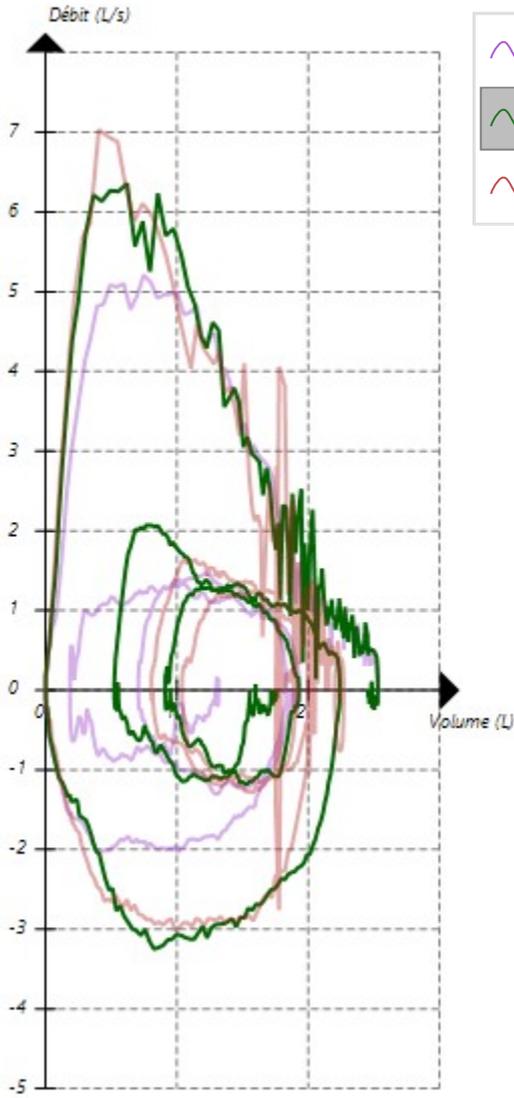

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★  
~ Courbe n°3

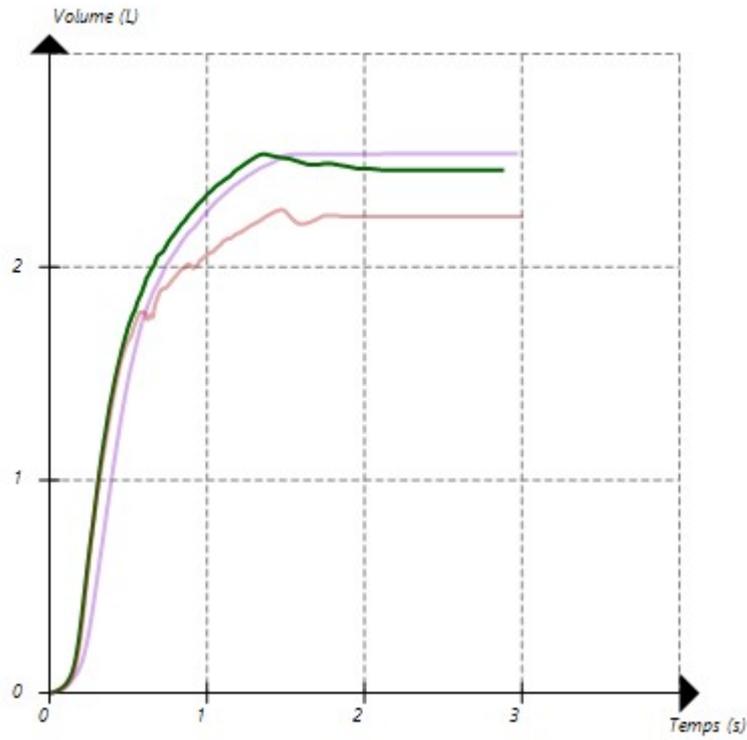

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	2,53 L	2,27 L	3,75 L	67,47 %
VEMS	2,39 L	2,43 L	2,14 L	3,02 L	80,46 %
DEP	5,34 L/s	6,82 L/s	7,22 L/s	8,11 L/s	84,09 %
VEMS/ CVF	94,47 %	96,05 %	94,27 %	80,65 %	119,09 %
Durée d'expiration	2,98 s	1,41 s	1,55 s	-	
DEMM	3,65 L/s	3,68 L/s	3,97 L/s	3,14 L/s	117,20 %
DEMM/ CVF	1,44 s-1	1,45 s-1	1,75 s-1	0,84 s-1	172,62 %
DE75	4,81 L/s	5,90 L/s	6,90 L/s	-	
DE50	4,58 L/s	4,72 L/s	4,47 L/s	-	
DE25	1,00 L/s	2,58 L/s	3,75 L/s	-	