

<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BAOGUI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/01/1972	<b>Profession</b> SUPERVISEUR
<b>Age</b> 52 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 778	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 35
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 69 %

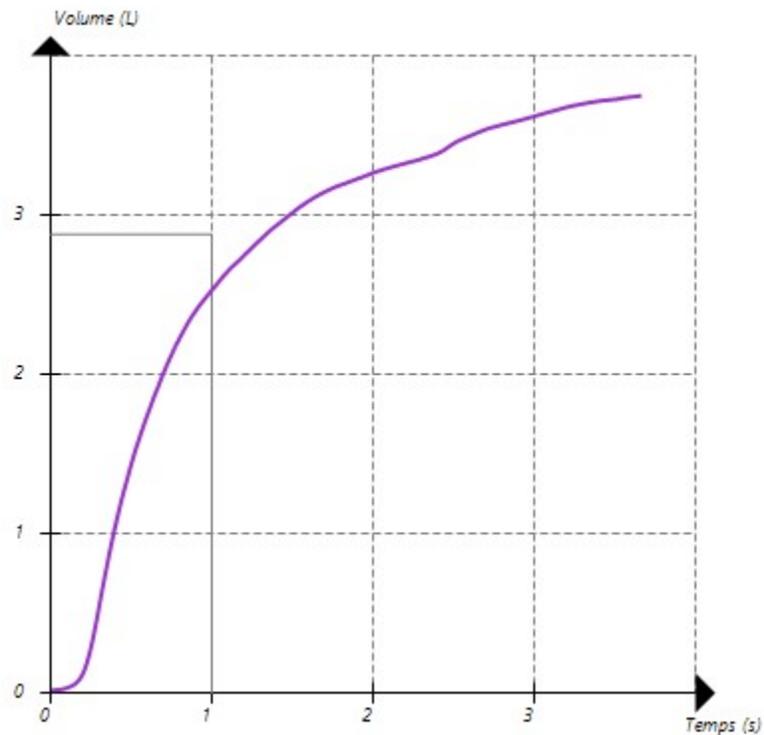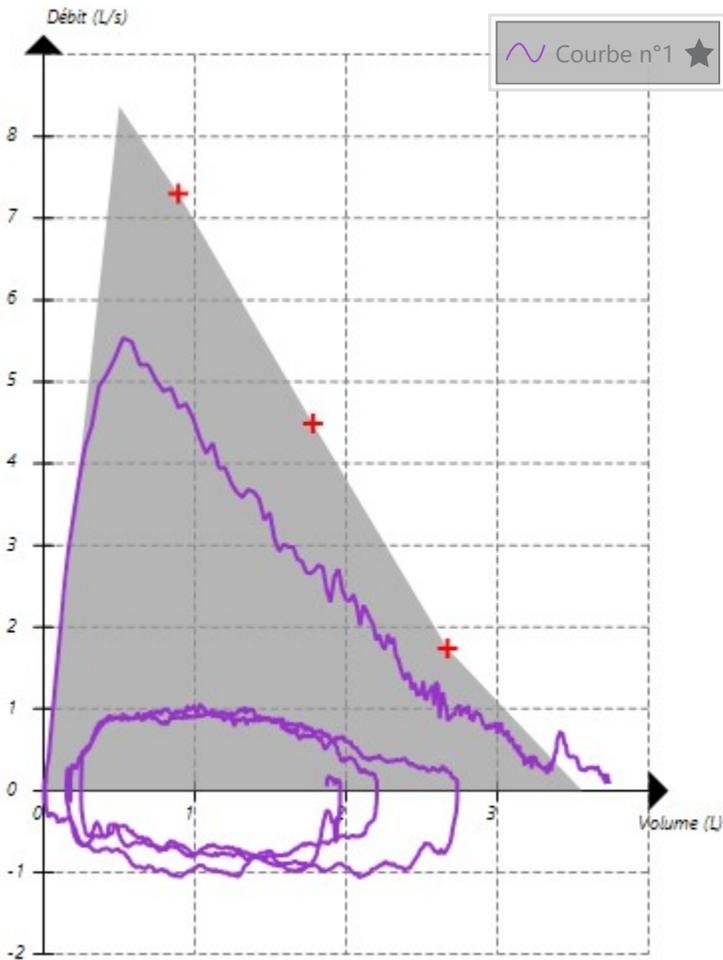

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	3,56 L	105,06 %
VEMS	2,74 L	2,88 L	95,14 %
DEP	5,57 L/s	8,37 L/s	66,55 %
VEMS/ CVF	73,26 %	77,90 %	94,04 %
Durée d'expiration	4,05 s	-	
DEMM	2,10 L/s	3,77 L/s	55,70 %
DEMM/ CVF	0,56 s-1	0,92 s-1	60,87 %
DE75	4,78 L/s	7,30 L/s	65,48 %
DE50	2,40 L/s	4,49 L/s	53,45 %
DE25	1,09 L/s	1,74 L/s	62,64 %