

<b>Nom</b> DONG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> DESHENG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/12/1981	<b>Profession</b> CHEF CUISINIER
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6753	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 23,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 81 %

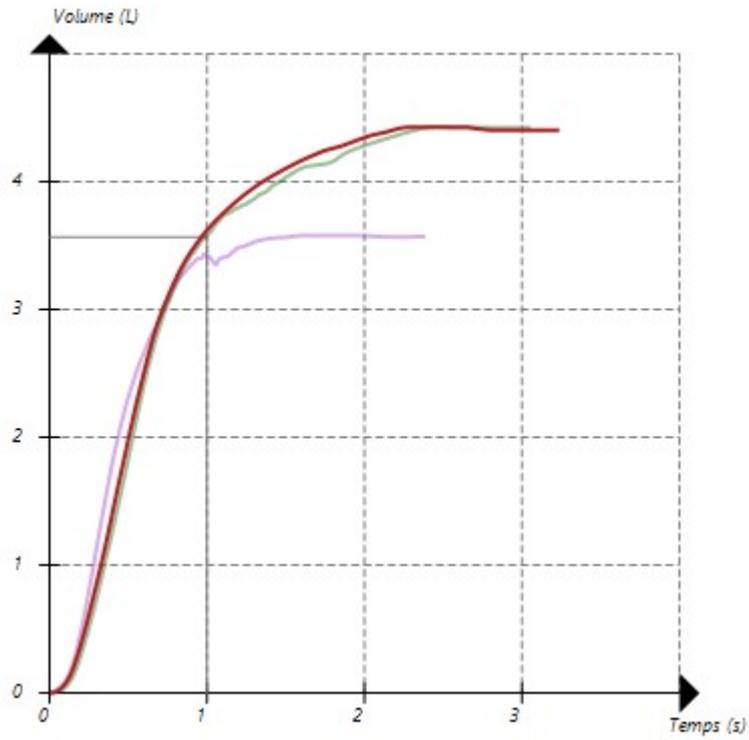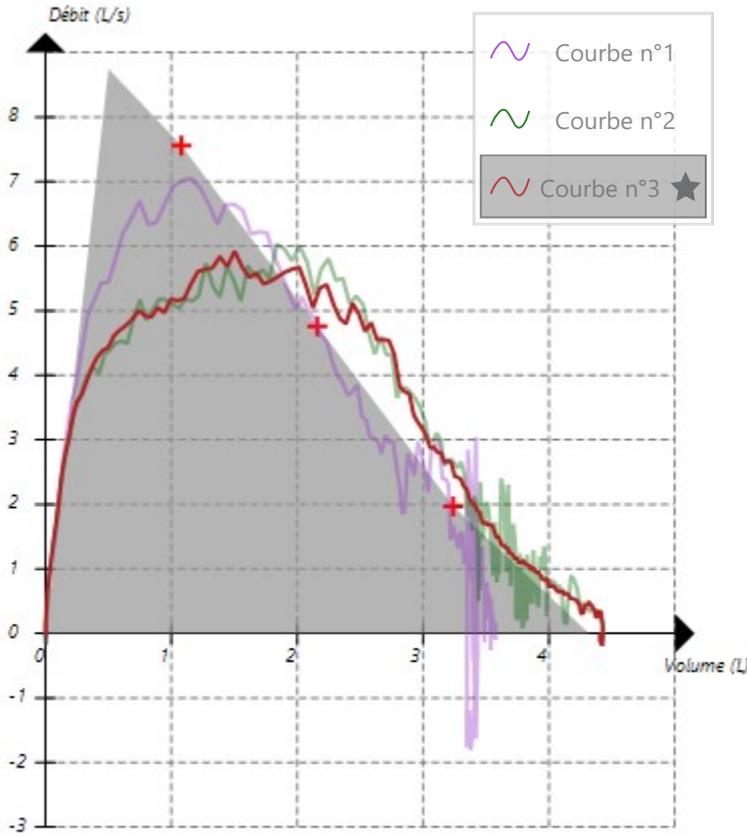

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,58 L	4,43 L	4,43 L	4,32 L	102,55 %
VEMS	3,42 L	3,79 L	3,82 L	3,57 L	107,00 %
DEP	7,32 L/s	6,22 L/s	6,16 L/s	8,75 L/s	70,40 %
VEMS/CVF	95,53 %	85,55 %	86,23 %	79,51 %	108,45 %
Durée d'expiration	1,80 s	2,45 s	2,31 s	-	
DEMM	5,21 L/s	4,63 L/s	4,54 L/s	4,15 L/s	109,40 %
DEMM/CVF	1,46 s-1	1,05 s-1	1,02 s-1	0,96 s-1	106,25 %
DE75	6,29 L/s	5,36 L/s	5,22 L/s	7,56 L/s	69,05 %
DE50	6,00 L/s	5,79 L/s	5,49 L/s	4,76 L/s	115,34 %
DE25	3,21 L/s	2,85 L/s	2,27 L/s	1,97 L/s	115,23 %