

**Nom** TRAORE  
**Prénom** MORY  
**Né le** 01/01/1998  
**Age** 26 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 1375  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 67 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** DAILY WORKER  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 56 %

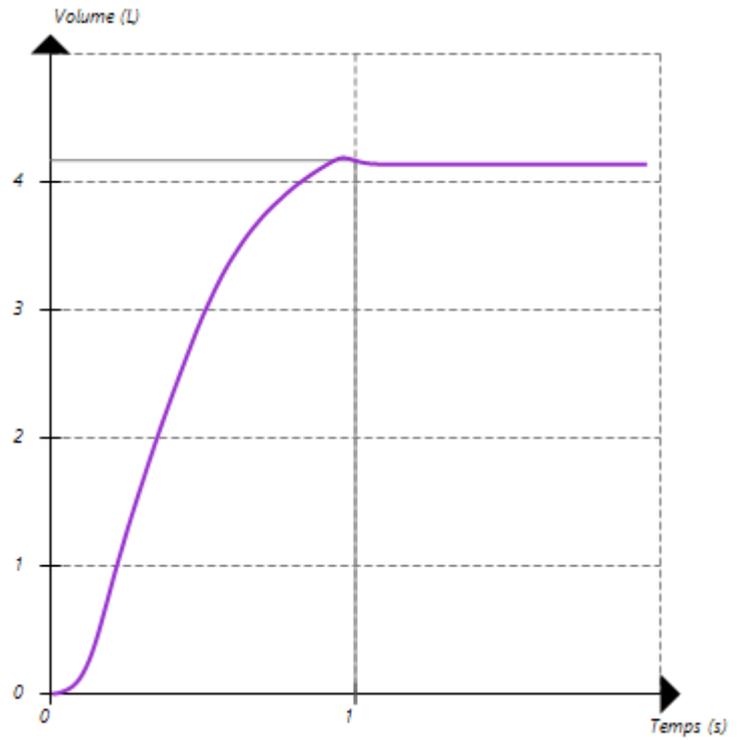

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,19 L	4,96 L	84,48 %
VEMS	4,19 L	4,17 L	100,48 %
DÉP	8,92 L/s	9,27 L/s	96,22 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,97 %	119,09 %
Durée d'expiration	0,96 s	-	
DEMM	6,69 L/s	4,50 L/s	148,67 %
DEMM/CVF	1,60 s <sup>-1</sup>	0,91 s <sup>-1</sup>	175,82 %
DE75	8,25 L/s	7,18 L/s	114,90 %
DE50	6,75 L/s	5,27 L/s	128,08 %
DE25	4,89 L/s	2,25 L/s	217,33 %