

<b>Nom</b> DIALLO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/01/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1429	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 27,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Humidité : 46 %

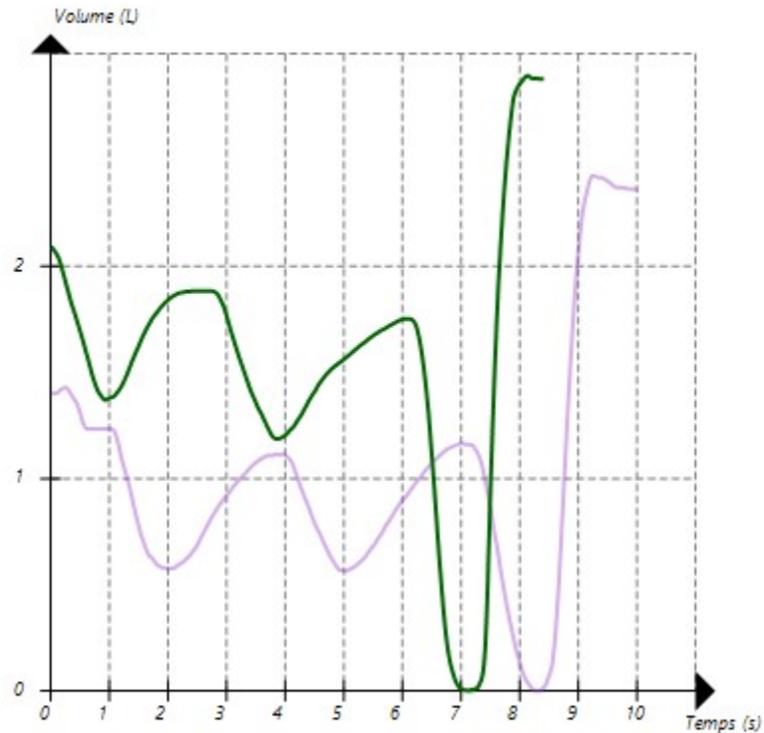

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,43 L	2,89 L	3,98 L	72,61 %
VEMS	2,43 L	2,89 L	3,32 L	87,05 %
DEP	5,45 L/s	9,52 L/s	8,15 L/s	116,81 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,60 %	121,07 %
Durée d'expiration	0,97 s	0,87 s	-	
DEMM	5,01 L/s	6,77 L/s	3,62 L/s	187,02 %
DEMM/ CVF	2,06 s-1	2,34 s-1	0,91 s-1	257,14 %
DE75	5,19 L/s	9,08 L/s	6,10 L/s	148,85 %
DE50	5,21 L/s	7,19 L/s	4,32 L/s	166,44 %
DE25	4,00 L/s	4,29 L/s	1,74 L/s	246,55 %