



<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JINKU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/06/1981	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> STELLWORKER
<b>ID</b> 4263	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 41 %

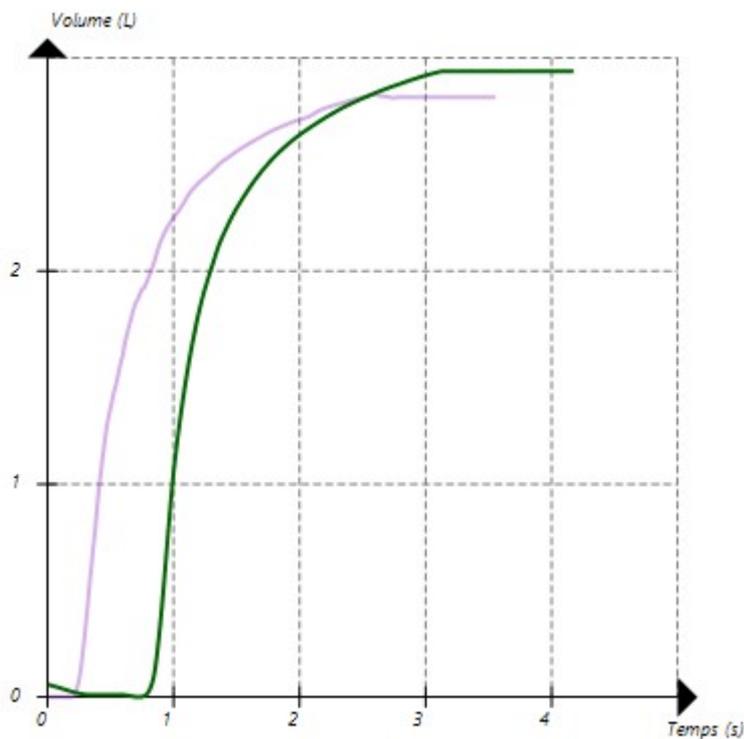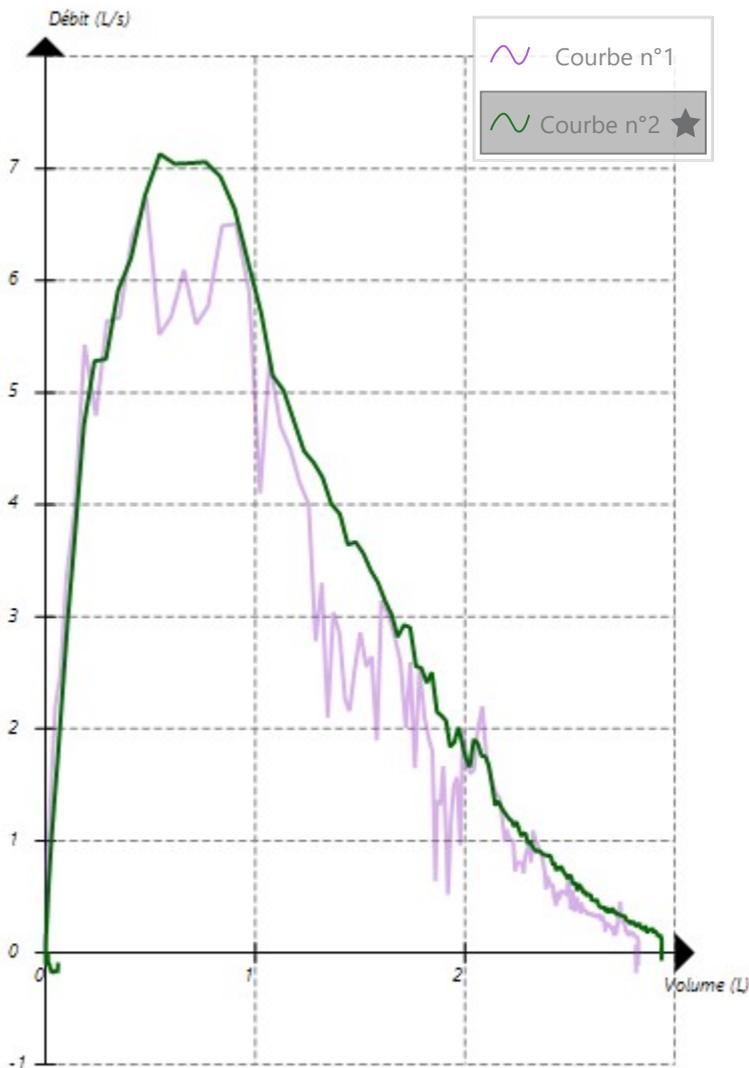

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,83 L	2,94 L	4,29 L	68,53 %
VEMS	2,44 L	2,56 L	3,42 L	74,85 %
DEP	7,35 L/s	7,41 L/s	8,84 L/s	83,82 %
VEMS/CVF	86,22 %	87,07 %	79,18 %	109,96 %
Durée d'expiration	2,58 s	2,63 s	-	
DEMM	2,70 L/s	3,13 L/s	3,30 L/s	94,85 %
DEMM/CVF	0,95 s-1	1,06 s-1	0,77 s-1	137,66 %
DE75	5,90 L/s	7,32 L/s	-	
DE50	2,87 L/s	3,76 L/s	-	
DE25	1,60 L/s	1,22 L/s	-	