

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FACINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1979	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 45 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 694	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

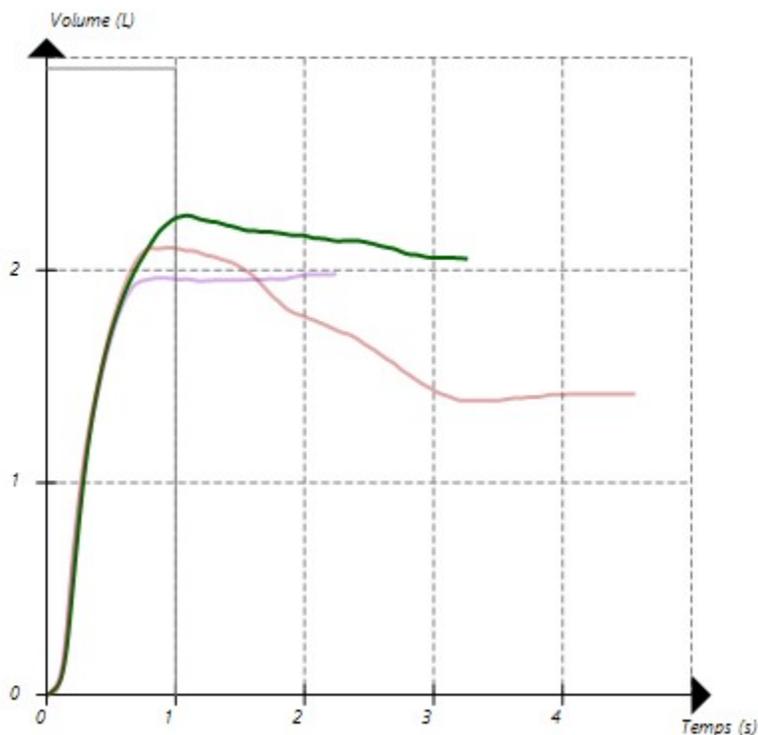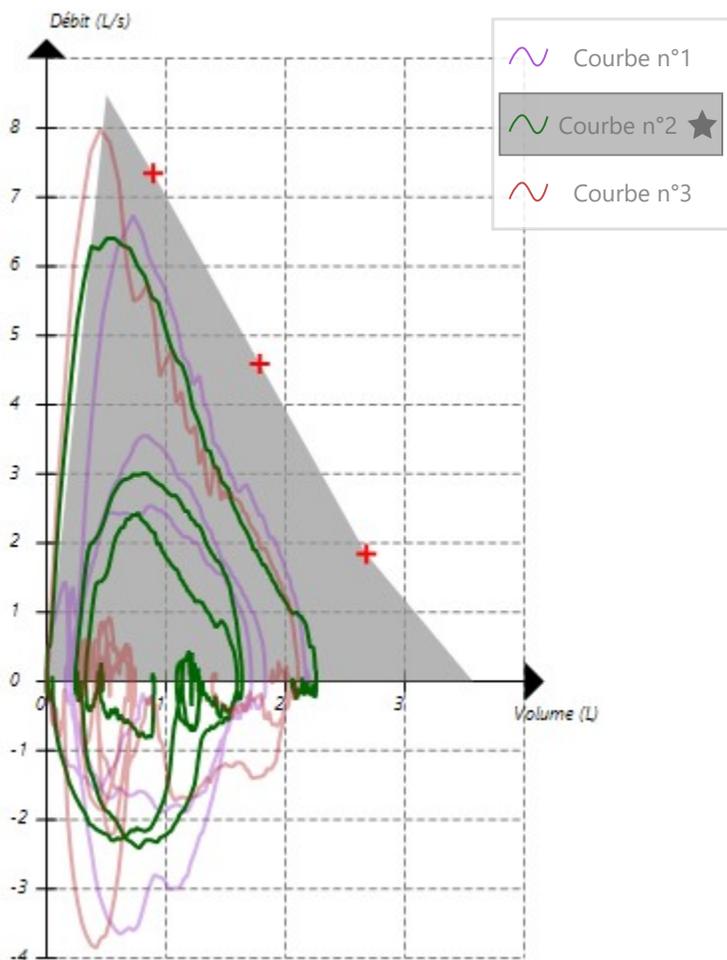

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,96 L	2,26 L	2,10 L	3,57 L	63,31 %
VEMS	1,96 L	2,26 L	2,10 L	2,95 L	76,61 %
DEP	6,76 L/s	6,49 L/s	8,08 L/s	8,48 L/s	76,53 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	79,16 %	126,33 %
Durée d'expiration	0,84 s	1,08 s	0,98 s	-	
DEMM	4,32 L/s	4,00 L/s	4,16 L/s	4,01 L/s	99,75 %
DEMM/ CVF	2,20 s-1	1,77 s-1	1,98 s-1	0,98 s-1	180,61 %
DE75	6,72 L/s	6,38 L/s	7,69 L/s	7,34 L/s	86,92 %
DE50	4,60 L/s	4,65 L/s	4,75 L/s	4,59 L/s	101,31 %
DE25	2,80 L/s	2,11 L/s	2,43 L/s	1,84 L/s	114,67 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: