

**Nom** CAMARA  
**Prénom** LANCINE  
**Né le** 25/12/1998  
**Age** 26 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 4572  
**Taille** 164 cm  
**Poids** 69 kg  
**Valeurs prédites** Eccs/Zapletal  
**Opérateur** BAH OUMOU SALAMATA

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** RIGGER  
**Entreprise** CR18  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 32,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 56 %

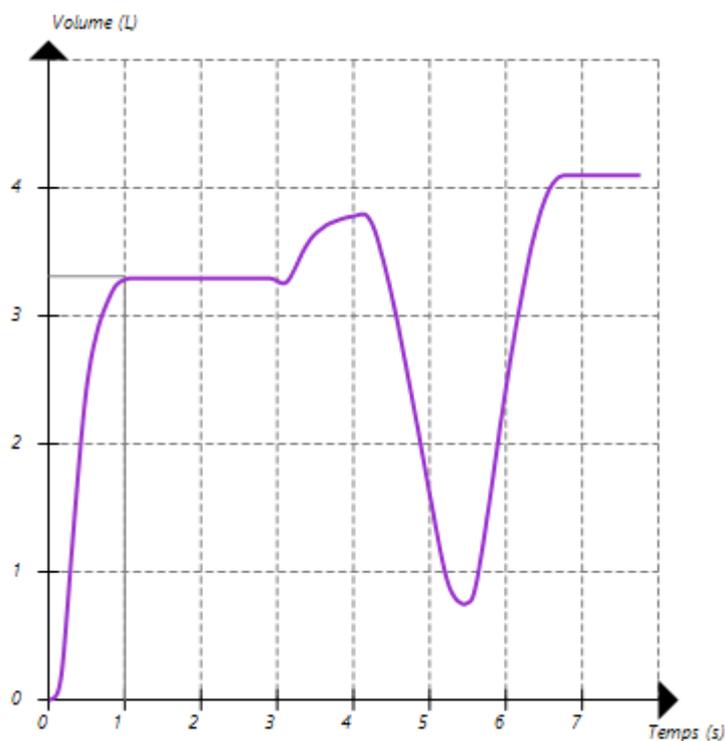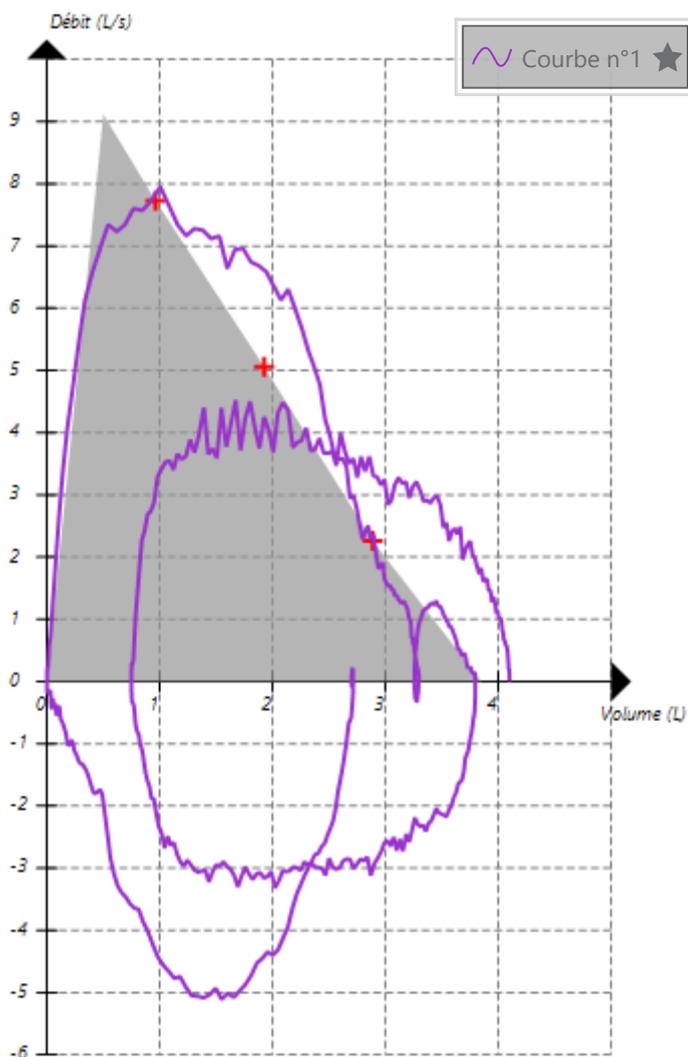

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	3,85 L	85,45 %
VEMS	3,29 L	3,31 L	99,40 %
DÉP	8,09 L/s	9,12 L/s	88,71 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,56 %	121,12 %
Durée d'expiration	1,07 s	-	
DEMM	6,75 L/s	4,77 L/s	141,51 %
DEMM/ CVF	2,05 s <sup>-1</sup>	1,08 s <sup>-1</sup>	189,81 %
DE75	7,58 L/s	7,73 L/s	98,06 %
DE50	6,98 L/s	5,06 L/s	137,94 %
DE25	4,13 L/s	2,26 L/s	182,74 %