

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1068	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

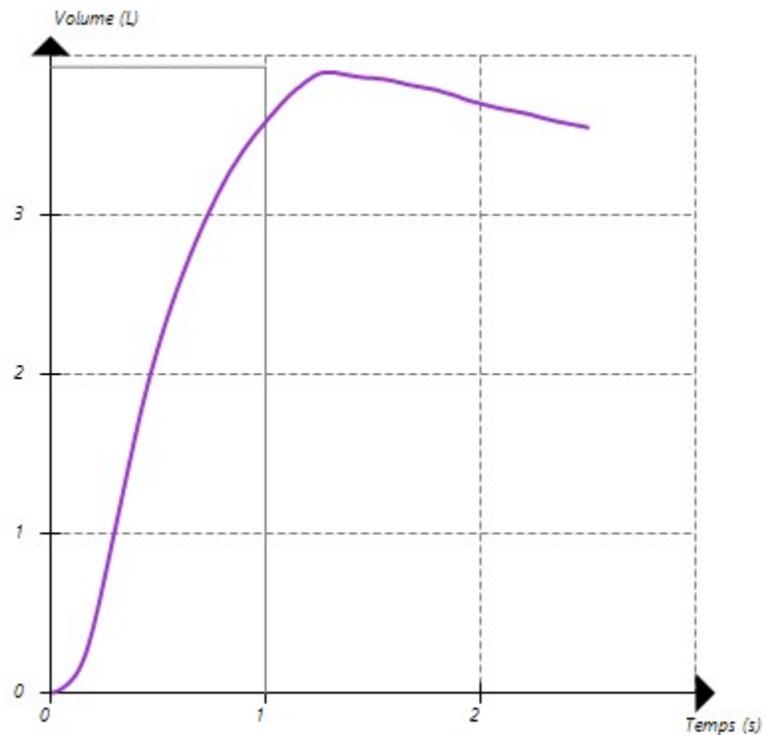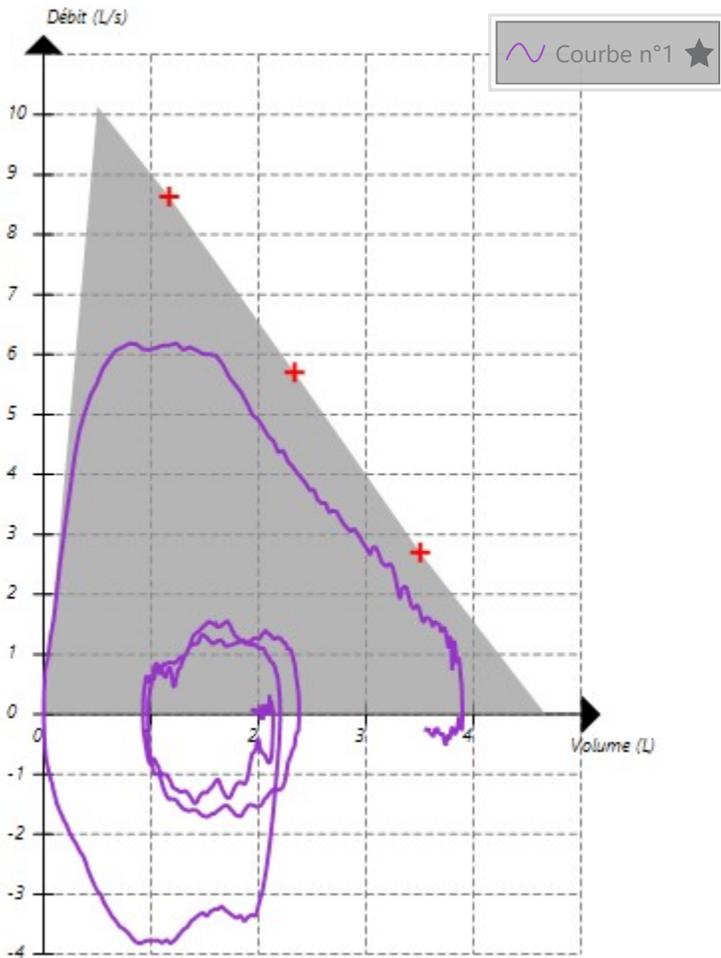

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,90 L	4,67 L	83,51 %
VEMS	3,78 L	3,93 L	96,18 %
DEP	6,22 L/s	10,14 L/s	61,34 %
VEMS/ CVF	96,92 %	82,74 %	117,14 %
Durée d'expiration	1,29 s	-	
DEMM	4,72 L/s	5,12 L/s	92,19 %
DEMM/ CVF	1,21 s-1	0,95 s-1	127,37 %
DE75	6,07 L/s	8,63 L/s	70,34 %
DE50	4,93 L/s	5,70 L/s	86,49 %
DE25	3,01 L/s	2,70 L/s	111,48 %