



<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom AICHA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2006</b>	<b>Profession CLEANER</b>
<b>Age 18 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Féminin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1006</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 154 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 54 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire mixte.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 24 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 74 %

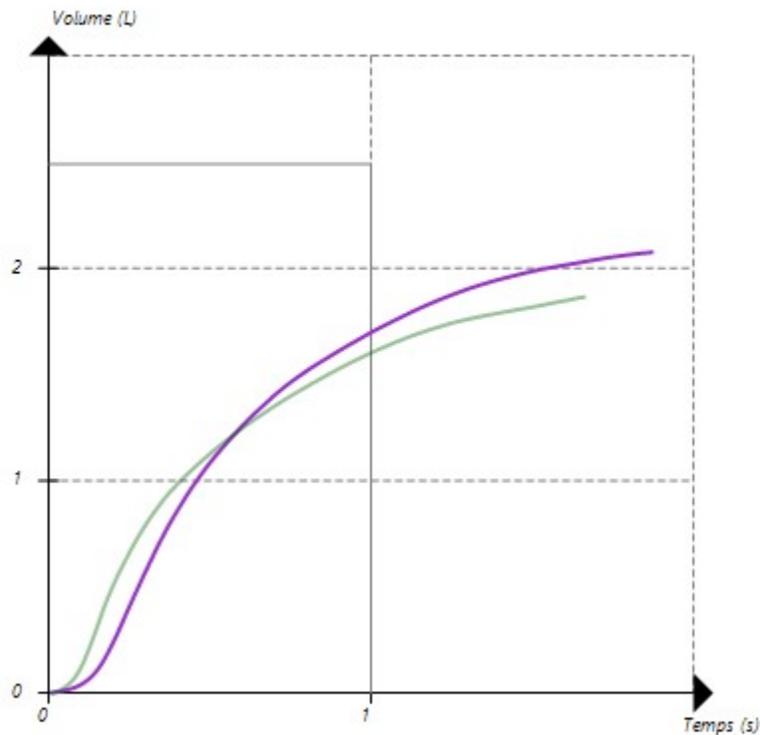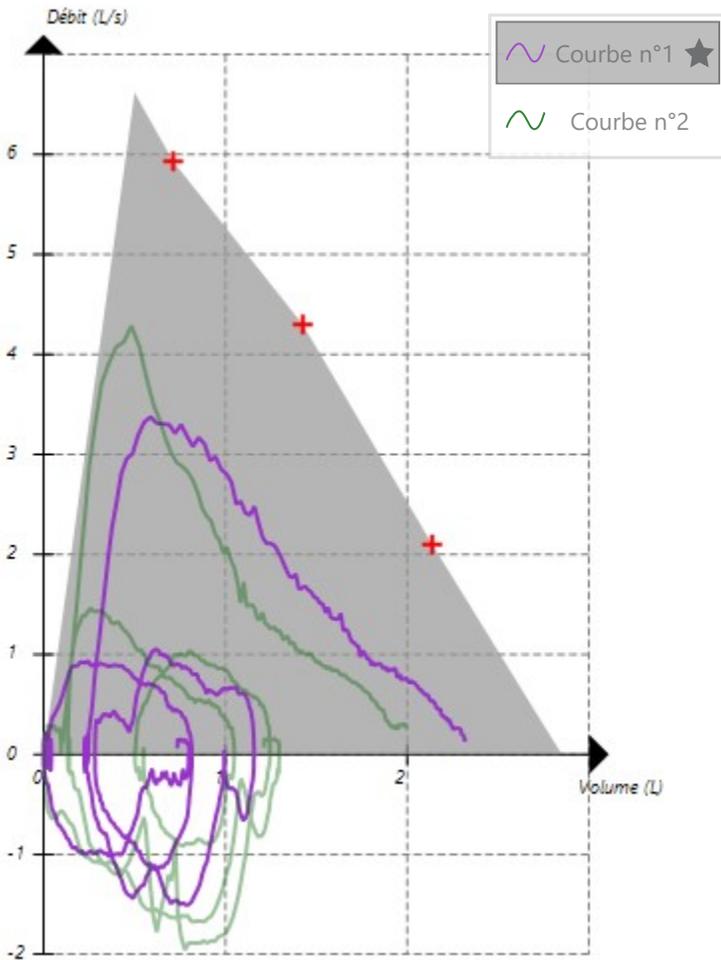

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,08 L	1,87 L	2,85 L	72,98 %
VEMS	1,79 L	1,65 L	2,49 L	71,89 %
DEP	3,47 L/s	4,39 L/s	6,62 L/s	52,42 %
VEMS/CVF	86,06 %	88,24 %	84,30 %	102,09 %
Durée d'expiration	2,08 s	1,71 s	-	
DEMM	1,86 L/s	1,66 L/s	4,00 L/s	46,50 %
DEMM/CVF	0,89 s-1	0,89 s-1	1,22 s-1	72,95 %
DE75	3,33 L/s	3,47 L/s	5,93 L/s	56,16 %
DE50	1,99 L/s	1,76 L/s	4,30 L/s	46,28 %
DE25	0,87 L/s	0,89 L/s	2,10 L/s	41,43 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: