

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MARIAME	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1045	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 152 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 51 %

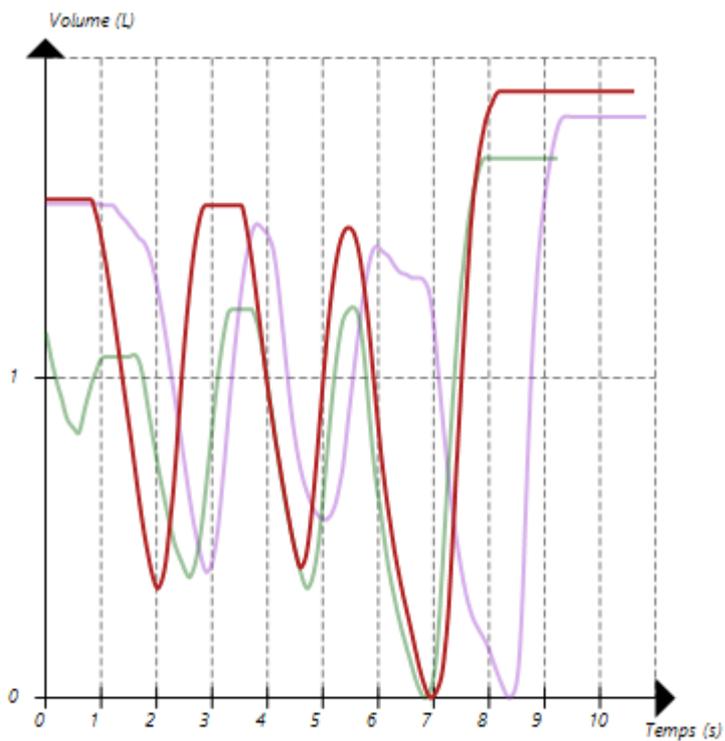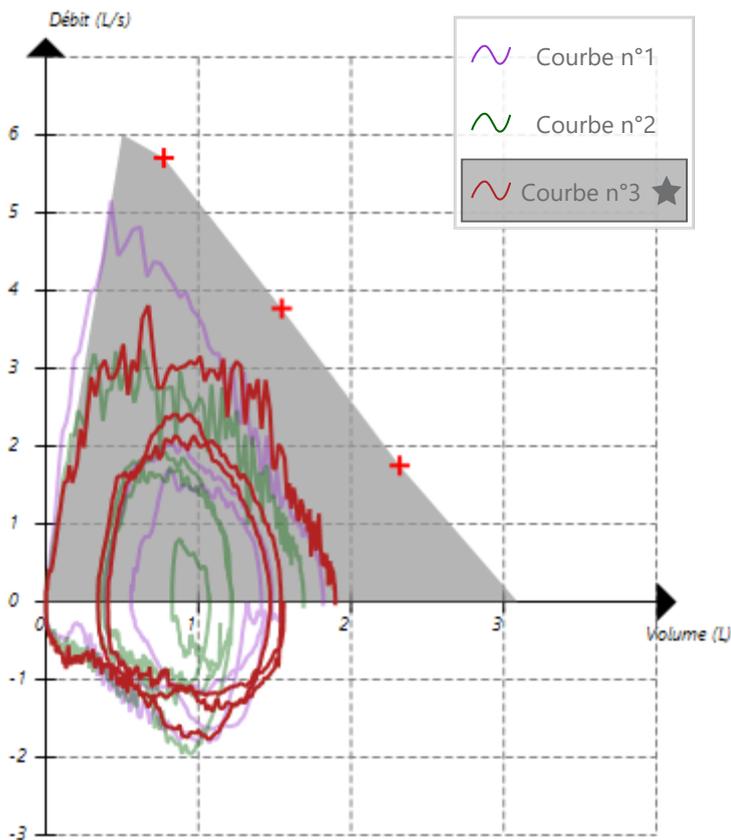

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,82 L	1,69 L	1,90 L	3,09 L	61,49 %
VEMS	1,82 L	1,69 L	1,90 L	2,69 L	70,63 %
DÉP	5,48 L/s	3,72 L/s	4,12 L/s	6,01 L/s	68,55 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	88,24 %	113,33 %
Durée d'expiration	1,01 s	1,11 s	1,25 s	-	
DEMM	3,62 L/s	2,62 L/s	3,02 L/s	3,28 L/s	92,07 %
DEMM/CVF	1,99 s <sup>-1</sup>	1,55 s <sup>-1</sup>	1,59 s <sup>-1</sup>	1,06 s <sup>-1</sup>	150,00 %
DE75	4,73 L/s	3,31 L/s	3,26 L/s	5,71 L/s	57,09 %
DE50	4,05 L/s	2,52 L/s	2,99 L/s	3,77 L/s	79,31 %
DE25	2,34 L/s	1,37 L/s	2,77 L/s	1,75 L/s	158,29 %