



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1986	<b>Profession</b> DUMP TRUCK
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4455	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,9 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 51 %

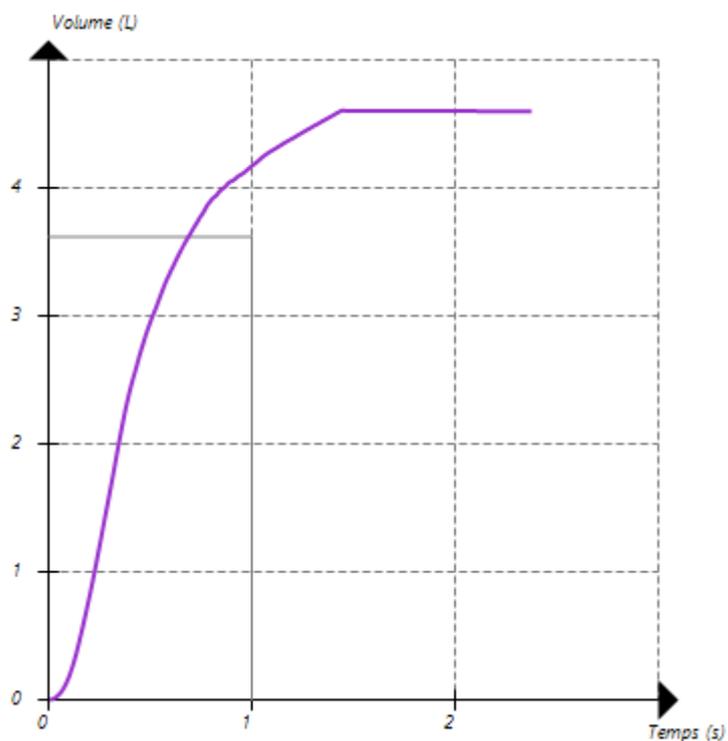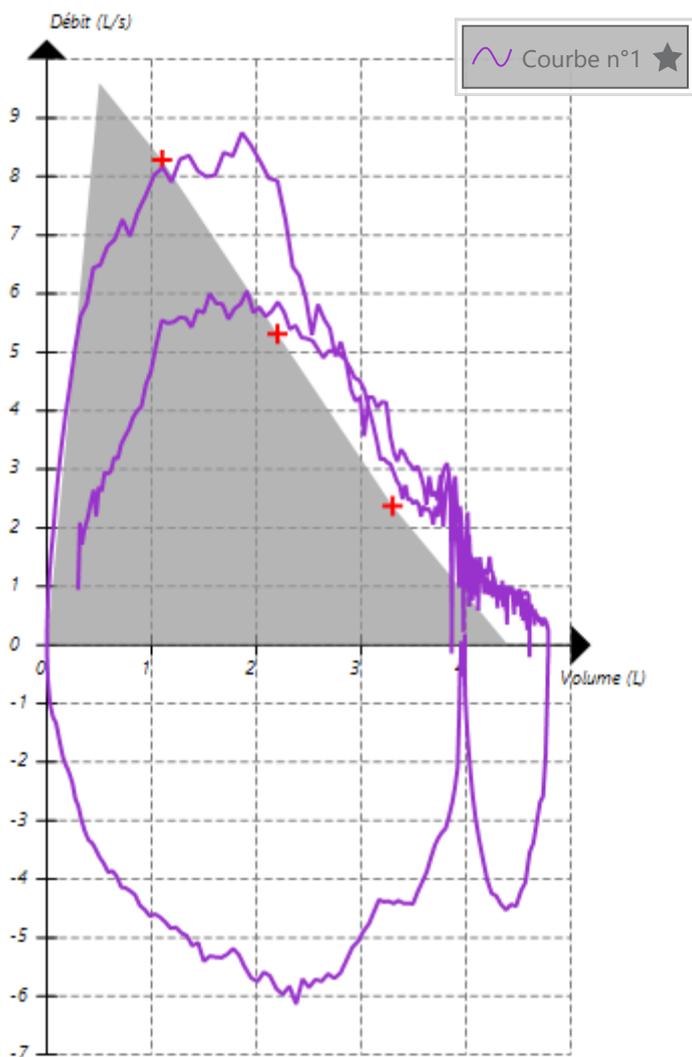

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,61 L	4,40 L	104,77 %
VEMS	4,30 L	3,62 L	118,78 %
DÉP	8,97 L/s	9,60 L/s	93,44 %
VEMS/CVF	93,28 %	80,23 %	116,27 %
Durée d'expiration	1,45 s	-	
DEMM	5,92 L/s	4,54 L/s	130,40 %
DEMM/CVF	1,28 s <sup>-1</sup>	0,90 s <sup>-1</sup>	142,22 %
DE75	7,80 L/s	8,28 L/s	94,20 %
DE50	6,66 L/s	5,31 L/s	125,42 %
DE25	2,99 L/s	2,37 L/s	126,16 %