

<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SAYON	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7023	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 80 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 65 %

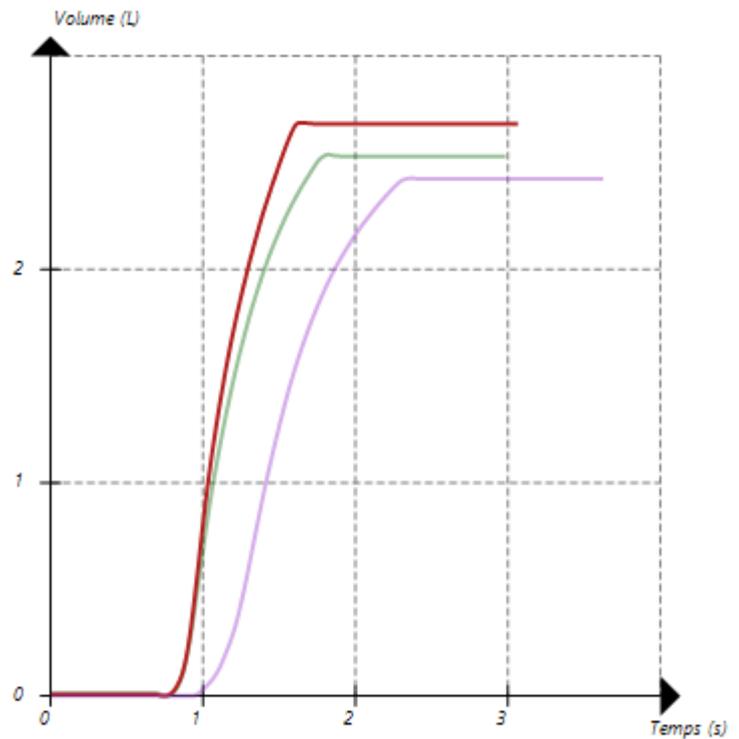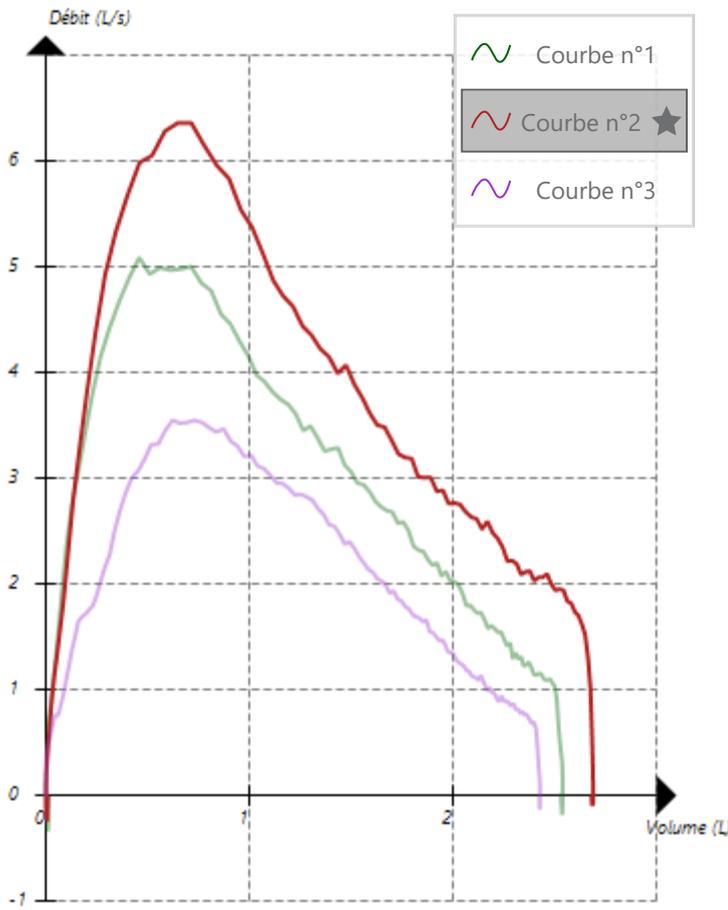

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,54 L	2,69 L	2,43 L	3,40 L	79,12 %
VEMS	2,54 L	2,69 L	2,29 L	2,90 L	92,76 %
DÉP	5,15 L/s	6,43 L/s	3,64 L/s	7,74 L/s	83,07 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	94,24 %	83,76 %	119,39 %
Durée d'expiration	1,06 s	0,90 s	1,50 s	-	
DEMM	3,46 L/s	4,21 L/s	2,72 L/s	3,45 L/s	122,03 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,57 s-1	1,12 s-1	1,01 s-1	155,45 %
DE75	5,01 L/s	6,39 L/s	3,51 L/s	-	
DE50	3,40 L/s	4,24 L/s	2,85 L/s	-	
DE25	2,15 L/s	2,73 L/s	1,64 L/s	-	