

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ANSOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 994	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 67 %

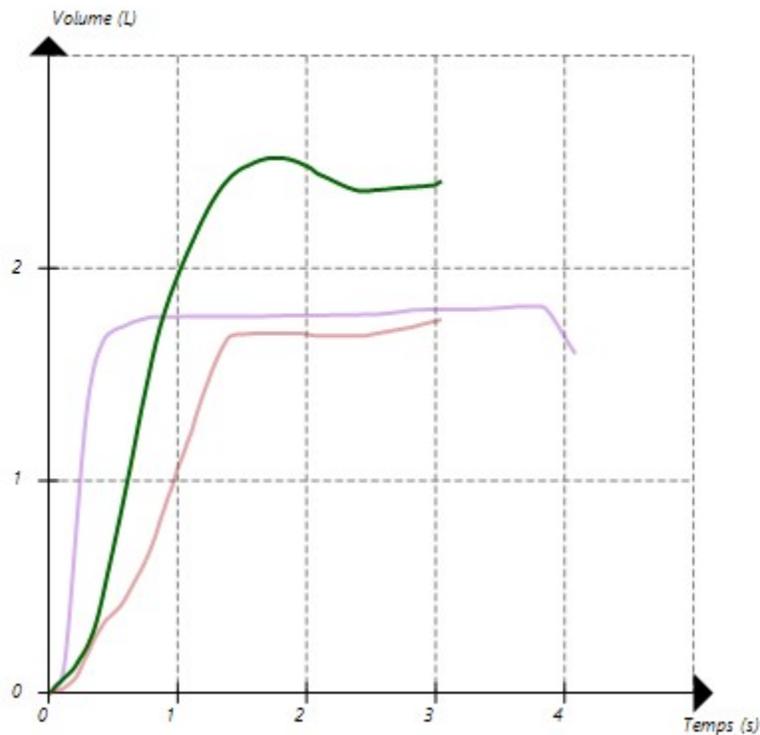

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,82 L	2,52 L	1,69 L	4,03 L	62,53 %
VEMS	1,77 L	2,35 L	1,68 L	3,43 L	68,51 %
DEP	7,92 L/s	3,26 L/s	2,22 L/s	9,29 L/s	35,09 %
VEMS/ CVF	97,25 %	93,25 %	99,41 %	82,02 %	113,69 %
Durée d'expiration	3,72 s	1,72 s	1,87 s	-	
DEMM	7,05 L/s	2,68 L/s	1,53 L/s	4,74 L/s	56,54 %
DEMM/ CVF	3,87 s-1	1,06 s-1	0,91 s-1	1,02 s-1	103,92 %
DE75	7,52 L/s	2,68 L/s	0,90 L/s	7,91 L/s	33,88 %
DE50	7,13 L/s	3,02 L/s	1,56 L/s	5,16 L/s	58,53 %
DE25	4,65 L/s	1,64 L/s	2,13 L/s	2,31 L/s	71,00 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: