

| | |
|--|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom OUSMANE | Exposition |
| Né le 01/01/1984 | Profession MANOEUVRE |
| Age 40 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 561 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 174 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 78 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites Eccs/Zapletal | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,4 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

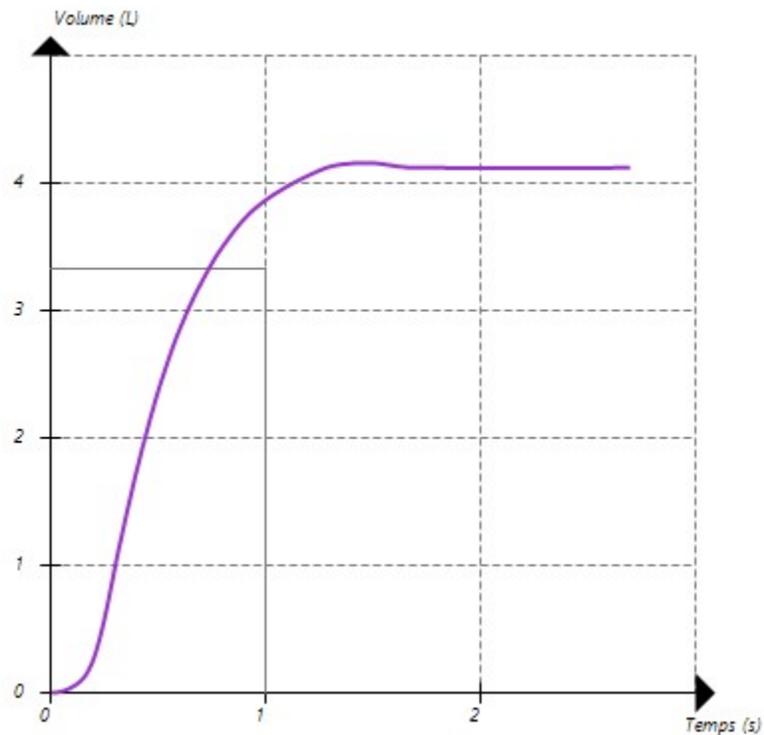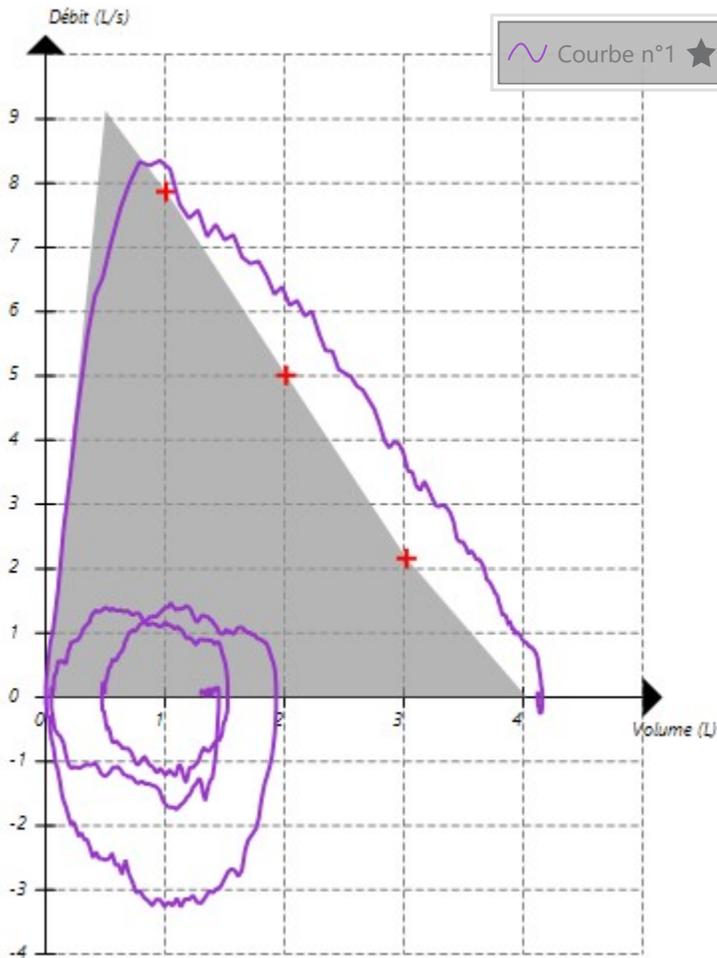

| Nom | Courbe n°1 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 4,16 L | 4,03 L | 103,23 % |
| VEMS | 4,04 L | 3,33 L | 121,32 % |
| DEP | 8,47 L/s | 9,13 L/s | 92,77 % |
| VEMS/CVF | 97,12 % | 80,05 % | 121,32 % |
| Durée d'expiration | 1,47 s | - | |
| DEMM | 5,70 L/s | 4,36 L/s | 130,73 % |
| DEMM/CVF | 1,37 s-1 | 0,94 s-1 | 145,74 % |
| DE75 | 8,34 L/s | 7,87 L/s | 105,97 % |
| DE50 | 6,11 L/s | 5,01 L/s | 121,96 % |
| DE25 | 3,24 L/s | 2,16 L/s | 150,00 % |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: