



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1983	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1574	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 93 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

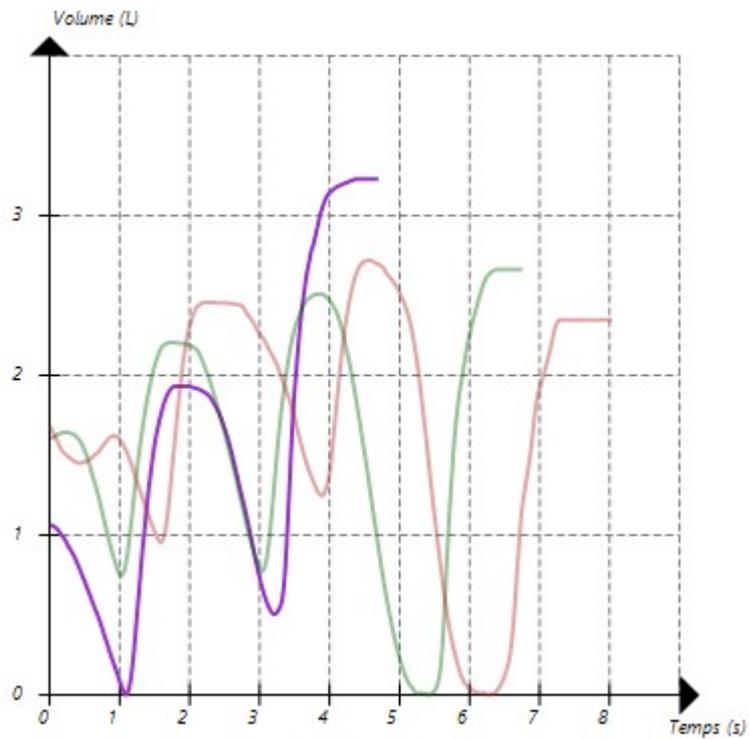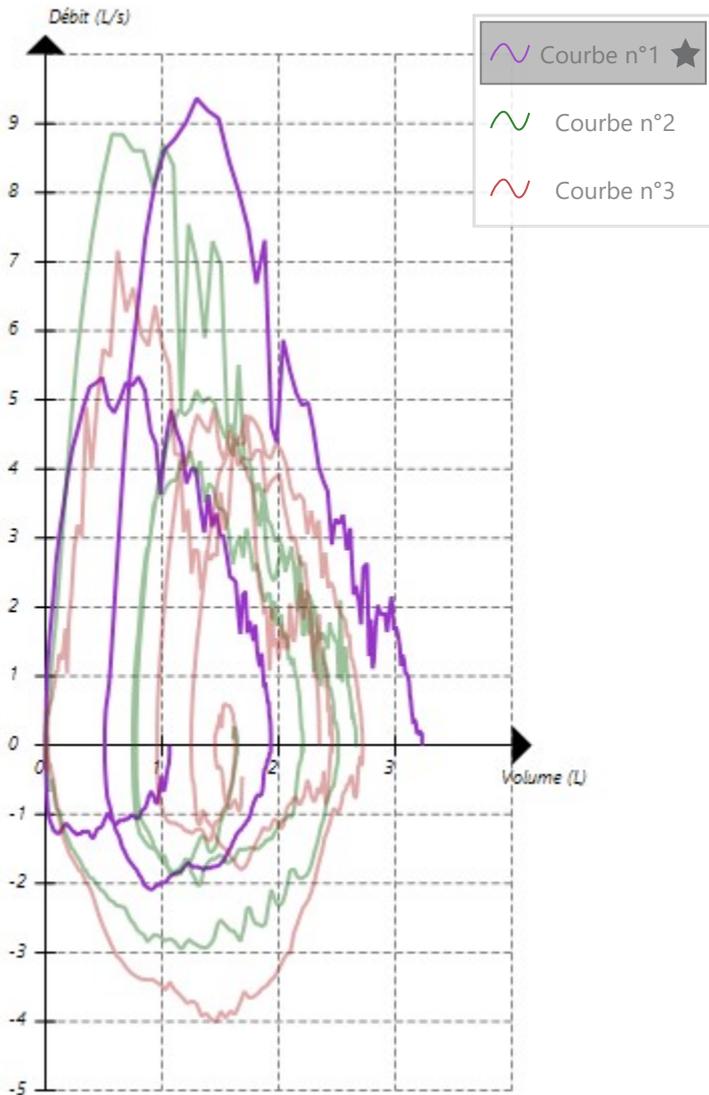

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,72 L	2,66 L	2,35 L	3,91 L	69,57 %
VEMS	2,72 L	2,66 L	2,35 L	3,21 L	84,74 %
DEP	9,64 L/s	9,45 L/s	7,76 L/s	8,45 L/s	114,08 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,74 %	122,34 %
Durée d'expiration	1,25 s	1,01 s	1,55 s	-	
DEMM	5,89 L/s	5,55 L/s	4,18 L/s	3,43 L/s	171,72 %
DEMM/ CVF	2,17 s-1	2,09 s-1	1,78 s-1	0,88 s-1	246,59 %
DE75	9,11 L/s	8,84 L/s	6,49 L/s	-	
DE50	7,44 L/s	7,34 L/s	2,72 L/s	-	
DE25	3,39 L/s	2,59 L/s	4,14 L/s	-	