



<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MAMADY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1990</b>	<b>Profession WELDER</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 131</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 173 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 61 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	
<b>Opérateur admin admin</b>	

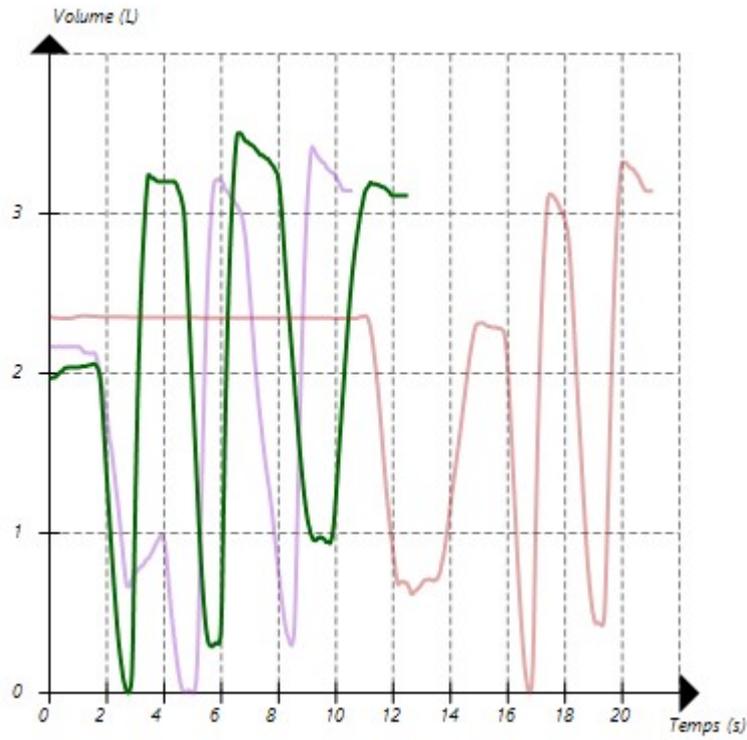

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,2 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 42 %

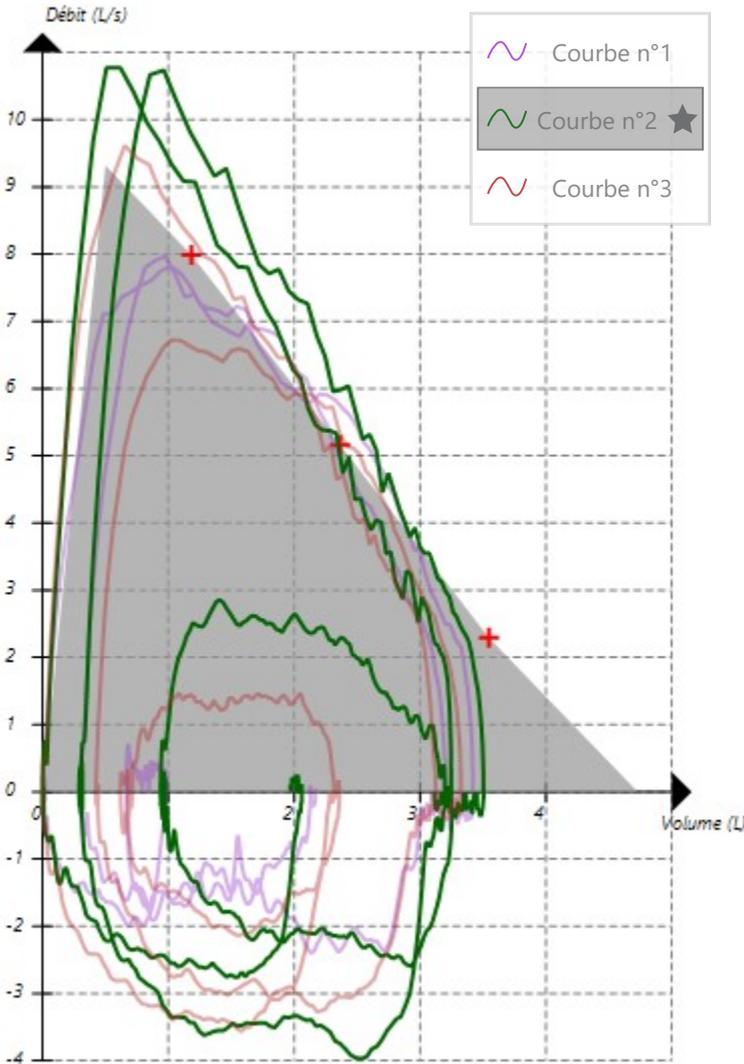

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	3,20 L	3,12 L	4,73 L	67,65 %
VEMS	3,12 L	3,20 L	3,12 L	3,96 L	80,81 %
DEP	8,00 L/s	10,91 L/s	9,72 L/s	9,32 L/s	117,06 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	0,73 s	0,73 s	0,73 s	-	
DEMM	6,40 L/s	7,34 L/s	7,17 L/s	4,60 L/s	159,57 %
DEMM/ CVF	2,05 s-1	2,29 s-1	2,30 s-1	0,97 s-1	236,08 %
DE75	7,60 L/s	10,20 L/s	9,46 L/s	7,99 L/s	127,66 %
DE50	6,22 L/s	7,73 L/s	7,35 L/s	5,16 L/s	149,81 %
DE25	5,01 L/s	4,42 L/s	4,59 L/s	2,29 L/s	193,01 %