

<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1980	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 519	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 51 %

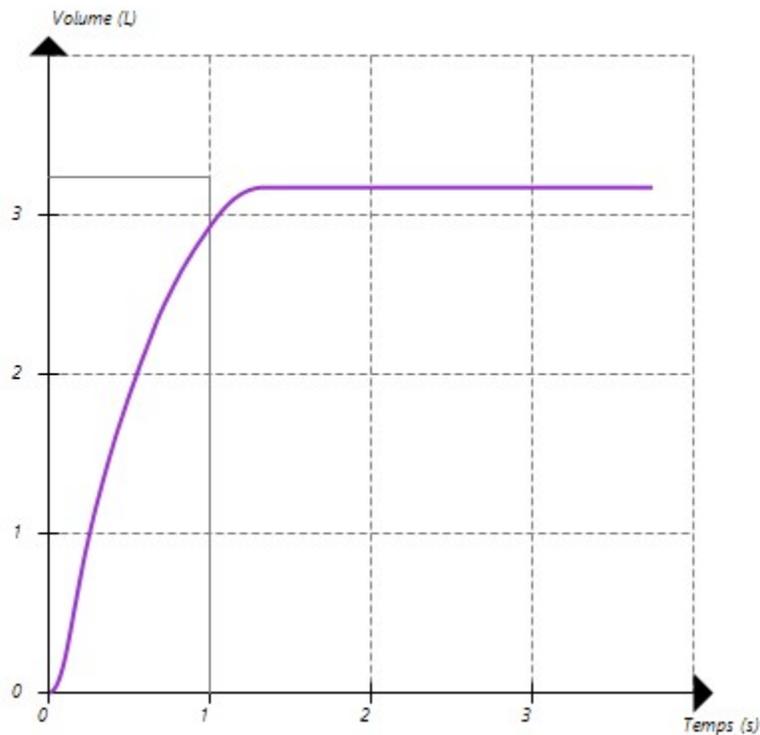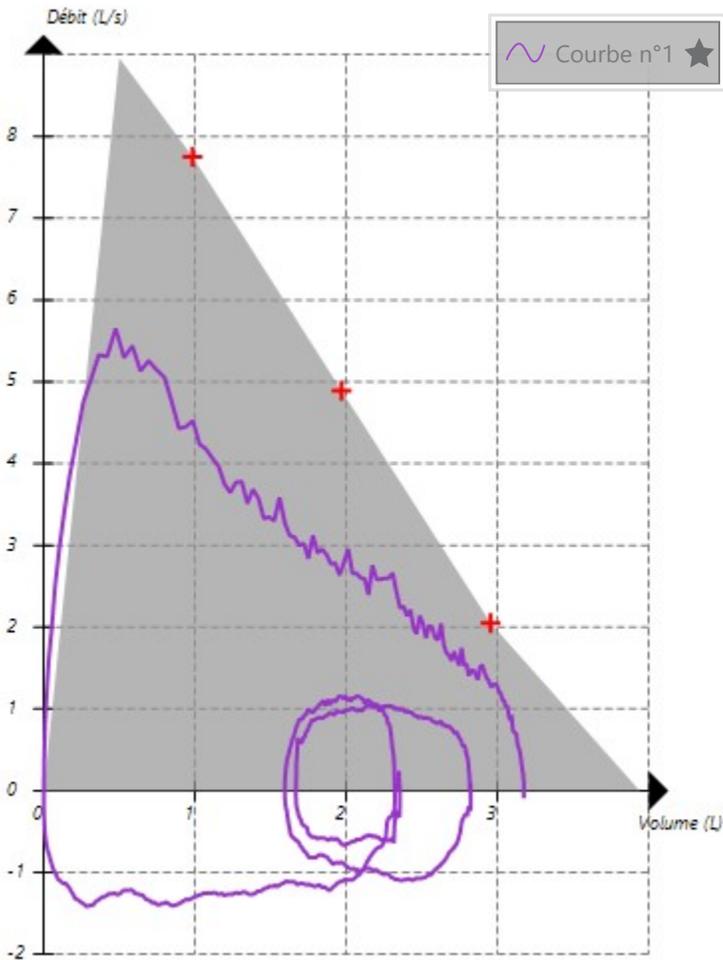

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,17 L	3,94 L	80,46 %
VEMS	3,01 L	3,24 L	92,90 %
DEP	5,83 L/s	8,96 L/s	65,07 %
VEMS/ CVF	94,95 %	79,33 %	119,69 %
Durée d'expiration	1,34 s	-	
DEMM	3,29 L/s	4,19 L/s	78,52 %
DEMM/ CVF	1,04 s-1	0,92 s-1	113,04 %
DE75	5,02 L/s	7,75 L/s	64,77 %
DE50	3,37 L/s	4,89 L/s	68,92 %
DE25	2,30 L/s	2,05 L/s	112,20 %