

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KADIATOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2003	<b>Profession</b> CUISINIERE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 757	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 158 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

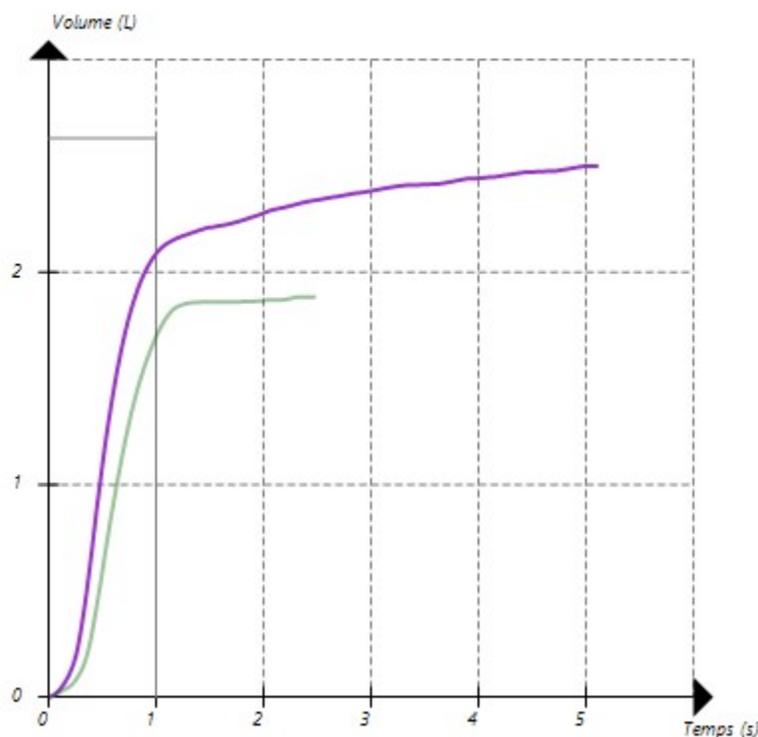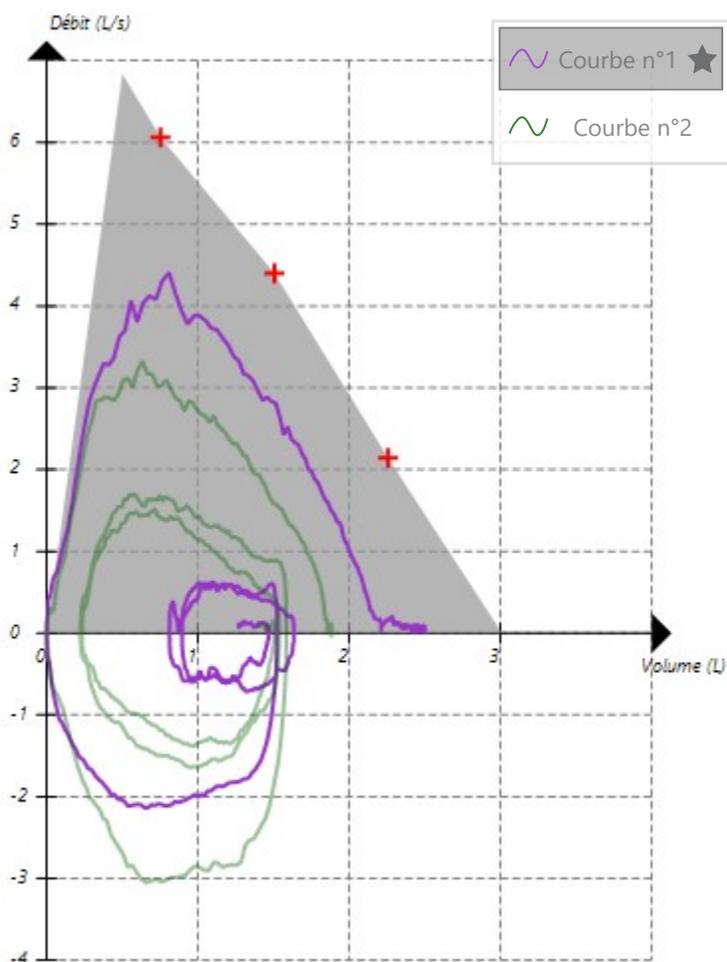

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,50 L	1,88 L	3,01 L	83,06 %
VEMS	2,17 L	1,86 L	2,63 L	82,51 %
DEP	4,50 L/s	3,39 L/s	6,84 L/s	65,79 %
VEMS/ CVF	86,80 %	98,94 %	84,30 %	102,97 %
Durée d'expiration	5,03 s	2,38 s	-	
DEMM	3,03 L/s	2,72 L/s	4,05 L/s	74,81 %
DEMM/ CVF	1,21 s-1	1,45 s-1	1,17 s-1	103,42 %
DE75	4,03 L/s	2,91 L/s	6,06 L/s	66,50 %
DE50	3,43 L/s	2,84 L/s	4,40 L/s	77,95 %
DE25	1,52 L/s	1,88 L/s	2,14 L/s	71,03 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: