

|  |  |
|--|--|
| <b>Nom</b> CAMARA                      | <b>Adresse</b>                           |
| <b>Prénom</b> IBRAHIMA                 | <b>Exposition</b>                        |
| <b>Né le</b> 01/01/1984                | <b>Profession</b> MANOEUVRE              |
| <b>Age</b> 40 Ans                      | <b>Entreprise</b> CR18                   |
| <b>Genre</b> Masculin                  | <b>Service</b>                           |
| <b>ID</b> 1525                         | <b>Fumeur</b> Fumeur                     |
| <b>Taille</b> 169 cm                   | <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine |
| <b>Poids</b> 63 kg                     | <b>Prescripteur:</b>                     |
| <b>Valeurs prédites</b> NHANES III     | <b>Smoking Pack Years</b> : 0            |
| <b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO |  |



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,7 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 65 %

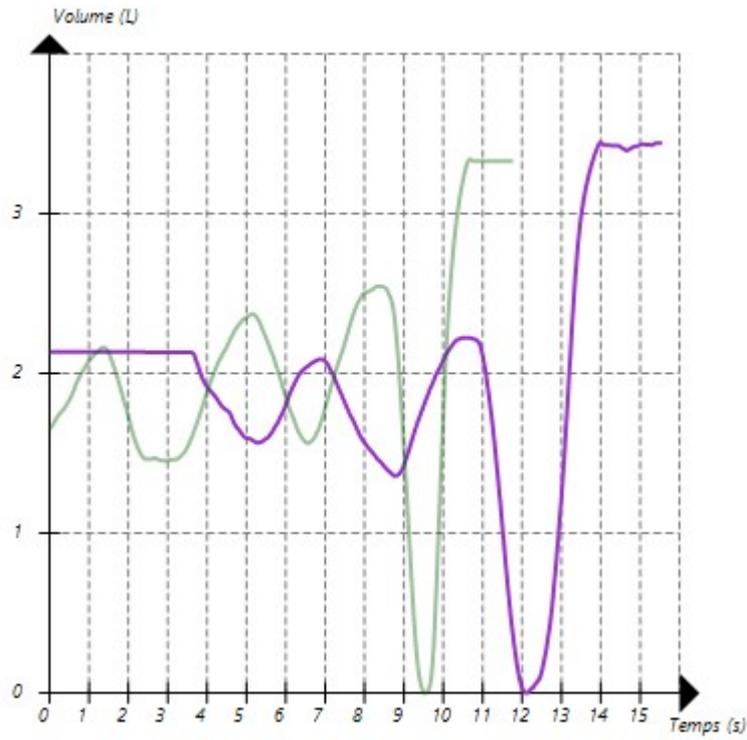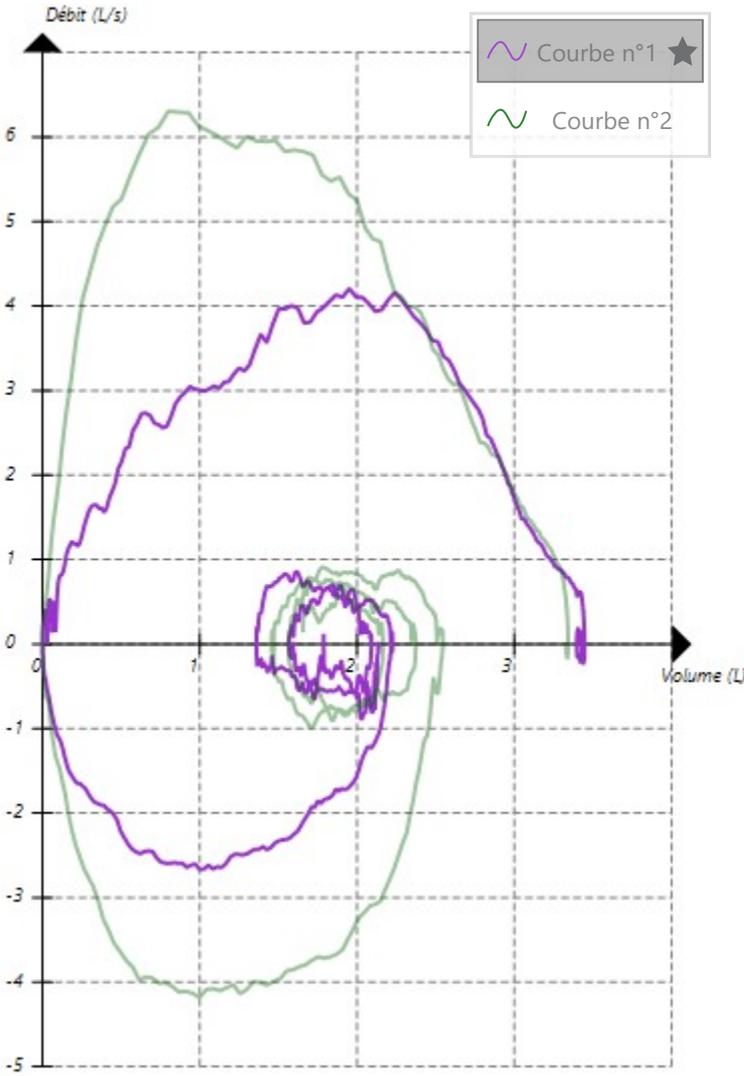

| Nom                | Courbe n°1 (Validée) | Courbe n°2 | Prédits  | % Prédits |
|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|
| CVF                | 3,45 L               | 3,34 L     | 3,87 L   | 89,15 %   |
| VEMS               | 3,27 L               | 3,34 L     | 3,19 L   | 102,51 %  |
| DEP                | 4,25 L/s             | 6,43 L/s   | 8,40 L/s | 50,60 %   |
| VEMS/ CVF          | 94,78 %              | 100,00 %   | 81,93 %  | 115,68 %  |
| Durée d'expiration | 1,88 s               | 1,15 s     | -        |           |
| DEMM               | 3,70 L/s             | 5,37 L/s   | 3,44 L/s | 107,56 %  |
| DEMM/ CVF          | 1,07 s-1             | 1,61 s-1   | 0,89 s-1 | 120,22 %  |
| DE75               | 2,84 L/s             | 6,33 L/s   | -        |           |
| DE50               | 3,92 L/s             | 5,86 L/s   | -        |           |
| DE25               | 3,37 L/s             | 3,53 L/s   | -        |           |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: